

Versione aggiornata
al 29/10/2024

Nuova area Connessioni del portale MyTerna

Riesame

Manuale Utente
NPMT_MU_09



Guida alla nuova area connessioni del portale MyTerna

Gentile Utente,

di seguito trovi una breve guida pensata per aiutarti nell'utilizzo quotidiano della nuova area Connessioni del portale MyTerna.

In pochi semplici passi vengono illustrati gli step da seguire per richiedere un **Riesame**.

Inoltre, è a tua disposizione un Manuale Utente relativo alla descrizione della Homepage e delle principali funzionalità della nuova area Connessioni del portale MyTerna (NPMT_MU_00_Overview della nuova area Connessioni del portale MyTerna).

Indice – Riesame


1	Richiesta riesame	pagina 4
2	Riesame del riesame	pagina 28
3	Annullamento riesame	pagina 37
4	Rinuncia al riesame	pagina 42
5	Revisione del riesame	pagina 48
6	Riesame d'ufficio	pagina 65

1. RICHIESTA RIESAME

Richiesta riesame (1/22)

A valle dell'emissione del preventivo, è possibile richiedere un riesame a Terna.

1. All'interno della Homepage, selezionare la voce «**Richieste**»

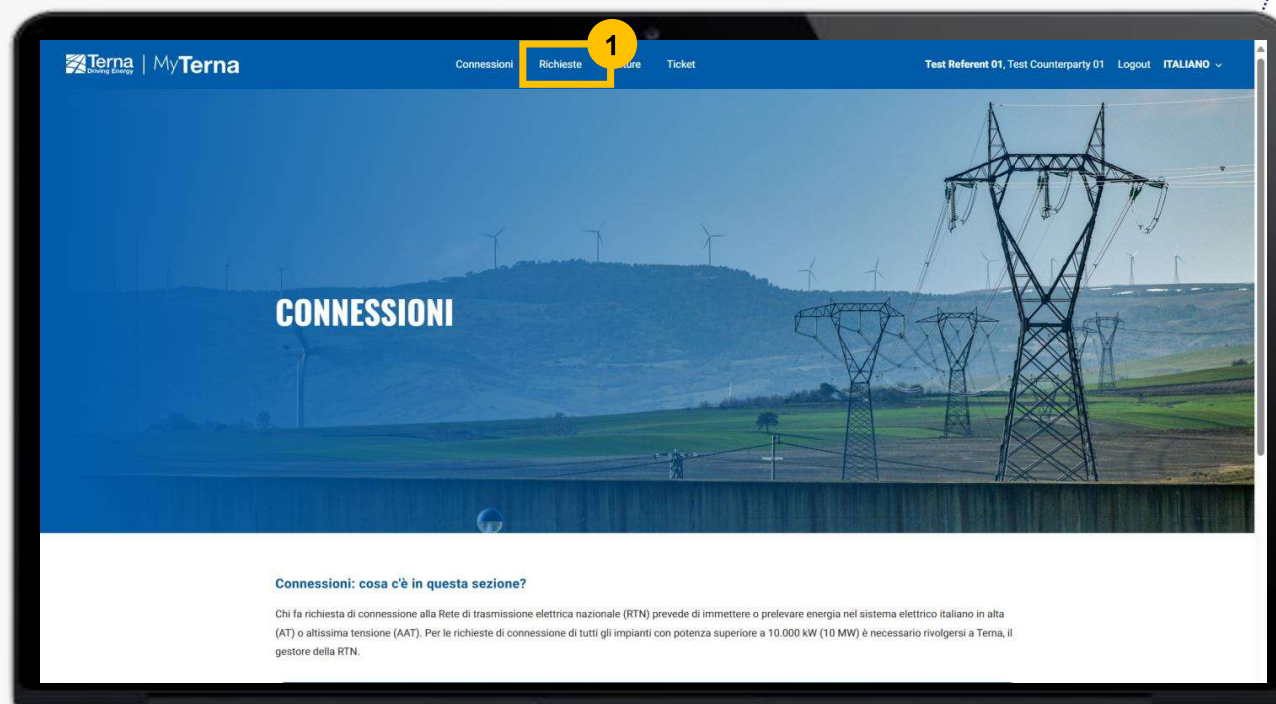

Richiesta riesame (2/22)

2. Selezionare la Pratica di interesse cliccando sul «**Codice pratica**» relativo

Si rimanda al manuale presente al seguente link, per ulteriori informazioni relative alla compilazione del form.

Terna verifica la completezza della richiesta di connessione, richiedendo eventuali integrazioni informative e/o documentali. A valle di tali verifiche/integrazioni entro 90 giorni, Terna metterà a disposizione sul Portale il preventivo, comprensivo della STMG - Soluzione Tecnica Minima Generale.

Altre informazioni

NUOVA RICHIESTA NUOVA RICHIESTA 36 KV MODIFICA SU IMPIANTO GIÀ IN ESERCIZIO

GESTISCI LE TUE PRATICHE DI CONNESSIONE

Tutte 202306118

Codice Pratica	Data ultima modifica	Data decorrenza richiesta di connessione	Stato pratica	Tipologia richiesta	Classificazione impianto	Tipologia impianto	SottoTipologia impianto	Potenza impianto richiesta (kW)	Comune primario	Regione primaria	Provincia primaria	Nome impianto	Referente
202306118	20/09/2023 13:00	20/09/2023	STMG accettato	Nuova richiesta di connessione	Unità consumo e produzione	Unità di consumo + biomasse		2.000,00	Firenze	Toscana	Firenze		Test Referent 01

Terna Driving Energy

Link utili

Portali

CALENDARIO SOCIETARIO DICHIARAZIONE DEI COOKIES ACQUISTI TITOLATI RITN

È possibile richiedere un riesame per le Pratiche in Stato da «STMG fornito» in poi

Richiesta riesame (3/22)

3. Cliccare sul pulsante «**Richiesta riesame**» per richiedere il riesame della Pratica e cliccare sul pulsante «**OK**»

RICHIESTA DI CONNESSIONE

GENERALE

Ultima azione effettuata: Accetta preventivo e invia a Terna

RICHIEDI PTO A TERNA CON OFFERTA ECONOMICA **NON RICHIEDERE PTO A TERNA** **RICHIESTA RIESAME** **RINUNCIA ALLA RICHIESTA**

Informazioni anagrafiche

Informazioni principali

Codice Pratica
202306118

Data decorrenza richiesta di connessione
20/09/2023

Stato pratica
STMG accettato

Data richiesta connessione
20/09/2023

Tipologia richiesta
Nuova richiesta di connessione

Dati Richiesta

Classificazione impianto *
Unità consumo e produzione

Tipologia impianto *
Unità di consumo + biomasse

Tipologia di Soggetto richiedente *

Regime IVA Richiedente *

Richiesta riesame (4/22)

4. All'interno della sottosezione «**Dati Riesame**» modificare, se necessario, i campi editabili *
5. Inserire obbligatoriamente la «**Motivazione riesame**» all'interno del rispettivo campo, selezionando una o più voci tra quelle presenti nel menù a tendina. A seconda della voce inserita, l'Utente può modificare campi differenti
6. Inserire facoltativamente le «**Note motivazione riesame**» all'interno del rispettivo campo

La compilazione dei campi contrassegnati con l'asterisco è obbligatoria per poter procedere



Richiesta riesame (5/22)

A seconda della «Motivazione riesame» inserita, i campi «Classificazione Impianto», «Tipologia impianto» e «SottoTipologia Impianto» risultano o meno editabili, ad esclusione delle Cabine primarie, afferenti alla «Classificazione Impianto» «9-Reti con obbligo di connessione a terzi», per le quali il campo «Classificazione Impianto» non risulta mai modificabile.

- Se a seguito di un riesame su una Pratica classificata diversamente da «5-Unità di consumo», «6-Sistemi distribuzione chiusi», «9-Reti con obbligo di connessione a terzi» e «12-Unità di consumo e produzione», viene nuovamente scelta una «Classificazione Impianto» diversa da «5-Unità di consumo», «6-Sistemi distribuzione chiusi», «9-Reti con obbligo di connessione a terzi» e «12-Unità di consumo e produzione», il campo «Tipologia di Soggetto richiedente» risulta prevalorizzato e non editabile con la voce scelta in fase di creazione della richiesta di connessione. Se «Produttore» diverso da «Richiedente», i campi «Partiva IVA produttore» e «Ragione sociale» risultano visibili in sola lettura;
- Se a seguito di un riesame su una Pratica classificata diversamente da «5-Unità di consumo», «6-Sistemi distribuzione chiusi» e «9-Reti con obbligo di connessione a terzi», viene scelta una «Classificazione Impianto» uguale a «5-Unità di consumo», «6-Sistemi distribuzione chiusi» o «9-Reti con obbligo di connessione a terzi», il campo «Tipologia di Soggetto richiedente» risulta non editabile dall'Operatore Elettrico ma editabile dal sistema secondo le logiche previste per tali campi;
- Se in fase di creazione di una richiesta di connessione viene scelta una «Classificazione Impianto» uguale a «5-Unità di consumo» e a seguito del riesame viene scelta una «Classificazione Impianto» di produzione diversa da «5-Unità di consumo», «6-Sistemi distribuzione chiusi» e «9-Reti con obbligo di connessione a terzi», il campo «Tipologia di Soggetto richiedente» risulta editabile dall'Operatore Elettrico.

Inoltre, in caso di riesame su «Classificazione Impianto» «9-Reti con obbligo di connessione a terzi», il campo «Tipologia di soggetto richiedente» si valorizza con «Richiedente».

Richiesta riesame (6/22)

7. All'interno delle sottosezioni «**Impianto**» e «**Dati Potenza**» e delle sezioni «**Date**», «**Ulteriori Informazioni**» e «**Autorizzazione dati**» modificare, se necessario, i campi editabili *

MyTerna

Utente
Test Referent 01

Ragione sociale richiedente
Test Counterparty 01

Impianto

Nome impianto

Descrizione impianto

Dati Potenza

Tipologia relazione *

Immissione e Prelievo

Potenza impianto richiesta (kW) *

2000

Potenza servizi ausiliari (kW)

Potenza nominale impianto di produzione (kW) *

1000

Potenza in prelievo richiesta (kW) *

2000

DATE

Data presunta di avvio lavori impianto utente *

25/09/2023

Data presunta di fine lavori impianto utente *

01/10/2023

Data presunta entrata in esercizio *

20/10/2023

ULTERIORI INFORMAZIONI

Destinazione commerciale *

Autoconsumo e vendita

L'impianto è costituito da più sezioni con data di avvio in esercizio differita *

No

La compilazione dei campi segue le medesime regole utilizzate per la richiesta di connessione e i campi sono prepopolati di default con i dati della Pratica di origine riesame. Relativamente alla «Data presunta di avvio lavori impianto utente», il sistema verifica che il campo «Data presunta di avvio lavori impianto utente» sia popolato con una data uguale o successiva alla data odierna; in caso negativo, restituisce un messaggio di errore e invita alla modifica della data inserita

Richiesta riesame (7/22)

I campi editabili all'interno delle sezioni sopra elencate, variano a seconda della voce inserita precedentemente all'interno del campo «Motivazione riesame», in particolare:

- Se la «Motivazione riesame» selezionata è «Modifica della tipologia impianto», all'interno della sezione «Dati Richiesta», è possibile modificare il campo «Tipologia impianto»;
- Se la «Motivazione riesame» selezionata è «Richiesta Nuovo schema di connessione», all'interno della sezione «Dati Riesame» si visualizza il campo obbligatorio «Richiesta Nuovo Schema di Connessione»;
- Se la «Motivazione riesame» selezionata è «Altro», all'interno della sezione «Dati Riesame», si visualizza il campo obbligatorio «Altro (specificare, ad esempio la presenza di altri impianti di produzione connessi mediante lo stesso punto di connessione)».

Richiesta riesame (8/22)

8. Cliccare sul pulsante «Salva»

MyTerna

Utente
Test Referent 01

Ragione sociale richiedente
Test Counterparty 01

Eventuali altri richiedenti

Indicare la tipologia di richiesta incentivi avanzata

AUTORIZZAZIONE DATI

☒ Autorizzazione fornitura dati *

Il Richiedente autorizza a fornire i dati di cui alla presente richiesta ad altri richiedenti e/o altri gestori di rete ai fini dell'attivazione del coordinamento tra gestori e ai fini dell'eventuale condivisione dell'impianto di rete per la connessione

8

SALVA

Salvataggio, il sistema consentirà di inserire le informazioni relative alla localizzazione dell'impianto.

Terna
Driving Energy

Link utili

CALENDARIO SOCIETARIO
ARCHIVIO GENERALE

DICHIARAZIONE DEI COOKIE
NOTE LEGALI

Portali

ACQUISTI
QUALIFICAZIONE FORNITORI

TITOLARI RTN
CANTIERI APERTI

Una volta cliccato sul pulsante «Salva», l'Operatore Elettrico può:

- [Confermare il riesame](#), confermando e inviando a Terna la richiesta di riesame entro le 24:00 del giorno stesso, diversamente il riesame viene annullato dal sistema e non è più consentita alcuna azione sulla Pratica stessa;
- [Annullare il riesame](#), seguendo gli step illustrati successivamente

Richiesta riesame (9/22)

Conferma riesame

9. Una volta cliccato sul pulsante «Salva», si visualizza una schermata riepilogativa con i campi appena compilati

RICHIESTA DI CONNESSIONE

GENERALE

CONFERMA RICHIESTA E INVIA A TERNA ANNULLA RIESAME

Informazioni anagrafiche

Informazioni principali

Codice Pratica	Stato pratica	Tipologia richiesta
202306118	Da avviare	Riesame richiesta di connessione
Data creazione	Data richiesta connessione	
25/09/2023 10:28	—	

Dati Richiesta

Classificazione impianto *	Tipologia di impianto *
Unità consumo e produzione	Unità di consumo + biomasse
Tipologia di Soggetto richiedente *	Regime IVA Richiedente *
Produttore	Ordinario

Richiesta riesame (10/22)

Conferma riesame

10. All'interno delle sottosezioni «**Localizzazione dell'impianto**», «**Regione primaria**» e «**Aree interessate**» modificare, se necessario, i campi editabili

In tali sezioni i campi risultano editabili in caso di «Motivazione riesame» «Modifica della localizzazione dell'impianto»


Richiesta riesame (11/22)

Conferma riesame – Caricamento documenti

11. All'interno della sezione «**Documenti e Pagamenti**», nella sottosezione «**Documenti**», è visibile l'elenco dei documenti da caricare per confermare la richiesta di riesame.

Il sistema consente di visualizzare e caricare solo i documenti obbligatori o facoltativi relazionati alla «Classificazione Impianto» selezionata.

Il caricamento dei documenti con colonna «Obbligatorio» settata a «Sì» è obbligatorio per procedere

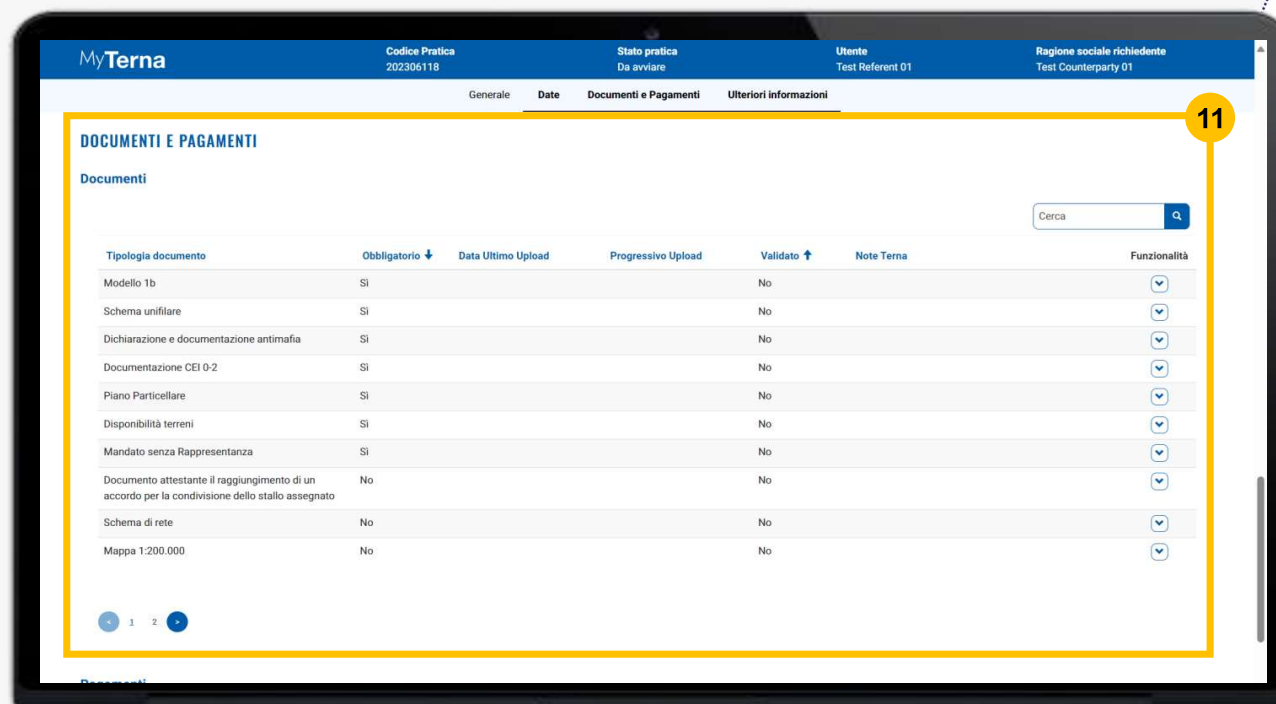

Codice Pratica 202306118		Stato pratica Da avviare		Utente Test Referent 01		Ragione sociale richiedente Test Counterparty 01	
Generale		Date		Documenti e Pagamenti		Ulteriori informazioni	
DOCUMENTI E PAGAMENTI							
Documenti							
<input type="text" value="Cerca"/>							
Tipologia documento	Obbligatorio	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato	Note Terna	Funzionalità	
Modello 1b	Sì			No		▼	
Schema unifilare	Sì			No		▼	
Dichiarazione e documentazione antimafia	Sì			No		▼	
Documentazione CEI 0-2	Sì			No		▼	
Piano Particolare	Sì			No		▼	
Disponibilità terreni	Sì			No		▼	
Mandato senza Rappresentanza	Sì			No		▼	
Documento attestante il raggiungimento di un accordo per la condivisione dello stallone assegnato	No			No		▼	
Schema di rete	No			No		▼	
Mappa 1:200.000	No			No		▼	

Richiesta riesame (12/22)

Conferma riesame – Caricamento documenti

12. In corrispondenza del documento *Modello 1b*, cliccare sul pulsante «**Download modulo precompilato**» all'interno del menù delle azioni rapide per scaricare il template precompilato

The screenshot shows the 'MyTerna' interface with the 'DOCUMENTI E PAGAMENTI' section active. The 'Documenti' tab is selected, displaying a table of document types. The 'Modello 1b' row is highlighted, and its 'Funzioni' dropdown menu is open, showing the 'Download modulo precompilato' option. A yellow circle with the number 12 is placed next to the dropdown menu.

Tipologia documento	Obbligatorio	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato	Note Terna	Funzioni
Modello 1b	Si			No		Download modulo precompilato
Schema unifilare	Si			No		Upload
Dichiarazione e documentazione antimafia	Si			No		
Documentazione CEI 0-2	Si			No		
Piano Particolare	Si			No		
Disponibilità terreni	Si			No		
Mandato senza Rappresentanza	Si			No		
Documento attestante il raggiungimento di un accordo per la condivisione dello stallo assegnato	No			No		
Schema di rete	No			No		
Mappa 1:200.000	No			No		

In caso di «Riesame» a valle di qualsiasi «Tipologia Richiesta» («Nuova Richiesta», «Nuova Richiesta 36 KV», «Modifica su impianto già in esercizio» e «Richiesta di Coordinamento») è richiesto il caricamento del documento *Modello 1b*

Richiesta riesame (13/22)

Conferma riesame – Caricamento documenti

13. Una volta compilato il *Modello 1b*, cliccare sul pulsante «**Upload**» all'interno del menù delle azioni rapide per caricarlo

MyTerna

Codice Pratica: 202306118 | Stato pratica: Da avviare | Utente: Test Referent 01 | Ragione sociale richiedente: Test Counterparty 01

Generale | Date | Documenti e Pagamenti | Ulteriori informazioni

DOCUMENTI E PAGAMENTI

Documenti

Cerca

Tipologia documento	Obbligatorio	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato	Note Terna	Funzionalità
Modello 1b	Sì			No		Download modulo precompilato Upload
Schema unifilare	Sì			No		
Dichiarazione e documentazione antimafia	Sì			No		
Documentazione CEI 0-2	Sì			No		
Piano Particellare	Sì			No		
Disponibilità terreni	Sì			No		
Mandato senza Rappresentanza	Sì			No		
Documento attestante il raggiungimento di un accordo per la condivisione dello stallone assegnato	No			No		
Schema di rete	No			No		
Mappa 1:200.000	No			No		

La colonna «Note Terna» in corrispondenza di ciascun documento non è editabile poiché il suo utilizzo è destinato agli Utenti Terna in fase di validazione dei documenti


Richiesta riesame (14/22)

Conferma riesame – Caricamento documenti

14. Una volta cliccato sul pulsante «Upload», si apre una finestra all'interno della quale poter caricare il documento richiesto cliccando sul pulsante **«Scegli file»**
15. Una volta caricato, cliccare sul pulsante **«Salva»**

È possibile ricaricare un determinato documento finché lo stesso non risulti validato dal Team Terna (colonna «Validato» settata a «Sì»)

Tali passaggi sono da ripetere per il caricamento di ciascun documento richiesto

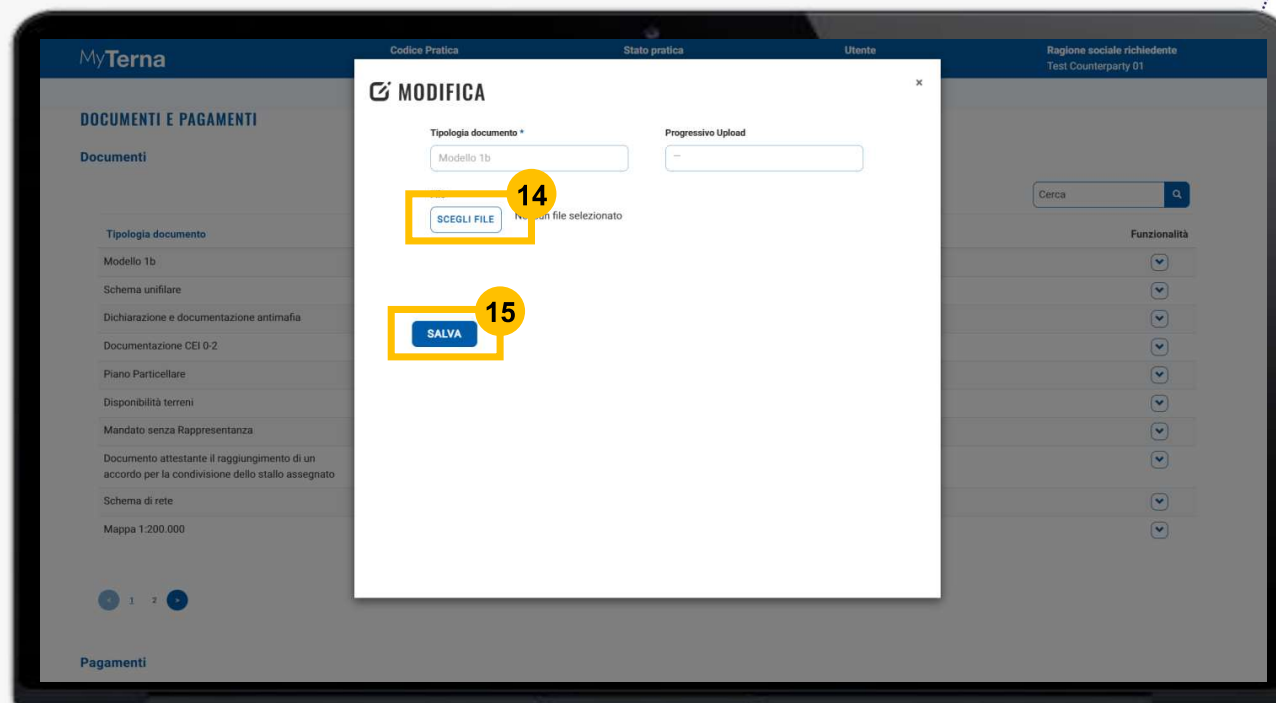

Richiesta riesame (15/22)

Conferma riesame – Caricamento pagamento

16. Nella sottosezione «**Pagamenti**» cliccare sul *Corrispettivo richiesta riesame* per inserire i dati e le informazioni richieste

The screenshot shows the 'MyTerna' portal with the 'Pagamenti' section active. The table below is highlighted with a yellow border:

Tipologia	Imponibile	Regime IVA	Importo dovuto	Integrazione Dovuta	Importo pagato	Validato	Note Terna	Pagamento Integrativo	Importo rimborso	Imponibile Nota di credito
Corrispettivo richiesta riesame	1.250,00 €	Ordinario	1.525,00 €			No		No		

Below the table, the 'ULTERIORI INFORMAZIONI' section contains several input fields: 'Destinazione commerciale *' (set to 'Autoconsumo e vendita'), 'L'impianto è costituito da più sezioni con data di avvio in esercizio differita *' (set to 'No'), 'Destinazione d'uso' (empty text area), 'Eventuali altri richiedenti' (empty text area), and 'Indicare la tipologia di richiesta incentivi avanzata' (empty text area).

L'«Importo dovuto» * è incrementato dell'IVA («Imponibile» + IVA 22%) nel caso in cui il campo «Regime IVA» è valorizzato con «Ordinario»; mentre, l'«Importo dovuto» è uguale all'«Imponibile» nel caso in cui il campo «Regime IVA» è valorizzato con «CEE», «Extra CEE» o «Split Payment». In caso di «Classificazione Impianto» «9-Reti con obbligo di connessioni di terzi», l'importo dei pagamenti è sempre pari a 0.

Richiesta riesame (16/22)

Conferma riesame – Caricamento pagamento

17. Una volta cliccato sul pagamento, si apre una finestra all'interno della quale poter inserire i dati e le informazioni richieste

Dopo aver valorizzato il campo «**Importo pagato**» con un valore maggiore di «0», si visualizzano gli altri campi utili editabili.

MyTerna

Codice Pratica Stato pratica Utente Ragione sociale richiedente Test Counterparty 01

MODIFICA

Dati Pagamento

Tipologia* Importo dovuto

Corrispettivo richiesta riesame 1.525,00 €

Importo pagato (€)*

Documenti

Tipologia documento	Data Upload	Progressivo Upload	Validato	Note Terna	Funzionalità
Ricevuta pagamento			No		

La compilazione dei campi contrassegnati con l'asterisco è obbligatoria per poter procedere

Richiesta riesame (17/22)

Conferma riesame – Caricamento pagamento

18. Cliccare sul pulsante «**Upload**» all'interno del menù delle azioni rapide nella colonna «Funzionalità» per caricare il documento *Ricevuta pagamento*, ovvero il documento che certifica l'avvenuta operazione bancaria

MODIFICA

25/09/2023

CRO/SEPA *

12345678

IBAN *

IT90P0569603211000005500X72

Documenti

Tipologia documento	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato	Note Tema	Funzionalità
Ricevuta pagamento			No		Upload

SALVA

La compilazione dei campi e il caricamento del documento *Ricevuta pagamento* risultano obbligatori se e solo se l'importo inserito è maggiore di zero; diversamente, se l'importo inserito è uguale a zero, non è richiesta né la compilazione di ulteriori campi né il caricamento del documento *Ricevuta pagamento*, bensì del *Verbale di riunione* o di altra documentazione relativa

Richiesta riesame (18/22)

Conferma riesame – Caricamento pagamento

19. Una volta cliccato sul pulsante «Upload», si apre una finestra all'interno della quale poter caricare il documento richiesto cliccando sul pulsante «Scegli file»
20. Una volta caricato, cliccare sul pulsante «Salva»

Il sistema impedisce il salvataggio nel caso di non inserimento di uno o più campi obbligatori

Richiesta riesame (19/22)

Conferma riesame – Caricamento pagamento

21. Cliccare sul pulsante «**Salva**» per procedere al salvataggio

MODIFICA

25/09/2023

CRO/SEPA *

12345678

IBAN *

IT90P056960321100005500X72

Documenti

Tipologia documento	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato	Note Terna	Funzionalità
Ricevuta pagamento	25/09/2023 12:19	1	No		<input type="checkbox"/>

21 SALVA

È possibile modificare i dati del pagamento finché lo stesso non risulti validato dal Team Terna (colonna «Validato» settata a «Sì»)

Richiesta riesame (20/22)

Conferma riesame

22. Cliccare sul pulsante **«Conferma richiesta e Invia a Terna»** e cliccare sul pulsante **«OK»**

The screenshot shows the 'MyTerna' web interface. At the top, there's a header with 'MyTerna' logo and several tabs: 'Codice Pratica' (202306118), 'Stato pratica' (Da avviare), 'Utente' (Test Referent 01), and 'Ragione sociale richiedente' (Test Counterparty 01). Below the header, there are tabs for 'Generale', 'Date', 'Documenti e Pagamenti', and 'Ulteriori informazioni'. The main content area has a form with several input fields. A yellow box highlights the 'CONFERMA RICHIESTA E INVIA A TERNA' button, with a yellow circle containing the number 22 next to it. Below the button, there's a small text: 'Solo dopo aver premuto il tasto "Conferma richiesta e Invia a Terna" i dati/documenti/comunicazioni saranno inoltrate a Terna.'

Una volta cliccato sul pulsante «Conferma richiesta e Invia a Terna», la Pratica di origine riesame passa in Stato «Sospesa per riesame», mentre la Pratica nata dal riesame passa in Stato «Da validare». Dallo Stato «Da validare» fino allo Stato «STMG in pubblicazione» escluso, è possibile [rinunciare al riesame](#) in corso.

La Pratica di origine riesame in Stato «Sospesa per riesame» non può essere modificata, a meno che non si [annulli il riesame](#) in corso.

Quando la Pratica nata dal Riesame passa in Stato «STMG accettato», la Pratica di origine riesame va in Stato «Decaduta per riesame».

Contesto dello Use Case

Il Team Terna valida la richiesta di riesame

Il Team Terna verifica la correttezza e la completezza dei documenti e pagamento condivisi dall'Operatore Elettrico e richiede, se necessario, il perfezionamento degli stessi. In caso di richiesta di perfezionamento *, seguire gli step illustrati per la richiesta di connessione (fare riferimento al Manuale NPMT_MU_01_Richiesta di connessione).

Diversamente, se documenti e pagamenti risultano corretti e completi, il Team Terna valida la richiesta di riesame.

- * In caso di richiesta perfezionamento del pagamento *Corrispettivo richiesta riesame*, all'interno della sezione «Documenti e Pagamenti», nella sottosezione «Pagamenti», si visualizza il pagamento *Integrazione corrispettivo richiesta riesame*
- In caso di rimborso del pagamento *Corrispettivo richiesta riesame*, all'interno della sezione «Documenti e Pagamenti», nella sottosezione «Pagamenti», in corrispondenza del pagamento *Corrispettivo richiesta riesame*, si visualizzano i dati relativi al rimborso nella colonna «Importo rimborso»

Richiesta riesame (21/22)

Logiche calcolo anticipo 30% richiesta di connessione nel caso di riesame

Nel caso di primo riesame, l'imponibile della tipologia pagamento «Anticipo 30% richiesta di connessione» viene calcolato in due diversi modi, varia in base al fatto se il preventivo sulla pratica d'origine riesame è stato validato e accettato.

Quindi se la pratica d'origine era nello stato pratica o «STMG fornito» o «STMG in accettazione» la logica per calcolare l'imponibile dell'anticipo 30% sulla pratica originata dal riesame è il seguente:

Valore del campo "Pagamento all'accettazione Ipotesi 1" o "Pagamento all'accettazione Ipotesi 2" (a seconda della Soluzione scelta sulla pratica originata da riesame (pratica figlia) in fase di Accettazione del preventivo in stato «STMG fornito») presente nel Tab "STMG" della pratica originata dal Riesame (pratica figlia).

Mentre, se la pratica d'origine era nello stato pratica «STMG accettato» in poi la logica per calcolare l'imponibile dell'anticipo 30% sulla pratica originata dal riesame è il seguente:

Differenza tra il valore del campo "Pagamento all'accettazione Ipotesi 1" o "Pagamento all'accettazione Ipotesi 2" (a seconda della Soluzione scelta sulla pratica originata da riesame (pratica figlia) in fase di Accettazione del preventivo) e il valore dell'Imponibile dell'Anticipo 30% corrispettivo di connessione della pratica di origine riesame (pratica madre).

Inoltre, in base al regime IVA della pratica nata dal riesame, il sistema calcolerà in automatica anche l'importo dovuto:

- Se popolato con «Ordinario» allora l'imponibile sarà incrementato del 22%;
- Se popolato con un valore diverso da «Ordinario» allora l'importo dovuto coinciderà con l'imponibile

Richiesta riesame (22/22)

Il processo di richiesta «Riesame 36 KV» è analogo a quello illustrato precedentemente per la richiesta [«Riesame»](#) ed è applicabile alle «Classificazioni Impianto»:

- 3-Fonti Rinnovabili (FER)
- 10-Sistema di accumulo
- 11-Produzione + accumulo + unità consumo
- 13-Produzione + Accumulo
- 14-Prod prevalente e consumo.

È possibile richiedere un «Riesame 36 KV» per le Pratiche in Stato da «STMG fornito» in poi.

2. RIESAME DEL RIESAME

Note di credito(1/2)

Le note di credito saranno presenti all'interno di quelle tipologie pagamento quando nei precedenti riesami della pratica di connessione si è pagato di più rispetto all'importo dovuto della pratica attualmente attiva. Pertanto una nota di credito è la differenza negativa tra l'imponibile della pratica attiva con la somma degli imponibili delle pratiche d'origine riesame.

Facendo un' esempio:

Se sulla pratica d'origine riesame l'imponibile dell'anticipo 30% era pari a 3000 e l'imponibile dell'anticipo 30% della pratica originata dal riesame è pari a 1500, allora

$$1500 - 3000 = -1500$$

Pertanto, verrà creata una Nota di credito su tale tipologia pagamento che ammonterà a 1500 euro.

Note di credito(2/2)

1. Una volta entrati nel dettaglio della pratica di connessione e arrivati nella sezione pagamenti, è possibile notare la presenza di una nota di credito se valorizzata la colonna del record del pagamento «Somma imponibili Nota di credito»

The screenshot shows the 'MyTerna' web application interface. The top navigation bar includes 'Codice Pratica' (202303084), 'Stato pratica' (STMG accettato), 'Utente' (Avanade Referent), and 'Ragione sociale richiedente' (Avanade Counterparty). The main menu has tabs: 'Generale', 'Date', 'Documenti e Pagamenti', 'Preventivo di connessione' (selected), 'Progetto', 'Tavolo Tecnico', 'Adempimenti Post Accettazione', and 'Ulteriori informazioni'.


Under the 'Preventivo di connessione' tab, there is a section for '*Valore imponibile' with a 'Pagamento all'accettazione' field showing '3,03 €'.

The 'Pagamenti' section contains a search bar and a table with the following columns: 'Importo dovuto', 'Integrazione Dovuta', 'Importo pagato', 'Validato', 'Note per Controparte', 'Pagamento Integrativo (Tipologia)', 'Importo rimborso', and 'Somma Imponibili Nota di credito'. The table has one row with values: '4.880,00 €', '4.880,00 €', 'SI', 'No', and '1.500,00 €'. A yellow box highlights the 'Somma Imponibili Nota di credito' column, and a red circle with the number '1' is placed next to it.

Below the 'Pagamenti' section is the 'Documenti' section, which also has a search bar and a table with columns: 'Tipologia documento', 'Obbligatorio', 'Data Ultimo Upload', 'Progressivo Upload', 'Validato', 'Note Terna', and 'Funzionalità'. The table has one row with values: 'Preventivo di connessione (STMG)', 'SI', '18/04/2023 11:30', '1', 'SI', and a dropdown menu.

Note di credito(2/2)

2. Se selezionato il record di pagamento con la colonna «Somma imponibili Note di credito» popolata, si trova la sezione relativa alle note di credito, chiamata «Note di credito». L'Utente della controparte può visualizzare i dettagli rilegati alla Nota assieme al documento allegato.

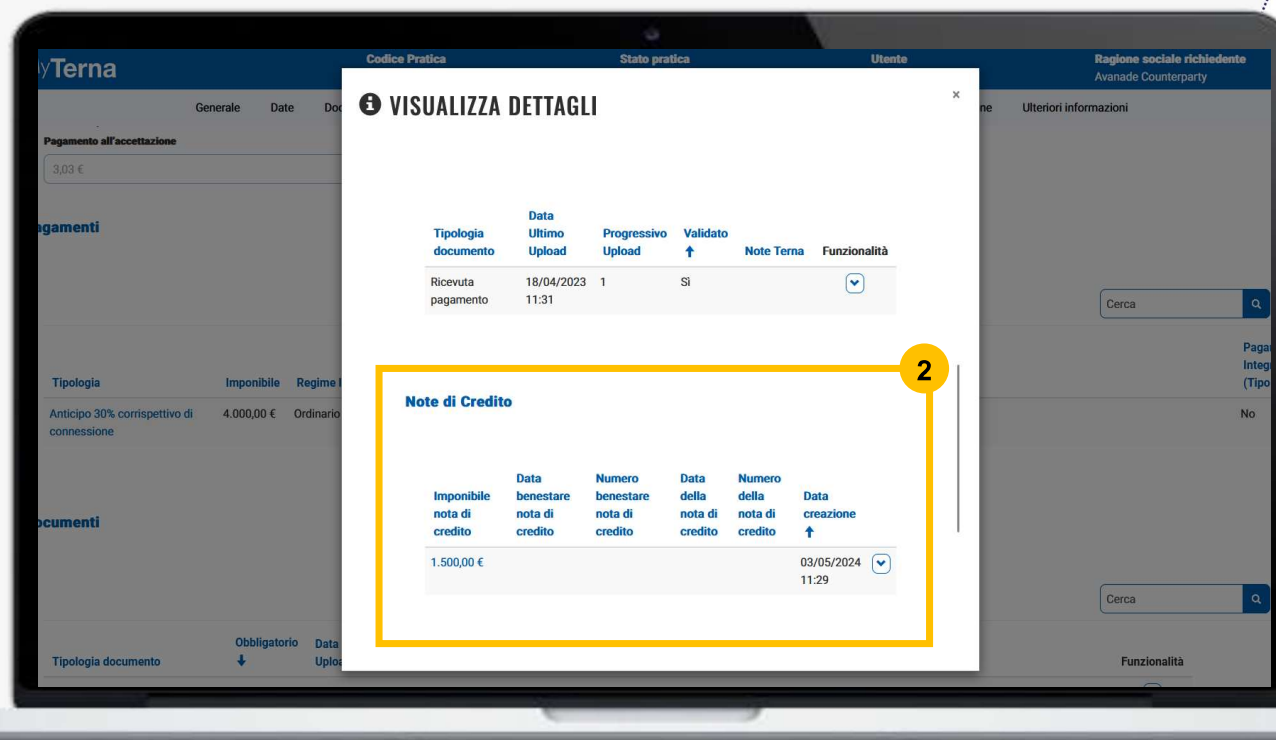

Note di credito(2/2)


The screenshot shows the Terna system interface. A modal window titled "VISUALIZZA DETTAGLI" is open, displaying a table of credit notes. The table has columns for Tipologia, Imponibile, Data, Numero, and Data della nota di credito. The data shows two entries for "Anticipo 30% corrispettivo di connessione" with values of 8.000,00 € and 850,00 €.

Tipologia (Pagamento Pratica di Connessione)	Imponibile nota di credito	Data benestare nota di credito	Numero benestare nota di credito	Data della nota di credito	Numero della nota di credito	Data creazione
Anticipo 30% corrispettivo di connessione	8.000,00 €					15/04/202 11:26
Anticipo 30% corrispettivo di connessione	850,00 €					15/04/202 14:49

3. Se selezionato il record di pagamento con la colonna «Somma imponibili Note di credito» popolata, si trova la sezione relativa allo storico delle note di credito, chiamata «Storico Note di credito». L'Utente della controparte può visualizzare tutte le Note di Credito staccate nelle pratiche con lo stesso codice pratica. Sono presenti i dettagli rilegati alla Nota assieme al documento allegato.

Riesame del riesame (1/3)

1. All'interno della Homepage, selezionare la voce «**Richieste**»

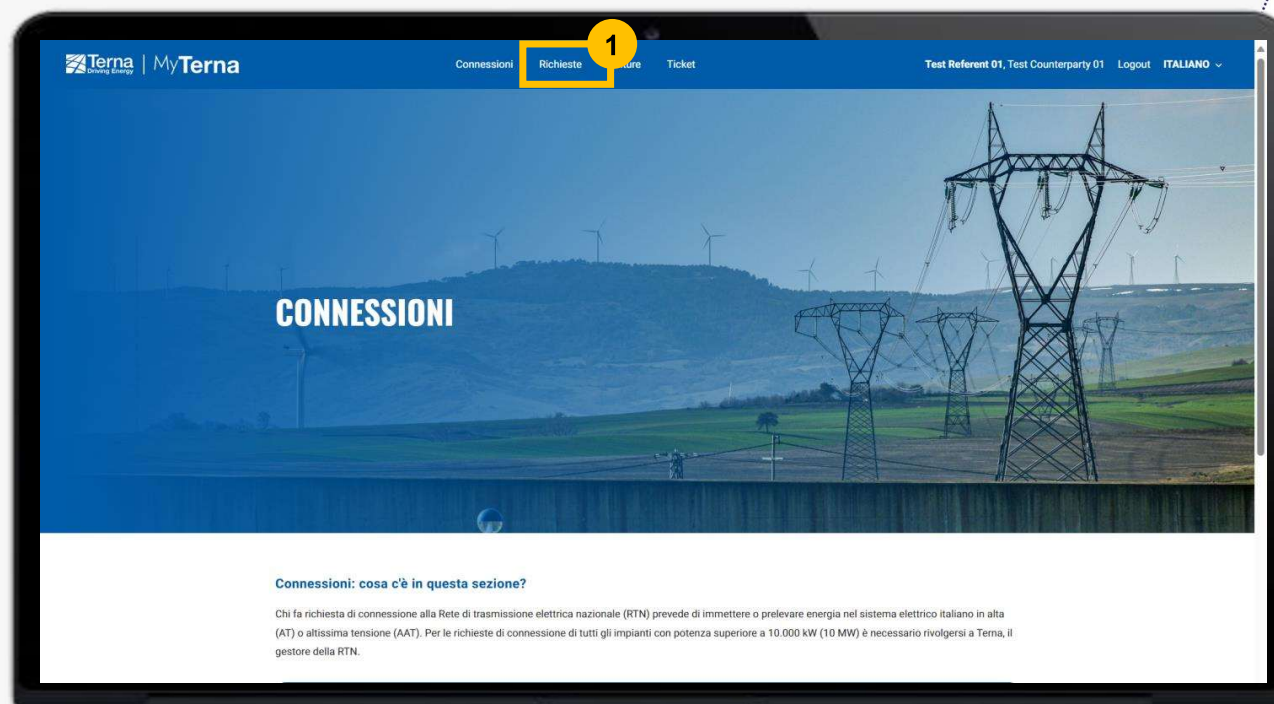

Riesame del riesame (2/3)

2. Selezionare la Pratica di interesse già riesaminata cliccando sul «**Codice pratica**» relativo

Si rimanda al manuale presente al seguente [link](#), per ulteriori informazioni relative alla compilazione del form.

Terna verifica la completezza della richiesta di connessione, richiedendo eventuali integrazioni informative e/o documentali. A valle di tali verifiche/integrazioni entro 90 giorni, Terna metterà a disposizione sul Portale il preventivo, comprensivo della STMG - Soluzione Tecnica Minima Generale.

Altre informazioni

NUOVA RICHIESTA NUOVA RICHIESTA 36 KV MODIFICA SU IMPIANTO GIÀ IN ESERCIZIO

GESTISCI LE TUE PRATICHE DI CONNESSIONE

Tutte 202306118

Codice Pratica	Data ultima modifica	Data decorrenza richiesta di connessione	Stato pratica	Tipologia richiesta	Classificazione impianto	Tipologia impianto	SottoTipologia impianto	Potenza impianto richiesta (kW)	Comune primario	Regione primaria	Provincia primaria	Nome impianto	Referente
202306118	09/2023 14:52	25/09/2023	STMG fornito	Riesame richiesta di connessione	Unità consumo e produzione	Unità di consumo + biomasse		2.000,00	Firenze	Toscana	Firenze		Test Referent 01

Terna Driving Energy

Link utili: CALENDARIO SOCIETARIO, ARCHIVIO GENERALE, DICHIARAZIONE DEI COOKIES, NOTE LEGALI

Portali: ACQUISTI, QUALIFICAZIONE FORNITORI, TITOLI ATRTN, CANTIERI APERTI

È possibile richiedere un riesame del riesame per le Pratiche nate da un riesame che si trovano in Stato da «STMG fornito» in poi

Riesame del riesame (3/3)

3. Cliccare sul pulsante «**Richiesta riesame**» e cliccare sul pulsante «**OK**»

RICHIESTA DI CONNESSIONE

GENERALE

Ultima azione effettuata: Conferma richiesta e invia a Terna

ACCETTA PREVENTIVO E INVIA A TERNA **RICHIESTA RIESAME** RINUNCIA ALLA RICHIESTA RINUNCIA AL PREVENTIVO

Informazioni anagrafiche

Informazioni principali

Codice Pratica 202306118	Stato pratica STMG fornito	Tipologia richiesta Riesame richiesta di connessione
Data decorrenza richiesta di connessione 25/09/2023	Data richiesta connessione 25/09/2023	

Data corrispondente alla data di richiesta di connessione o in caso di richiesta di perfezionamento all'ultima integrazione inviata a Terna.

Dati Richiesta

Classificazione impianto * Unità consumo e produzione	Tipologia impianto * Unità di consumo + biomasse
Tipologia di Soggetto richiedente *	Regime IVA Richiedente *

Il flusso procede analogamente a quanto descritto precedentemente per la [Richiesta riesame](#)

In caso di click sul pulsante «Rinuncia al preventivo», la Pratica va in Stato «Riesame rinunciato»

Richiesta riesame (21/22)

Logiche calcolo anticipo 30% richiesta di connessione nel caso di riesami successivi

Nel caso di primo riesame, l'imponibile della tipologia pagamento «Anticipo 30% richiesta di connessione» viene calcolato in due diversi modi, varia in base al fatto se il preventivo sulla pratica d'origine riesame è stato validato e accettato.

Quindi se la pratica d'origine era nello stato pratica o «STMG fornito» o «STMG in accettazione» la logica per calcolare l'imponibile dell'anticipo 30% sulla pratica originata dal riesame è il seguente:

Differenza tra il valore del campo "Pagamento all'accettazione Ipotesi 1" o "Pagamento all'accettazione Ipotesi 2" presente sulla pratica figlia del 2° Riesame (a seconda della Soluzione scelta sulla pratica figlia del 2° riesame in fase di Accettazione del preventivo) e la Differenza tra il valore POSITIVO dell'Imponibile dell'Anticipo 30% della pratica madre del 1° Riesame e la SOMMA delle relative Note di credito (se presenti).

Mentre, se la pratica d'origine era nello stato pratica «STMG accettato» in poi la logica per calcolare l'imponibile dell'anticipo 30% sulla pratica originata dal riesame è il seguente:

Differenza tra il campo "Pagamento all'accettazione Ipotesi 1" o "Pagamento all'accettazione Ipotesi 2" della pratica originata dal 2° riesame (a seconda della Soluzione scelta in fase di Accettazione del preventivo) e la SOMMA tra la Differenza del valore POSITIVO dell'Imponibile dell'Anticipo 30% della pratica figlia del 1° Riesame e la SOMMA delle relative Note di credito (se presenti) e la Differenza tra il valore POSITIVO dell'Imponibile dell'Anticipo 30% della pratica madre del 1° Riesame e la SOMMA e le relative Note di credito (se presenti).

Inoltre, in base al regime IVA della pratica nata dal riesame, il sistema calcolerà in automatica anche l'importo dovuto:


- Se popolato con «Ordinario» allora l'imponibile sarà incrementato del 22%;
- Se popolato con un valore diverso da «Ordinario» allora l'importo dovuto coinciderà con l'imponibile

3. ANNULLAMENTO RIESAME

Annullamento riesame (1/4)

Prima di procedere alla conferma della Richiesta riesame e relativo invio a Terna, è possibile annullare il Riesame.

1. All'interno della Homepage, selezionare la voce «**Richieste**»

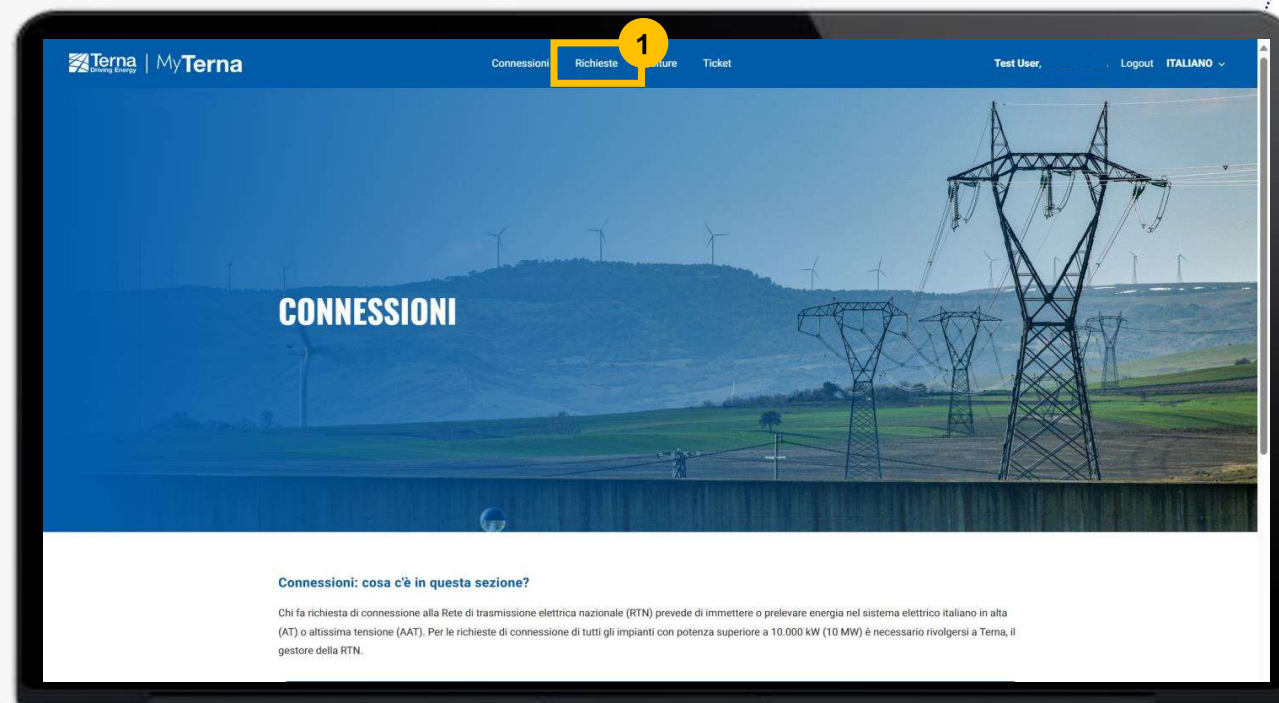

È possibile annullare il riesame solo per le Pratiche in Stato «Da avviare»

Annullamento riesame (2/4)

2. Selezionare la Pratica di interesse nata dal riesame in Stato «Da avviare», cliccando sul «**Codice pratica**» relativo

Altre informazioni

NUOVA RICHIESTA RICHIESTA DI COORDINAMENTO MODIFICA SU IMPIANTO GIÀ IN ESERCIZIO

GESTISCI LE TUE PRATICHE DI CONNESSIONE

Tutte 202306107

Codice Pratica	Data ultima modifica	Data decorrenza richiesta di connessione	Stato pratica	Tipologia richiesta	Classificazione impianto	Tipologia impianto	SottoTipologia impianto	Potenza impianto richiesta (kW)	Comune primario	Regione primaria	Provincia primaria	Nome impianto	Referente
202306107	25/09/2023 14:57	15/09/2023	STMG accettato	Nuova richiesta di connessione	Reti con obbligo di connessioni di terzi	Cabina primaria di raccolta		1.000,00	Cagliari	Sardegna	Cagliari	xx	Test User
202306107	09/2023 14:57		Da avviare	Riesame richiesta di connessione	Reti con obbligo di connessioni di terzi	Cabina primaria di raccolta		1.000,00	Cagliari	Sardegna	Cagliari	xx	Test User

Terna Driving Energy

Link utili

CALENDARIO SOCIETARIO DICHIARAZIONE DEI COOKIES

ARCHIVIO GENERALE NOTE LEGALI

Portali

ACQUISTI QUALIFICAZIONE FORNITORI

TITOLARI RTN CANTIERI APERTI

Annullamento riesame (3/4)

3. Cliccare sul pulsante «**Annulla riesame**» e cliccare sul pulsante «**OK**»

The screenshot displays the 'RICHIESTA DI CONNESSIONE' (Connection Request) page on the Terna MyTerna portal. The page is titled 'RICHIESTA DI CONNESSIONE' and 'GENERALE'. It features a navigation bar with 'Connessioni', 'Richieste', 'Vulture', and 'Ticket'. The main content area includes a section for 'Informazioni anagrafiche' and a 'Dati Richiesta' section with various input fields. The 'ANNULLA RIESAME' button is highlighted with a yellow box and a red circle with the number 3.

RICHIESTA DI CONNESSIONE

GENERALE

CONFERMA RICHIESTA E INVIA A TERNA **ANNULLA RIESAME**

Informazioni anagrafiche

Informazioni principali

Codice Pratica 202306107	Stato pratica Da avviare	Tipologia richiesta Riesame richiesta di connessione
Data creazione 25/09/2023 14:57	Data richiesta connessione -	

Dati Richiesta

Classificazione impianto * Reti con obbligo di connessioni di terzi	Tipologia impianto * Cabina primaria di raccolta
Tipologia di Soggetto richiedente * Richiedente	Regime IVA Richiedente Ordinario

Annullamento riesame (4/4)

4. A valle della richiesta di annullamento riesame effettuata, popolare obbligatoriamente il campo «**Note**» e cliccare sul pulsante «**OK**»

La Pratica nata dal riesame passa così in Stato «Riesame annullato».


Una volta cliccato sul pulsante «Annulla riesame», la Pratica di origine riesame viene riattivata e torna così nello Stato d'origine antecedente alla richiesta di riesame

The screenshot displays the Terna MyTerna portal interface. A modal dialog is open, prompting the user to 'Inserisci una nota:' (Enter a note:). The dialog has a text input field and two buttons: 'OK' and 'Cancel'. A yellow box with the number '4' highlights the 'Note' field and the 'OK' button. The background form is titled 'RICHIESTA DI CONNESSIONE' and includes sections for 'GENERALE', 'Informazioni anagrafiche', 'Informazioni principali', and 'Dati Richiesta'. The 'Informazioni principali' section contains fields for 'Codice Pratica' (202306107), 'Data creazione' (25/09/2023 14:57), 'Stato pratica' (Da avviare), 'Data richiesta connessione' (—), and 'Tipologia richiesta' (Riesame richiesta di connessione). The 'Dati Richiesta' section includes 'Classificazione impianto *' (Reti con obbligo di connessioni di terzi), 'Tipologia di impianto *' (Cabina primaria di raccolta), 'Tipologia di Soggetto richiedente *' (Richiedente), and 'Regime IVA Richiedente' (Ordinario).

4. RINUNCIA AL RIESAME

Rinuncia al riesame (1/5)

1. All'interno della Homepage, selezionare la voce «**Richieste**»

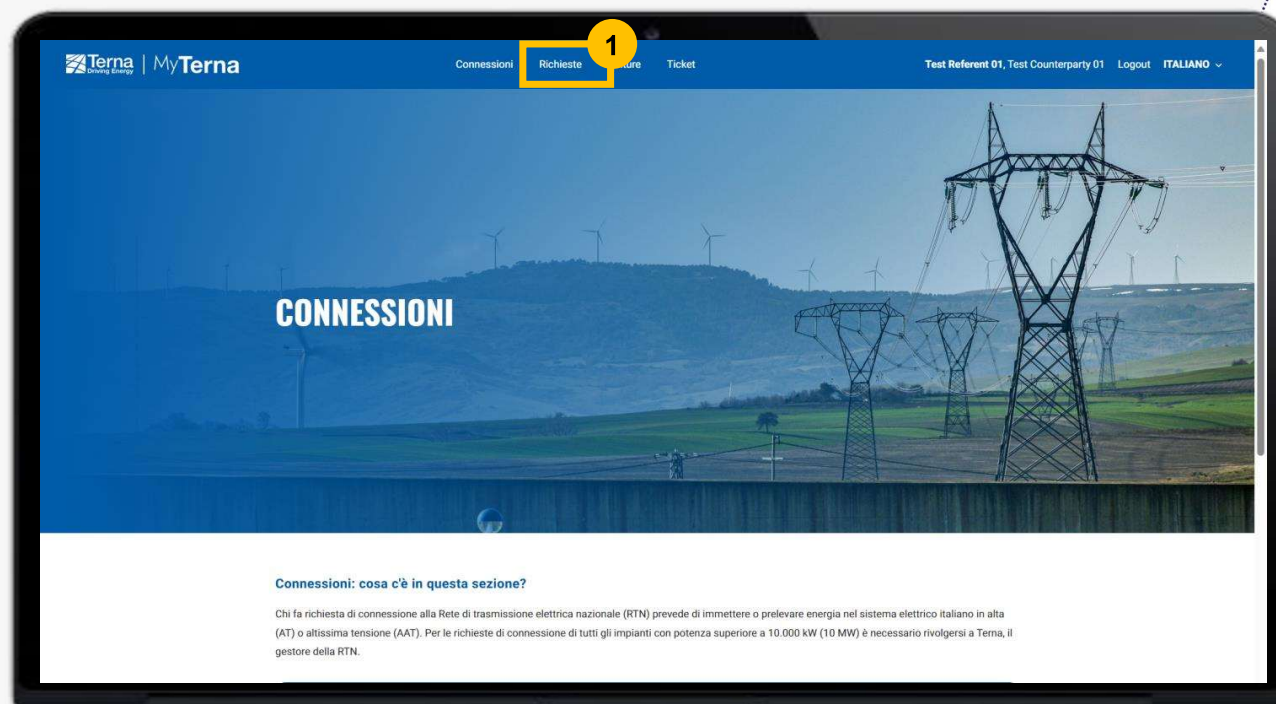

È possibile rinunciare al riesame solo per le Pratiche che si trovano in Stato «Da validare» fino a «STMG in pubblicazione» escluso

Rinuncia al riesame (2/5)

2. Selezionare la Pratica di interesse nata dal riesame, cliccando sul «Codice pratica» relativo

Si rimanda al manuale presente al seguente [link](#), per ulteriori informazioni relative alla compilazione del form.

Terna verifica la completezza della richiesta di connessione, richiedendo eventuali integrazioni informative e/o documentali. A valle di tali verifiche/integrazioni entro 90 giorni, Terna metterà a disposizione sul Portale il preventivo, comprensivo della STMG - Soluzione Tecnica Minima Generale.

Altre informazioni

NUOVA RICHIESTA NUOVA RICHIESTA 36 KV MODIFICA SU IMPIANTO GIÀ IN ESERCIZIO

GESTISCI LE TUE PRATICHE DI CONNESSIONE

Tutte 202306095

Codice Pratica	Data ultima modifica	Data decorrenza richiesta di connessione	Stato pratica	Tipologia richiesta	Classificazione impianto	Tipologia impianto	SottoTipologia impianto	Potenza impianto richiesta (kW)	Comune primario	Regione primaria	Provincia primaria	Nome impianto	Referente
202306095	09/2023 15:31		Da validare	Riesame richiesta di connessione	Fonti Rinnovabili (FER)	Celle a combustibile	Celle a combustibile combin.	1.000,00	Cosenza	Calabria	Cosenza		Test Referent 01

Terna Driving Energy

Link utili

CALENDARIO SOCIETARIO ARCHIVIO GENERALE

DICHIARAZIONE DEI COOKIE NOTE LEGALI

Portali

ACQUISTI QUALIFICAZIONE FORNITORI

TITOLIATI RTN CANTIERI APERTI

Rinuncia al riesame (3/5)

3. Cliccare sul pulsante «**Rinuncia al riesame**» e cliccare sul pulsante «**OK**»

The screenshot displays the 'RICHIESTA DI CONNESSIONE' (Connection Request) page on the Terna MyTerna portal. The page is titled 'RICHIESTA DI CONNESSIONE' and 'GENERALE'. A navigation bar at the top includes 'Conessioni', 'Richieste', 'Vulture', and 'Ticket'. The user is logged in as 'Test Referent 01, Test Counterparty 01' and the language is set to 'ITALIANO'. The page shows a sequence of buttons: 'REVISIONE', 'REVISIONE 36 KV', 'RINUNCIA ALLA RICHIESTA', and 'RINUNCIA AL RIESAME'. The 'RINUNCIA AL RIESAME' button is highlighted with a yellow box and a red circle with the number 3. Below the buttons is a section for 'Informazioni anagrafiche' with a plus icon. The 'Informazioni principali' section contains fields for 'Codice Pratica' (202306095), 'Data decorrenza richiesta di connessione' (—), 'Stato pratica' (Da validare), 'Data richiesta connessione' (25/09/2023), and 'Tipologia richiesta' (Riesame richiesta di connessione). The 'Dati Richiesta' section includes fields for 'Classificazione impianto *' (Fonti Rinnovabili (FER)), 'Tipologia di Soggetto richiedente *' (Richiedente), 'Tipologia impianto *' (Celle a combustibile), 'Regime IVA Produttore *' (Ordinario), and 'SottoTipologia impianto *' (Celle a combus.-ciclo combin.).

Rinuncia al riesame (4/5)

4. A valle della richiesta di rinuncia al riesame effettuata, popolare obbligatoriamente il campo «**Note**» e cliccare sul pulsante «**OK**»

La Pratica nata dal riesame passa così in Stato «Riesame rinunciato».

Una volta cliccato sul pulsante «Rinuncia al riesame», la Pratica di origine riesame (in Stato «Sospesa per riesame») viene riattivata e torna così nello Stato d'origine antecedente alla richiesta di riesame. Qualora la Pratica di origine riesame sia in Stato «Decaduta per riesame», rimane in Stato «Decaduta per riesame»

myterna-conn-uat.powerappsportals.com says

Inserisci una nota:

OK

ANNULLA OK

RICHIESTA DI CONNESSIONE

GENERALE

Ultima azione effettuata: Conferma richiesta e invia a Terna

REVISIONE REVISIONE 36 KV RINUNCIA ALLA RICHIESTA **RINUNCIA AL RIESAME**

Informazioni anagrafiche

Informazioni principali

Codice Pratica 202306095	Stato pratica Da validare	Tipologia richiesta Riesame richiesta di connessione
Data decorrenza richiesta di connessione --	Data richiesta connessione 25/09/2023	

Dati Richiesta

Classificazione impianto * Fonti Rinnovabili (FER)	Tipologia impianto * Celle a combustibile	SottoTipologia impianto * Celle a combust. ciclo combin.
Tipologia di Soggetto richiedente *	Regime IVA *	

Rinuncia al riesame (5/5)


Nello stato «STMG fornito», essendo successivo allo Stato «STMG in pubblicazione», non si visualizza il pulsante «Rinuncia al riesame» bensì si visualizza il pulsante «Rinuncia al preventivo», il quale segue logiche differenti:

- Se la Pratica in oggetto non si origina da un riesame, una volta cliccato sul pulsante, passa nello Stato «Rinuncia a proseguire»;
- Se la Pratica in oggetto si origina da un riesame, una volta cliccato sul pulsante, passa nello Stato «Riesame rinunciato» e la Pratica sottesa in Stato «Sospesa per riesame» si riattiva e torna così nello Stato d'origine antecedente alla richiesta di riesame.

5. REVISIONE DEL RIESAME

Revisione del riesame (1/15)

1. All'interno della Homepage, selezionare la voce «**Richieste**»

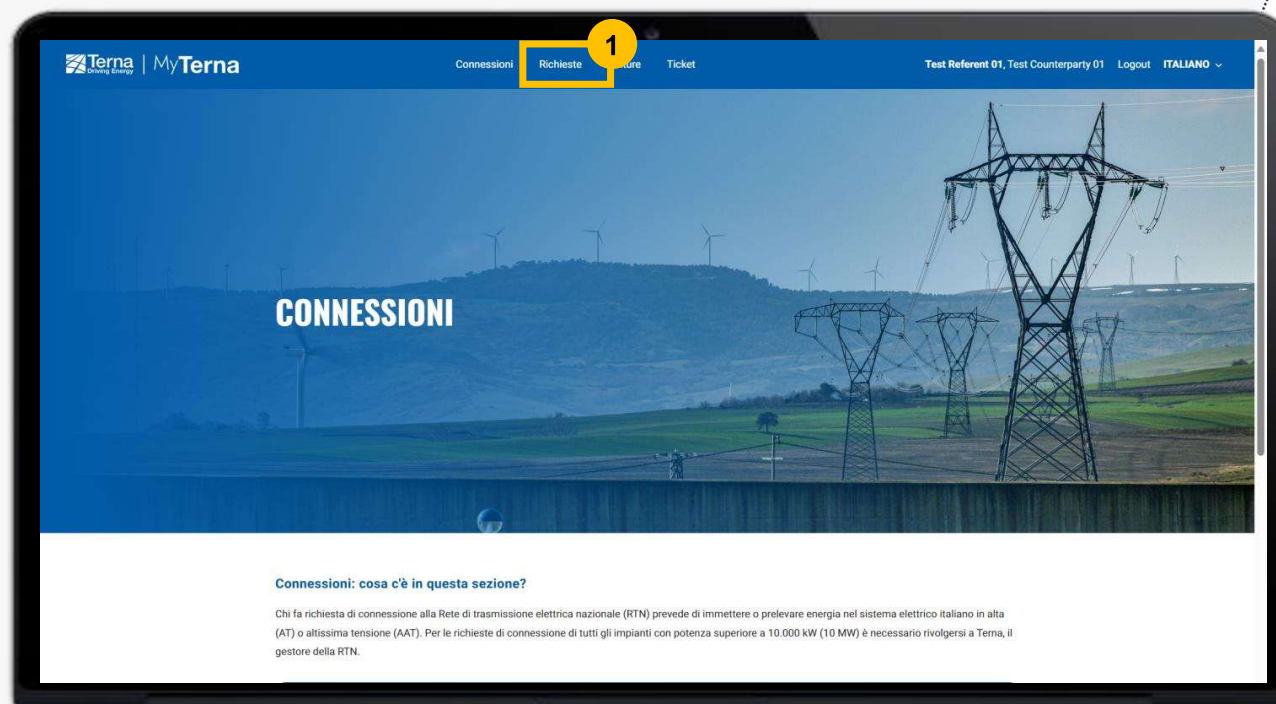

Revisione del riesame (2/15)

2. Selezionare la Pratica nata dal riesame cliccando sul «**Codice pratica**» relativo

Si rimanda al manuale presente al seguente [link](#), per ulteriori informazioni relative alla compilazione del form.

Terna verifica la completezza della richiesta di connessione, richiedendo eventuali integrazioni informative e/o documentali. A valle di tali verifiche/integrazioni entro 90 giorni, Terna metterà a disposizione sul Portale il preventivo, comprensivo della STMG - Soluzione Tecnica Minima Generale.

Altre informazioni

NUOVA RICHIESTA NUOVA RICHIESTA 36 KV MODIFICA SU IMPIANTO GIÀ IN ESERCIZIO

GESTISCI LE TUE PRATICHE DI CONNESSIONE

Tutte 202306110

Codice Pratica	Data ultima modifica	Data decorrenza richiesta di connessione	Stato pratica	Tipologia richiesta	Classificazione impianto	Tipologia impianto	SottoTipologia impianto	Potenza impianto richiesta (kW)	Comune primario	Regione primaria	Provincia primaria	Nome impianto	Referente
202306110	09/2023 15:24		Da validare	Riesame richiesta di connessione	Fonti Rinnovabili (FER)	Eolico	Eolico Off-shore	1.000,00	Roma	Lazio	Roma		Test Referent 01

Terna Driving Energy

Link utili: CALENDARIO SOCIETARIO, ARCHIVIO GENERALE, DICHIARAZIONE DEI CODICE, NOTE LEGALI

Portali: ACQUISTI, QUALIFICAZIONE FORNITORI, TITOLIATI RTN, CANTIERI APERTI

È possibile richiedere una revisione del riesame per le Pratiche nate dal riesame in Stato da «Da validare» a «STMG fornito» escluso. Nello Stato «STMG in pubblicazione» la «Revisione» non è disponibile

Revisione del riesame (3/15)

3. Cliccare sul pulsante «**Revisione**» per richiedere la revisione della Pratica riesaminata e cliccare sul pulsante «**OK**»

The screenshot displays the 'RICHIESTA DI CONNESSIONE' (Connection Request) form on the Terna MyTerna portal. The form is divided into several sections:

- GENERALE**: Contains four buttons: 'REVISIONE' (highlighted with a yellow box and a red circle with the number 3), 'REVISIONE 36 KV', 'RINUNCIA ALLA RICHIESTA', and 'RINUNCIA AL RIESAME'.
- Informazioni anagrafiche**: A section for providing personal information, indicated by a plus sign in a circle.
- Informazioni principali**: A section for providing main information, including:
 - Codice Pratica**: 202306110
 - Stato pratica**: Da validare
 - Tipologia richiesta**: Riesame richiesta di connessione
 - Data decorrenza richiesta di connessione**: -
 - Data richiesta connessione**: 25/09/2023
- Dati Richiesta**: A section for providing request details, including:
 - Classificazione impianto ***: Fonti Rinnovabili (FER)
 - Tipologia di Soggetto richiedente ***: Richiedente
 - Tipologia impianto ***: Eolico
 - Regime IVA ***: Ordinario
 - SottoTipologia impianto ***: Eolico Off-shore
 - Partita IVA Produttore ***: (field is empty)

Revisione del riesame (4/15)

4. All'interno della sottosezione «**Dati Revisione**» modificare, se necessario, i campi editabili
5. Inserire obbligatoriamente le «**Note motivazione revisione**» all'interno del rispettivo campo

RICHIESTA DI CONNESSIONE

GENERALE

Informazioni anagrafiche

Dati Revisione

Pratica di origine revisione
202306110

Note motivazione revisione *

Tipologia richiesta *
Revisione richiesta di connessione

Classificazione impianto *
Fonti Rinnovabili (FER)

Tipologia di Soggetto richiedente *
Richiedente

Partita IVA Produttore *
123456

Codice POD disponibile *

Tipologia impianto *
Eolico

Regime IVA Produttore *
Ordinario

SottoTipologia impianto *
Eolico Off-shore

Codice POD in possesso

La compilazione dei campi contrassegnati con l'asterisco è obbligatoria per poter procedere

Revisione del riesame (5/15)

6. All'interno delle sottosezioni «Impianto» e «Dati Potenza» e delle sezioni «Date», «Ulteriori Informazioni» e «Autorizzazione dati» modificare, se necessario, i campi editabili

MyTerna Utente: Test Referent 01 Ragione sociale richiedente: Test Counterparty 01

Impianto

Nome impianto: Descrizione impianto:

Dati Potenza

Tipologia relazione *: Immissione

Potenza impianto richiesta (kW) *: 1000

Potenza servizi ausiliari (kW):

Potenza in immissione richiesta (kW) *: 1000

Potenza nominale impianto di produzione (kW) *: 2000

DATE

Data presunta di avvio lavori impianto utente *: 25/09/2023

Data presunta di fine lavori impianto utente *: 08/10/2023

Data presunta entrata in esercizio *: 15/11/2023

ULTERIORI INFORMAZIONI

Destinazione commerciale *: Autoconsumo e vendita

L'impianto è costituito da più sezioni con data di avvio in esercizio differita *: No

Destinazione d'uso:

La compilazione dei campi segue le medesime regole utilizzate per la richiesta di connessione (consultare il Manuale NPMT_MU_01_Richiesta di connessione) e i campi sono prepopolati di default con i dati della Pratica di origine revisione

Revisione del riesame (6/15)

7. Cliccare sul pulsante «Salva»

Una volta cliccato sul pulsante «Salva», è necessario [confermare e inviare a Terna la richiesta di revisione](#) entro le 24:00 del giorno stesso, diversamente la revisione viene annullata dal sistema e la Pratica nata dalla revisione passa in Stato «Revisione annullata», mentre la Pratica di origine revisione viene riattivata e torna nello Stato in cui si trovava prima della richiesta di revisione.

The screenshot displays the MyTerna web application interface. At the top, there is a blue header bar with the 'MyTerna' logo on the left and user information on the right: 'Utente Test Referent 01' and 'Ragione sociale richiedente Test Counterparty 01'. Below the header, there are several input fields for data entry, including 'Eventuali altri richiedenti' and 'Indicare la tipologia di richiesta incentivi avanzata'. A section titled 'AUTORIZZAZIONE DATI' contains a checkbox labeled 'Autorizzazione fornitura dati *' which is checked, followed by a line of text explaining the authorization. At the bottom left of this section, a blue button labeled 'SALVA' is highlighted with a yellow circle containing the number '7'. The footer of the page is blue and contains the Terna logo, a 'Link utili' section with links like 'CALENDARIO SOCIETARIO' and 'DICHIARAZIONE DEI COOKIE', and a 'Portali' section with links like 'ACQUISTI' and 'TITOLATI RTN'.

Revisione del riesame (7/15)

Conferma revisione

- Una volta cliccato sul pulsante «Salva», si visualizza una schermata riepilogativa con i campi appena compilati

RICHIEDITA DI CONNESSIONE

GENERALE

CONFERMA RICHIEDITA E INVIA A TERNA ANNULLA REVISIONE

Informazioni anagrafiche

Informazioni principali

Codice Pratica
202306110

Data creazione
25/09/2023 15:46

Stato pratica
Da avviare

Data richiesta connessione
—

Tipologia richiesta
Revisione di un Riesame richiesta di connessione

Dati Richiesta

Classificazione impianto *
Fonti Rinnovabili (FER)

Tipologia di Soggetto richiedente *
Richiedente

Partita IVA Produttore *

Tipologia impianto *
Eolico

Regime IVA Produttore *
Ordinario

SottoTipologia impianto *
Eolico Off-shore

Revisione del riesame (8/15)

Conferma revisione

9. All'interno delle sottosezioni «**Localizzazione dell'impianto**», «**Regione primaria**» e «**Aree interessate**» modificare, se necessario, i campi editabili

MyTerna

Codice Pratica
202306110

Stato pratica
Da avviare

Utente
Test Referent 01

Ragione sociale richiedente
Test Counterparty 01

Generale Date Documenti e Pagamenti Ulteriori informazioni

Localizzazione dell'impianto

Latitudine *
41.90845

Longitudine *
12.50821

Latitudine e Longitudine devono essere inserite utilizzando il formato WGS84

Regione primaria

Regione principale *
Lazio

Provincia primaria *
Roma

Comune primario *
Roma

Località primaria

Map Satellite

Rome

Per visualizzare le linee e le aree critiche si invita a far riferimento al seguente link.

Aree interessate


Revisione del riesame (9/15)

Conferma revisione – Caricamento documenti

10. All'interno della sezione «**Documenti e Pagamenti**», nella sottosezione «**Documenti**», è visibile l'elenco dei documenti da caricare per confermare la richiesta di revisione.

Il sistema consente di visualizzare e caricare solo i documenti obbligatori o facoltativi relazionati alla «Classificazione Impianto» selezionata.

Il caricamento dei documenti con colonna «Obbligatorio» settata a «Sì» è obbligatorio per procedere

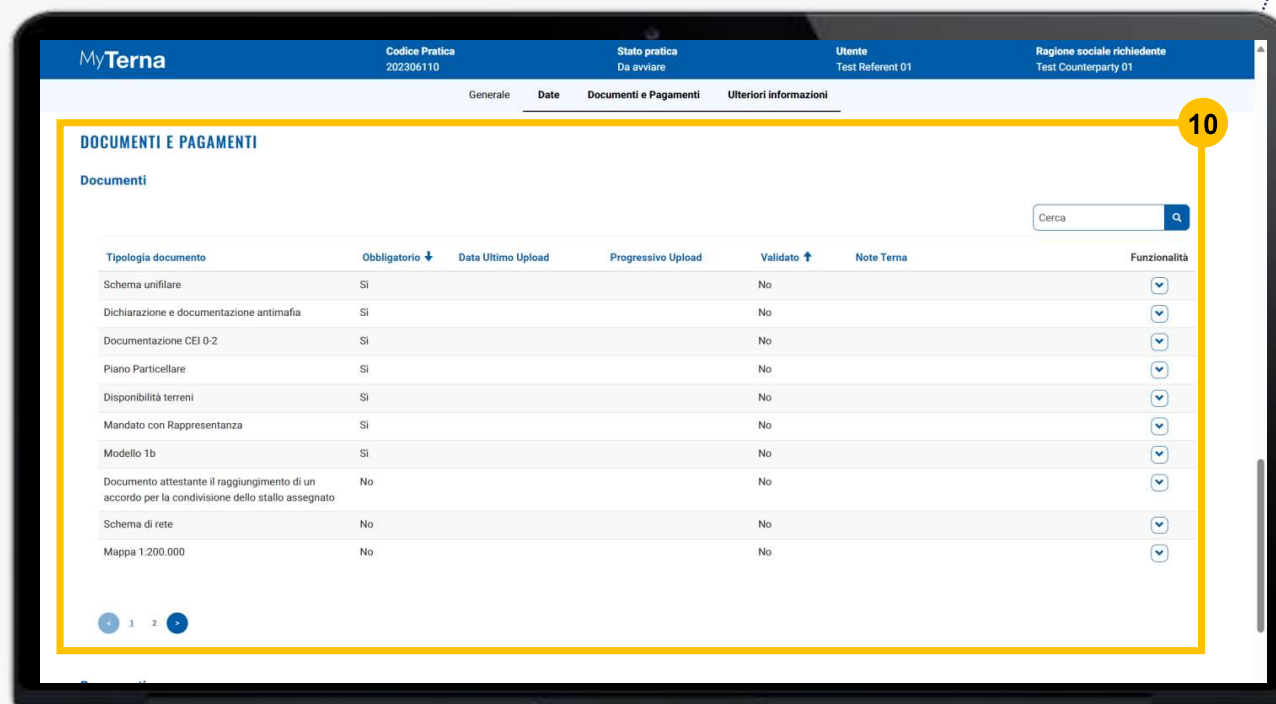


Codice Pratica 202306110		Stato pratica Da avviare		Utente Test Referent 01		Ragione sociale richiedente Test Counterparty 01	
Generale		Date	Documenti e Pagamenti	Ulteriori informazioni			
DOCUMENTI E PAGAMENTI							
Documenti							
<input type="text" value="Cerca"/>							
Tipologia documento	Obbligatorio	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato	Note Terna	Funzionalità	
Schema unifilare	Sì			No		▼	
Dichiarazione e documentazione antimafia	Sì			No		▼	
Documentazione CEI 0-2	Sì			No		▼	
Piano Particolare	Sì			No		▼	
Disponibilità terreni	Sì			No		▼	
Mandato con Rappresentanza	Sì			No		▼	
Modello 1b	Sì			No		▼	
Documento attestante il raggiungimento di un accordo per la condivisione dello stallo assegnato	No			No		▼	
Schema di rete	No			No		▼	
Mappa 1:200.000	No			No		▼	

Revisione del riesame (10/15)

Conferma revisione – Caricamento documenti

11. In corrispondenza del documento *Modello 1b*, cliccare sul pulsante «**Download modulo precompilato**» all'interno del menù delle azioni rapide per scaricare il template precompilato

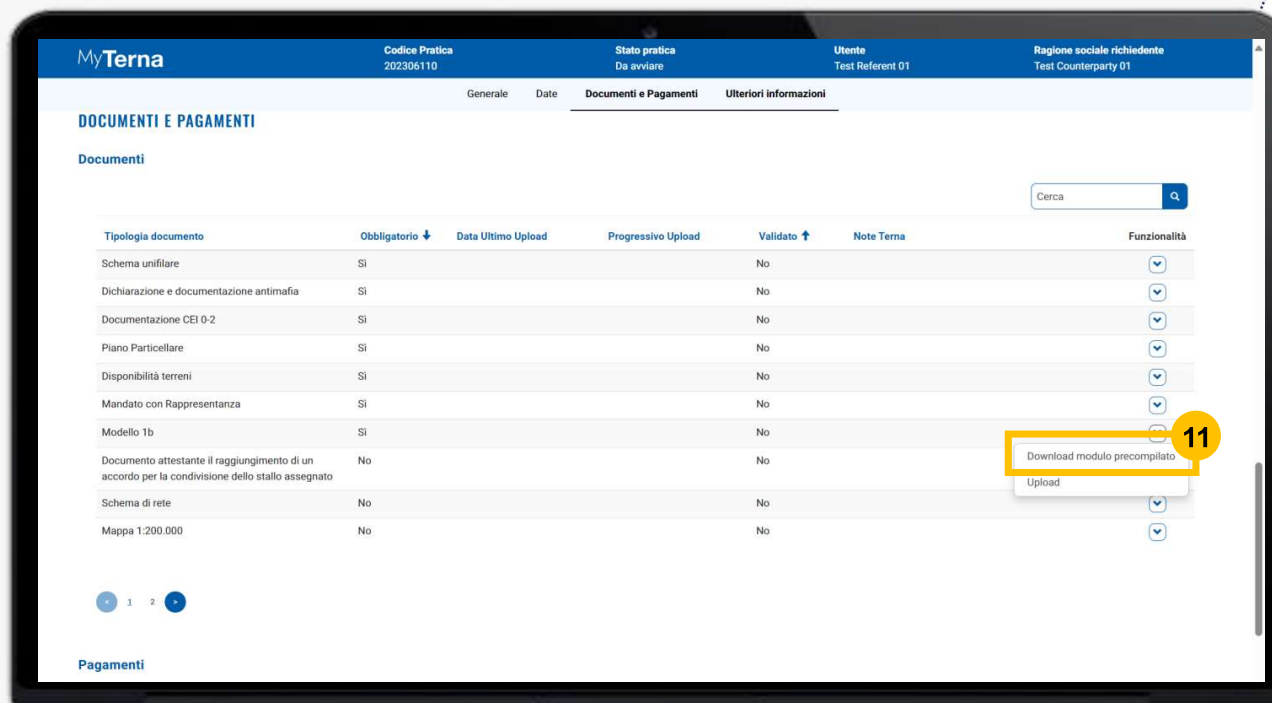

The screenshot shows the MyTerna web application interface. The top navigation bar includes the MyTerna logo and several tabs: 'Codice Pratica', 'Stato pratica', 'Utente', and 'Ragione sociale richiedente'. Below this, there are sub-tabs: 'Generale', 'Date', 'Documenti e Pagamenti', and 'Ulteriori informazioni'. The 'Documenti e Pagamenti' section is active, showing a table of documents. The table has columns: 'Tipologia documento', 'Obbligatorio', 'Data Ultimo Upload', 'Progressivo Upload', 'Validato', 'Note Terna', and 'Funzionalità'. The 'Modello 1b' row is highlighted, and a dropdown menu is open, showing the 'Download modulo precompilato' option. A yellow circle with the number 11 is next to the dropdown menu.

Tipologia documento	Obbligatorio	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato	Note Terna	Funzionalità
Schema unifilare	Si			No		
Dichiarazione e documentazione antimafia	Si			No		
Documentazione CEI 0-2	Si			No		
Piano Particolare	Si			No		
Disponibilità terreni	Si			No		
Mandato con Rappresentanza	Si			No		
Modello 1b	Si			No		
Documento attestante il raggiungimento di un accordo per la condivisione dello stallò assegnato	No			No		
Schema di rete	No			No		
Mappa 1:200.000	No			No		

In caso di «Revisione» Pratica a valle di una «Nuova Richiesta» o di una «Nuova Richiesta 36 KV» è richiesto il caricamento del documento *Modello 1b*.

In caso di «Revisione» Pratica a valle di una «Modifica su impianto già in esercizio» è richiesto invece il caricamento del documento *Modello 1c*.

Revisione del riesame (11/15)

Conferma revisione – Caricamento documenti

12. Una volta compilato il *Modello 1b*, cliccare sul pulsante «**Upload**» all'interno del menù delle azioni rapide per caricarlo

MyTerna

Codice Pratica: 202306110 | Stato pratica: Da avviare | Utente: Test Referent 01 | Ragione sociale richiedente: Test Counterparty 01

Generale | Date | **Documenti e Pagamenti** | Ulteriori informazioni

DOCUMENTI E PAGAMENTI

Documenti

Cerca

Tipologia documento	Obbligatorio ↓	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato ↑	Note Terna	Funzionalità
Schema unifilare	Si			No		⌵
Dichiarazione e documentazione antimafia	Si			No		⌵
Documentazione CEI 0-2	Si			No		⌵
Piano Particolare	Si			No		⌵
Disponibilità terreni	Si			No		⌵
Mandato con Rappresentanza	Si			No		⌵
Modello 1b	Si			No		⌵
Documento attestante il raggiungimento di un accordo per la condivisione dello stallò assegnato	No			No		⌵
Schema di rete	No			No		⌵
Mappa 1:200.000	No			No		⌵

Download modulo precompilato

Upload

12

Pagamenti


La colonna «Note Terna» in corrispondenza di ciascun documento non è editabile poiché il suo utilizzo è destinato agli Utenti Terna in fase di validazione dei documenti

Revisione del riesame (12/15)

Conferma revisione – Caricamento documenti

13. Una volta cliccato sul pulsante «Upload», si apre una finestra all'interno della quale poter caricare il documento richiesto cliccando sul pulsante **«Scegli file»**
14. Una volta caricato, cliccare sul pulsante **«Salva»**

Tali passaggi sono da ripetere per il caricamento di ciascun documento richiesto

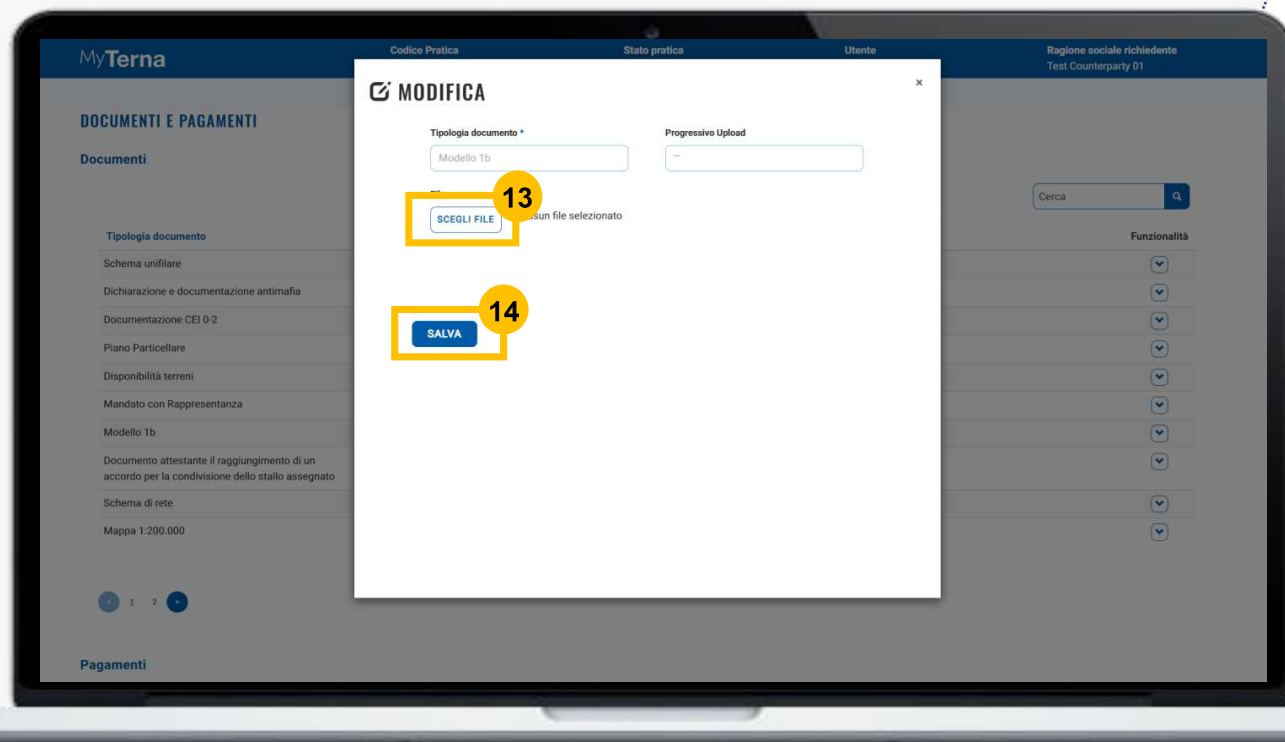

Revisione del riesame (13/15)

Conferma revisione – Visualizzazione pagamento

15. Nella sottosezione «**Pagamenti**», è riportato il *Corrispettivo richiesta riesame* relativo alla Pratica di origine revisione

MyTerna Codice Pratica 202306110 Stato pratica Da avviare Utente Test Referent 01 Ragione sociale richiedente Test Counterparty 01

Generale Date Documenti e Pagamenti Ulteriori informazioni

Pagamenti

Cerca

Tipologia	Imponibile	Regime IVA	Importo dovuto	Integrazione Dovuta	Importo pagato	Validato	Note Terna	Pagamento Integrativo	Importo rimborso	Imponibile Nota di credito
Corrispettivo richiesta riesame	1.250,00 €	Ordinario	1.525,00 €		1.525,00 €	No		No		

ULTERIORI INFORMAZIONI

Destinazione commerciale *
Autoconsumo e vendita

L'impianto è costituito da più sezioni con data di avvio in esercizio differita *
No

Destinazione d'uso

Eventuali altri richiedenti

Indicare la tipologia di richiesta incentivi avanzata

Revisione del riesame (14/15)

16. Cliccare sul pulsante «**Conferma richiesta e Invia a Terna**» e cliccare sul pulsante «**OK**»

The screenshot shows the 'MyTerna' web interface. At the top, there is a header with the 'MyTerna' logo and several tabs: 'Codice Pratica' (202306110), 'Stato pratica' (Da avviare), 'Utente' (Test Referent 01), and 'Ragione sociale richiedente' (Test Counterparty 01). Below the header, there are four sub-tabs: 'Generale', 'Date', 'Documenti e Pagamenti', and 'Ulteriori informazioni' (which is selected). The main content area includes a text input field for 'Eventuali altri richiedenti', another for 'Indicare la tipologia di richiesta incentivi avanzata', and a checkbox for 'Autorizzazione fornitura dati *'. Below these, there are three buttons: 'SALVA', 'CONFERMA RICHIESTA E INVIA A TERNA' (highlighted with a yellow box and a yellow circle with the number 16), and 'ANNULLA REVISIONE'. At the bottom, there is a footer with the Terna logo and various links and portals.

La Pratica di origine revisione passa così in Stato «Sospesa per revisione», mentre la Pratica nata dalla revisione passa in Stato «Da validare». Una volta che la Pratica nata dalla revisione passa in Stato «STMG in pubblicazione», la Pratica di origine revisione passa in Stato «Decaduta per revisione»

Il Team Terna valida la richiesta di revisione

Il Team Terna verifica la correttezza e la completezza dei documenti condivisi dall'Operatore Elettrico e richiede, se necessario, il perfezionamento degli stessi.

In caso di richiesta di perfezionamento, seguire gli step illustrati per la richiesta di connessione (fare riferimento al Manuale NPMT_MU_01_Richiesta di connessione).

Diversamente, se documenti e pagamenti risultano corretti e completi, il Team Terna valida la richiesta di revisione.

In caso di annullamento della revisione, rinuncia alla revisione e revisione della revisione, consultare il Manuale relativo alla revisione (NPMT_MU_01_Richiesta di connessione).

Revisione del riesame (15/15)

Il processo di richiesta «Revisione 36 KV» è analogo a quello illustrato precedentemente per la richiesta [«Revisione»](#) ed è applicabile alle «Classificazioni Impianto»:

- 3-Fonti Rinnovabili (FER)
- 10-Sistema di accumulo
- 11-Produzione + accumulo + unità consumo
- 13-Produzione + Accumulo
- 14-Prod prevalente e consumo.

È possibile richiedere una «Revisione 36 KV» per le Pratiche in Stato da «Da validare» fino ad «STMG fornito» escluso. Nello Stato «STMG in pubblicazione» non è possibile richiedere una «Revisione 36 KV».

La «Richiesta di coordinamento» (per tutte le «Classificazioni Impianto») non prevede la «Revisione 36 KV» ma solo la «Revisione».

La «Modifica su Impianto già in esercizio» prevede, invece, sia la «Revisione 36 KV» che la «Revisione».

6. RIESAME D'UFFICIO

Riesame d'Ufficio (1/1)

Richiesta Riesame d'ufficio da parte di Terna

Il Team Terna secondo quanto previsto dalla normativa può effettuare un riesame d'ufficio per emettere spontaneamente nuovi preventivi senza una precisa richiesta di riesame effettuata dall'Operatore Elettrico e senza aggiuntivi costi di connessione.

Nel caso in cui il Team Terna ha sottomessa la Richiesta d'ufficio, l'Operatore Elettrico al interno della pratica:

1. Vedrà lo stato pratica «STMG da elaborare»
2. Avrà la visibilità del campo «Riesame d'ufficio» valorizzato con il valore SI

In questa fase l'Operatore Elettrico non potrà svolgere alcuna azione sulla pratica sottomessa al riesame d'ufficio fino a quando quest'ultima non passerà nel Motivo stato "STMG fornito"

GENERALE

Informazioni anagrafiche (+)

Informazioni principali

Codice Pratica
202303025

Data decorrenza richiesta di connessione
29/10/2024

Data corrispondente alla data di richiesta di connessione o in caso di richiesta di perfezionamento all'ultima integrazione inviata a Terna.

Data richiesta connessione
29/10/2024

Stato pratica
STMG da elaborare

Tipologia richiesta
Riesame richiesta di connessione

Riesame d'ufficio
SI

Dati Richiesta

Classificazione impianto *
Impianti Convenzionali con Potenza termica < 300MWt

Tipologia impianto *
Termoelettrico

SottoTipologia impianto *
Turbogas

Tipologia di Soggetto richiedente *
Richiedente e produttore

Regime IVA *
Esente CEE

Codice POD in processo

