

Versione aggiornata
al 29/09/2023

Nuova area Connessioni del portale MyTerna

Riesame

Manuale Utente
NPMT_MU_09



Guida alla nuova area connessioni del portale MyTerna

Gentile Utente,

di seguito trovi una breve guida pensata per aiutarti nell'utilizzo quotidiano della nuova area Connessioni del portale MyTerna.

In pochi semplici passi vengono illustrati gli step da seguire per richiedere un **Riesame**.


Inoltre, è a tua disposizione un Manuale Utente relativo alla descrizione della Homepage e delle principali funzionalità della nuova area Connessioni del portale MyTerna (NPMT_MU_00_Overview della nuova area Connessioni del portale MyTerna).

Indice – Riesame

1	Richiesta riesame	pagina 4
2	Riesame del riesame	pagina 28
3	Annullamento riesame	pagina 32
4	Rinuncia al riesame	pagina 37
5	Revisione del riesame	pagina 43

1. RICHIESTA RIESAME

Richiesta riesame (1/22)

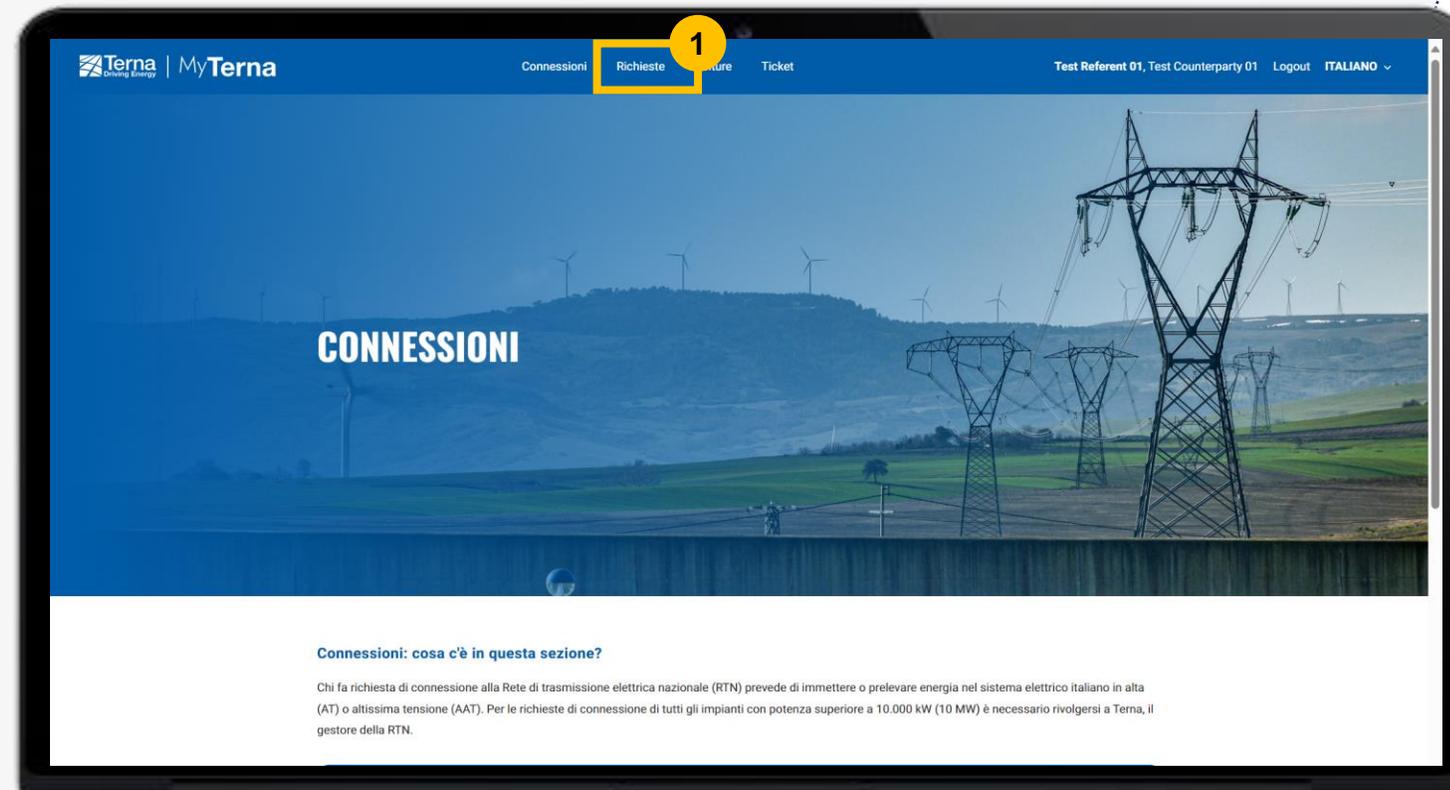

A valle dell'emissione del preventivo, è possibile richiedere un riesame a Terna.

1. All'interno della Homepage, selezionare la voce «**Richieste**»

Richiesta riesame (2/22)

2. Selezionare la Pratica di interesse cliccando sul «**Codice pratica**» relativo

Si rimanda al manuale presente al seguente [link](#), per ulteriori informazioni relative alla compilazione del form.

Terna verifica la completezza della richiesta di connessione, richiedendo eventuali integrazioni informative e/o documentali. A valle di tali verifiche/integrazioni entro 90 giorni, Terna metterà a disposizione sul Portale il preventivo, comprensivo della STMG - Soluzione Tecnica Minima Generale.

Altre informazioni +

NUOVA RICHIESTA **NUOVA RICHIESTA 36 KV** MODIFICA SU IMPIANTO GIÀ IN ESERCIZIO

GESTISCI LE TUE PRATICHE DI CONNESSIONE

Tutte 202306118 🔍

Codice Pratica	Data ultima modifica	Data decorrenza richiesta di connessione	Stato pratica	Tipologia richiesta	Classificazione impianto	Tipologia impianto	SottoTipologia impianto	Potenza impianto richiesta (kW)	Comune primario	Regione primaria	Provincia primaria	Nome impianto	Referente
202306118	20/09/2023 13:00	20/09/2023	STMG accettato	Nuova richiesta di connessione	Unità consumo e produzione	Unità di consumo + biomasse		2.000,00	Firenze	Toscana	Firenze		Test Referent 01

Terna Driving Energy

Link utili: CALENDARIO SOCIETARIO, DICHIARAZIONE DEI COOKIE

Portali: ACQUISTI, TITOLATI RTN

È possibile richiedere un riesame per le Pratiche in Stato da «STMG fornito» in poi

Richiesta riesame (3/22)

3. Cliccare sul pulsante «**Richiesta riesame**» per richiedere il riesame della Pratica e cliccare sul pulsante «**OK**»

Conessioni / Richieste / Richiesta di Connessione

RICHIESTA DI CONNESSIONE

GENERALE

Ultima azione effettuata: Accetta preventivo e invia a Terna

RICHIEDI PTO A TERNA CON OFFERTA ECONOMICA | **NON RICHIEDERE PTO A TERNA** | **RICHIESTA RIESAME** | RINUNCIA ALLA RICHIESTA

Informazioni anagrafiche (+)

Informazioni principali

Codice Pratica 202306118	Stato pratica STMG accettato	Tipologia richiesta Nuova richiesta di connessione
Data decorrenza richiesta di connessione 20/09/2023	Data richiesta connessione 20/09/2023	

Data corrispondente alla data di richiesta di connessione o in caso di richiesta di perfezionamento all'ultima integrazione inviata a Terna.

Dati Richiesta

Classificazione impianto * Unità consumo e produzione	Tipologia impianto * Unità di consumo + biomasse
Tipologia di Soggetto richiedente *	Regime IVA Richiedente *

Richiesta riesame (4/22)

4. All'interno della sottosezione «**Dati Riesame**» modificare, se necessario, i campi editabili *
5. Inserire obbligatoriamente la «**Motivazione riesame**» all'interno del rispettivo campo, selezionando una o più voci tra quelle presenti nel menù a tendina. A seconda della voce inserita, l'Utente può modificare campi differenti
6. Inserire facoltativamente le «**Note motivazione riesame**» all'interno del rispettivo campo

La compilazione dei campi contrassegnati con l'asterisco è obbligatoria per poter procedere

GENERALE

Informazioni anagrafiche (+)

Dati Riesame

Pratica di origine riesame
202306118

Motivazione riesame *
Seleziona o cerca opzioni

Note motivazione riesame

Classificazione impianto *
Unità consumo e produzione

Tipologia impianto *
Unità di consumo + biomasse

Tipologia di Soggetto richiedente *
Produttore

Regime IVA Richiedente *
Ordinario

Partita Iva Unità di Consumo *
123456

Codice POD disponibile *
No

Codice POD in possesso

SSPC

Tipologia SSPC

Sottotipologia ASSPC

N° altri Punti di Connessione

Richiesta riesame (5/22)

A seconda della «Motivazione riesame» inserita, i campi «Classificazione Impianto», «Tipologia impianto» e «SottoTipologia Impianto» risultano o meno editabili, ad esclusione delle Cabine primarie, afferenti alla «Classificazione Impianto» «9-Reti con obbligo di connessione a terzi», per le quali il campo «Classificazione Impianto» non risulta mai modificabile.

- Se a seguito di un riesame su una Pratica classificata diversamente da «5-Unità di consumo», «6-Sistemi distribuzione chiusi», «9-Reti con obbligo di connessione a terzi» e «12-Unità di consumo e produzione», viene nuovamente scelta una «Classificazione Impianto» diversa da «5-Unità di consumo», «6-Sistemi distribuzione chiusi», «9-Reti con obbligo di connessione a terzi» e «12-Unità di consumo e produzione», il campo «Tipologia di Soggetto richiedente» risulta prevalorizzato e non editabile con la voce scelta in fase di creazione della richiesta di connessione. Se «Produttore» diverso da «Richiedente», i campi «Partiva IVA produttore» e «Ragione sociale» risultano visibili in sola lettura;
- Se a seguito di un riesame su una Pratica classificata diversamente da «5-Unità di consumo», «6-Sistemi distribuzione chiusi» e «9-Reti con obbligo di connessione a terzi», viene scelta una «Classificazione Impianto» uguale a «5-Unità di consumo», «6-Sistemi distribuzione chiusi» o «9-Reti con obbligo di connessione a terzi», il campo «Tipologia di Soggetto richiedente» risulta non editabile dall'Operatore Elettrico ma editabile dal sistema secondo le logiche previste per tali campi;
- Se in fase di creazione di una richiesta di connessione viene scelta una «Classificazione Impianto» uguale a «5-Unità di consumo» e a seguito del riesame viene scelta una «Classificazione Impianto» di produzione diversa da «5-Unità di consumo», «6-Sistemi distribuzione chiusi» e «9-Reti con obbligo di connessione a terzi», il campo «Tipologia di Soggetto richiedente» risulta editabile dall'Operatore Elettrico.

Inoltre, in caso di riesame su «Classificazione Impianto» «9-Reti con obbligo di connessione a terzi», il campo «Tipologia di soggetto richiedente» si valorizza con «Richiedente».

Richiesta riesame (6/22)

7. All'interno delle sottosezioni «**Impianto**» e «**Dati Potenza**» e delle sezioni «**Date**», «**Ulteriori Informazioni**» e «**Autorizzazione dati**» modificare, se necessario, i campi editabili *

MyTerna Utente: Test Referent 01 Ragione sociale richiedente: Test Counterparty 01

Impianto

Nome impianto:

Descrizione impianto:

Dati Potenza

Tipologia relazione *: Immissione e Prelievo

Potenza in immissione richiesta (kW) *: 2000

Potenza nominale impianto di produzione (kW) *: 1000

Potenza in prelievo richiesta (kW) *: 2000

Potenza impianto richiesta (kW) *: 2000

Potenza servizi ausiliari (kW):

DATE

Data presunta di avvio lavori impianto utente *: 25/09/2023

Data presunta di fine lavori impianto utente *: 01/10/2023

Data presunta entrata in esercizio *: 20/10/2023

ULTERIORI INFORMAZIONI

Destinazione commerciale *: Autoconsumo e vendita

L'impianto è costituito da più sezioni con data di avvio in esercizio differita *: No

La compilazione dei campi segue le medesime regole utilizzate per la richiesta di connessione e i campi sono prepopolati di default con i dati della Pratica di origine riesame. Relativamente alla «Data presunta di avvio lavori impianto utente», il sistema verifica che il campo «Data presunta di avvio lavori impianto utente» sia popolato con una data uguale o successiva alla data odierna; in caso negativo, restituisce un messaggio di errore e invita alla modifica della data inserita

Richiesta riesame (7/22)

I campi editabili all'interno delle sezioni sopra elencate, variano a seconda della voce inserita precedentemente all'interno del campo «Motivazione riesame», in particolare:

- Se la «Motivazione riesame» selezionata è «Modifica della tipologia impianto», all'interno della sezione «Dati Richiesta», è possibile modificare il campo «Tipologia impianto»;
- Se la «Motivazione riesame» selezionata è «Richiesta Nuovo schema di connessione», all'interno della sezione «Dati Riesame» si visualizza il campo obbligatorio «Richiesta Nuovo Schema di Connessione»;
- Se la «Motivazione riesame» selezionata è «Altro», all'interno della sezione «Dati Riesame», si visualizza il campo obbligatorio «Altro (specificare, ad esempio la presenza di altri impianti di produzione connessi mediante lo stesso punto di connessione)».

Richiesta riesame (8/22)

8. Cliccare sul pulsante «Salva»

The screenshot shows the MyTerna web interface. At the top, there is a blue header with the MyTerna logo on the left and user information on the right: 'Utente Test Referent 01' and 'Ragione sociale richiedente Test Counterparty 01'. Below the header, there are several form fields: a large empty text area, a field for 'Eventuali altri richiedenti', and a field for 'Indicare la tipologia di richiesta incentivi avanzata'. Below these fields is a section titled 'AUTORIZZAZIONE DATI' with a checked checkbox 'Autorizzazione fornitura dati *' and a small text block: 'Il Richiedente autorizza a fornire i dati di cui alla presente richiesta ad altri richiedenti e/o altri gestori di rete ai fini dell'attivazione del coordinamento tra gestori e ai fini dell'eventuale condivisione dell'impianto di rete per la connessione'. A yellow box with the number '8' highlights a blue button labeled 'SALVA'. At the bottom of the page, there is a blue footer with the Terna logo and several links: 'Link utili' (CALENDARIO SOCIETARIO, ARCHIVIO GENERALE, DICHIARAZIONE DEI COOKIE, NOTE LEGALI) and 'Portali' (ACQUISTI, TITOLATI RTN, QUALIFICAZIONE FORNITORI, CANTIERI APERTI).

Una volta cliccato sul pulsante «Salva», l'Operatore Elettrico può:

- [Confermare il riesame](#), confermando e inviando a Terna la richiesta di riesame entro le 24:00 del giorno stesso, diversamente il riesame viene annullato dal sistema e non è più consentita alcuna azione sulla Pratica stessa;
- [Annullare il riesame](#), seguendo gli step illustrati successivamente

Richiesta riesame (9/22)

Conferma riesame

- Una volta cliccato sul pulsante «Salva», si visualizza una schermata riepilogativa con i campi appena compilati

RICHIESTA DI CONNESSIONE

GENERALE

CONFERMA RICHIESTA E INVIA A TERNA ANNULLA RIESAME

Informazioni anagrafiche

Informazioni principali

Codice Pratica 202306118	Stato pratica Da avviare	Tipologia richiesta Riesame richiesta di connessione
Data creazione 25/09/2023 10:28	Data richiesta connessione -	

Dati Richiesta

Classificazione impianto * Unità consumo e produzione	Tipologia impianto * Unità di consumo + biomasse
Tipologia di Soggetto richiedente * Produttore	Regime IVA Richiedente * Ordinario

Conferma riesame

10. All'interno delle sottosezioni «Localizzazione dell'impianto», «Regione primaria» e «Aree interessate» modificare, se necessario, i campi editabili

In tali sezioni i campi risultano editabili in caso di «Motivazione riesame» «Modifica della localizzazione dell'impianto»

Richiesta riesame (11/22)

Conferma riesame – Caricamento documenti

11. All'interno della sezione «**Documenti e Pagamenti**», nella sottosezione «**Documenti**», è visibile l'elenco dei documenti da caricare per confermare la richiesta di riesame.

Il sistema consente di visualizzare e caricare solo i documenti obbligatori o facoltativi relazionati alla «**Classificazione Impianto**» selezionata.

Il caricamento dei documenti con colonna «**Obbligatorio**» settata a «**Sì**» è obbligatorio per procedere

MyTerna

Codice Pratica: 202306118

Stato pratica: Da avviare

Utente: Test Referent 01

Ragione sociale richiedente: Test Counterparty 01

Generale | **Date** | Documenti e Pagamenti | Ulteriori informazioni

DOCUMENTI E PAGAMENTI

Documenti

Cerca

Tipologia documento	Obbligatorio ↓	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato ↑	Note Terna	Funzionalità
Modello 1b	SI			No		⌵
Schema unifilare	SI			No		⌵
Dichiarazione e documentazione antimafia	SI			No		⌵
Documentazione CEI 0-2	SI			No		⌵
Piano Particolare	SI			No		⌵
Disponibilità terreni	SI			No		⌵
Mandato senza Rappresentanza	SI			No		⌵
Documento attestante il raggiungimento di un accordo per la condivisione dello stallo assegnato	No			No		⌵
Schema di rete	No			No		⌵
Mappa 1:200.000	No			No		⌵

1 2

Richiesta riesame (12/22)

Conferma riesame – Caricamento documenti

12. In corrispondenza del documento *Modello 1b*, cliccare sul pulsante «**Download modulo precompilato**» all'interno del menù delle azioni rapide per scaricare il template precompilato

MyTerna

Codice Pratica: 202306118

Stato pratica: Da avviare

Utente: Test Referent 01

Ragione sociale richiedente: Test Counterparty 01

Generale | **Date** | Documenti e Pagamenti | Ulteriori informazioni

DOCUMENTI E PAGAMENTI

Documenti

Cerca

Tipologia documento	Obbligatorio ↓	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato ↑	Note Terna	Funzioni
Modello 1b	SI			No		Download modulo precompilato Upload
Schema unificare	SI			No		
Dichiarazione e documentazione antimafia	SI			No		
Documentazione CEI 0-2	SI			No		
Piano Particolare	SI			No		
Disponibilità terreni	SI			No		
Mandato senza Rappresentanza	SI			No		
Documento attestante il raggiungimento di un accordo per la condivisione dello stallo assegnato	No			No		
Schema di rete	No			No		
Mappa 1:200.000	No			No		

1 2

In caso di «Riesame» a valle di qualsiasi «Tipologia Richiesta» («Nuova Richiesta», «Nuova Richiesta 36 KV», «Modifica su impianto già in esercizio» e «Richiesta di Coordinamento») è richiesto il caricamento del documento *Modello 1b*

Richiesta riesame (13/22)

Conferma riesame – Caricamento documenti

- Una volta compilato il *Modello 1b*, cliccare sul pulsante «**Upload**» all'interno del menù delle azioni rapide per caricarlo

MyTerna

Codice Pratica: 202306118

Stato pratica: Da avviare

Utente: Test Referent 01

Ragione sociale richiedente: Test Counterparty 01

Generale | **Date** | Documenti e Pagamenti | Ulteriori informazioni

DOCUMENTI E PAGAMENTI

Documenti

Cerca

Tipologia documento	Obbligatorio ↓	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato ↑	Note Terna	Funzionalità
Modello 1b	SI			No		Download modulo precompilato Upload
Schema unificare	SI			No		
Dichiarazione e documentazione antimafia	SI			No		
Documentazione CEI 0-2	SI			No		
Piano Particolare	SI			No		
Disponibilità terreni	SI			No		
Mandato senza Rappresentanza	SI			No		
Documento attestante il raggiungimento di un accordo per la condivisione dello stallo assegnato	No			No		
Schema di rete	No			No		
Mappa 1:200.000	No			No		

1 2

La colonna «Note Terna» in corrispondenza di ciascun documento non è editabile poiché il suo utilizzo è destinato agli Utenti Terna in fase di validazione dei documenti


Richiesta riesame (14/22)

Conferma riesame – Caricamento documenti

- Una volta cliccato sul pulsante «Upload», si apre una finestra all'interno della quale poter caricare il documento richiesto cliccando sul pulsante «**Scegli file**»
- Una volta caricato, cliccare sul pulsante «**Salva**»

È possibile ricaricare un determinato documento finché lo stesso non risulti validato dal Team Terna (colonna «Validato» settata a «Sì»)

Tali passaggi sono da ripetere per il caricamento di ciascun documento richiesto

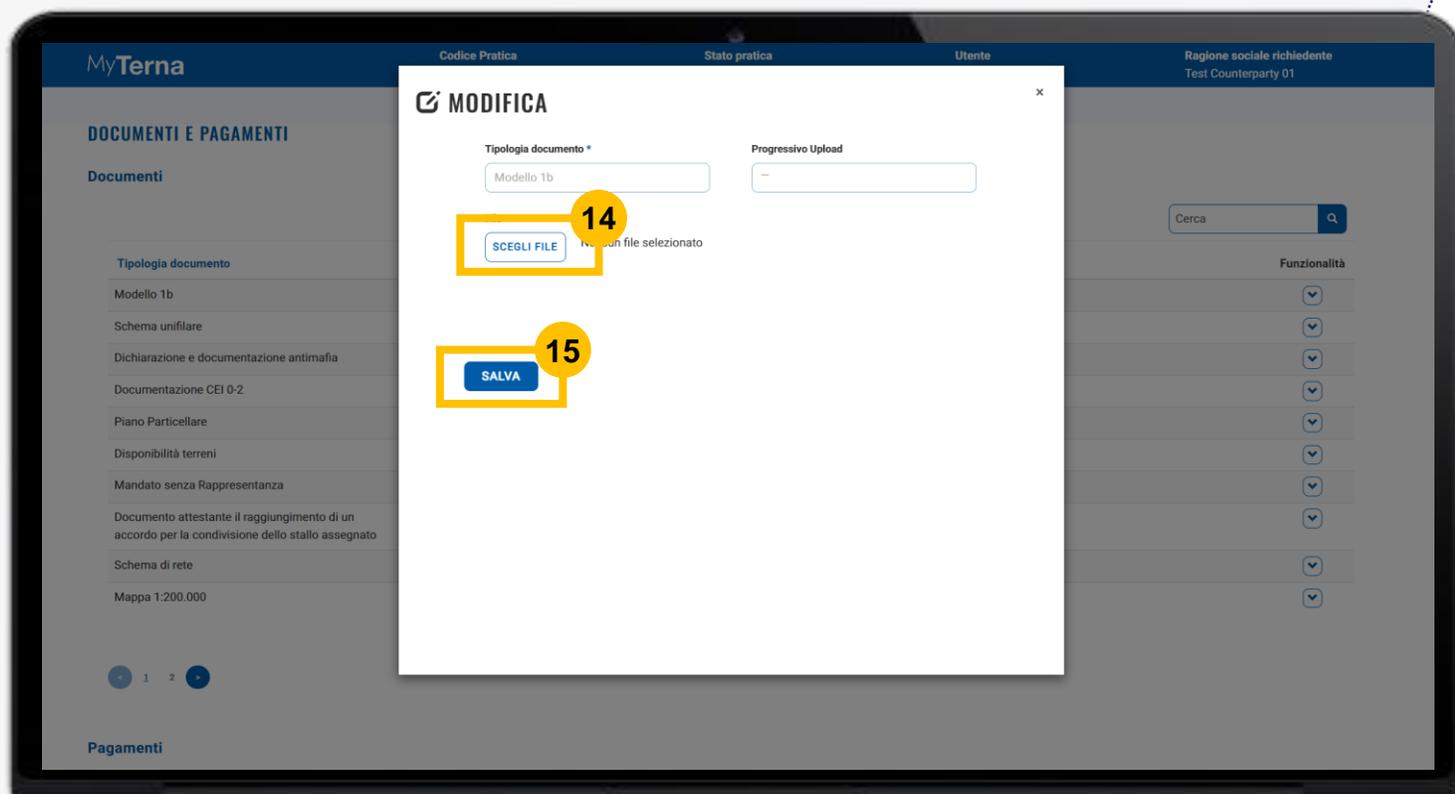

Richiesta riesame (15/22)

Conferma riesame – Caricamento pagamento

16. Nella sottosezione «**Pagamenti**» cliccare sul *Corrispettivo richiesta riesame* per inserire i dati e le informazioni richieste

The screenshot shows the 'MyTerna' interface with the following details:

- Header: MyTerna, Codice Pratica 202306118, Stato pratica Da avviare, Utente Test Referent 01, Ragione sociale richiedente Test Counterparty 01.
- Navigation: Generale, Date, Documenti e Pagamenti (selected), Ulteriori informazioni.
- Section: Pagamenti
- Table:

Tipologia	Imponibile	Regime IVA	Importo dovuto	Integrazione Dovuta	Importo pagato	Validato	Note Terna	Pagamento Integrativo	Importo rimborso	Imponibile Nota di credito
Corrispettivo richiesta riesame	1.250,00 €	Ordinario	1.525,00 €			No		No		

16

ULTERIORI INFORMAZIONI

Destinazione commerciale *
Autoconsumo e vendita

L'impianto è costituito da più sezioni con data di avvio in esercizio differita *
No

Destinazione d'uso

Eventuali altri richiedenti

Indicare la tipologia di richiesta incentivi avanzata

L' «Importo dovuto» * è incrementato dell'IVA («Imponibile» + IVA 22%) nel caso in cui il campo «Regime IVA» è valorizzato con «Ordinario»; mentre, l' «Importo dovuto» è uguale all' «Imponibile» nel caso in cui il campo «Regime IVA» è valorizzato con «CEE», «Extra CEE» o «Split Payment».

In caso di «Classificazione Impianto» «9-Reti con obbligo di connessioni di terzi», l'importo dei pagamenti è sempre pari a 0.

Richiesta riesame (16/22)

Conferma riesame – Caricamento pagamento

17. Una volta cliccato sul pagamento, si apre una finestra all'interno della quale poter inserire i dati e le informazioni richieste

Dopo aver valorizzato il campo «**Importo pagato**» con un valore maggiore di «0», si visualizzano gli altri campi utili editabili.

MODIFICA

Dati Pagamento

Tipologia *
Corrispettivo richiesta riesame

Importo dovuto
1.525,00 €

Importo pagato (€) *

Documenti

Tipologia documento	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato	Note Terna	Funzionalità
Ricevuta pagamento			No		

La compilazione dei campi contrassegnati con l'asterisco è obbligatoria per poter procedere

Richiesta riesame (17/22)

Conferma riesame – Caricamento pagamento

18. Cliccare sul pulsante «**Upload**» all'interno del menù delle azioni rapide nella colonna «Funzionalità» per caricare il documento *Ricevuta pagamento*, ovvero il documento che certifica l'avvenuta operazione bancaria

MODIFICA

25/09/2023

CRO/SEPA *

12345678

IBAN *

IT90P0569603211000005500X72

Documenti

Tipologia documento	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato	Note Terna	Funzionalità
Ricevuta pagamento			No		Upload


SALVA

La compilazione dei campi e il caricamento del documento *Ricevuta pagamento* risultano obbligatori se e solo se l'importo inserito è maggiore di zero; diversamente, se l'importo inserito è uguale a zero, non è richiesta né la compilazione di ulteriori campi né il caricamento del documento *Ricevuta pagamento*, bensì del *Verbale di riunione* o di altra documentazione relativa

Richiesta riesame (18/22)

Conferma riesame – Caricamento pagamento

- Una volta cliccato sul pulsante «Upload», si apre una finestra all'interno della quale poter caricare il documento richiesto cliccando sul pulsante «**Scegli file**»
- Una volta caricato, cliccare sul pulsante «**Salva**»

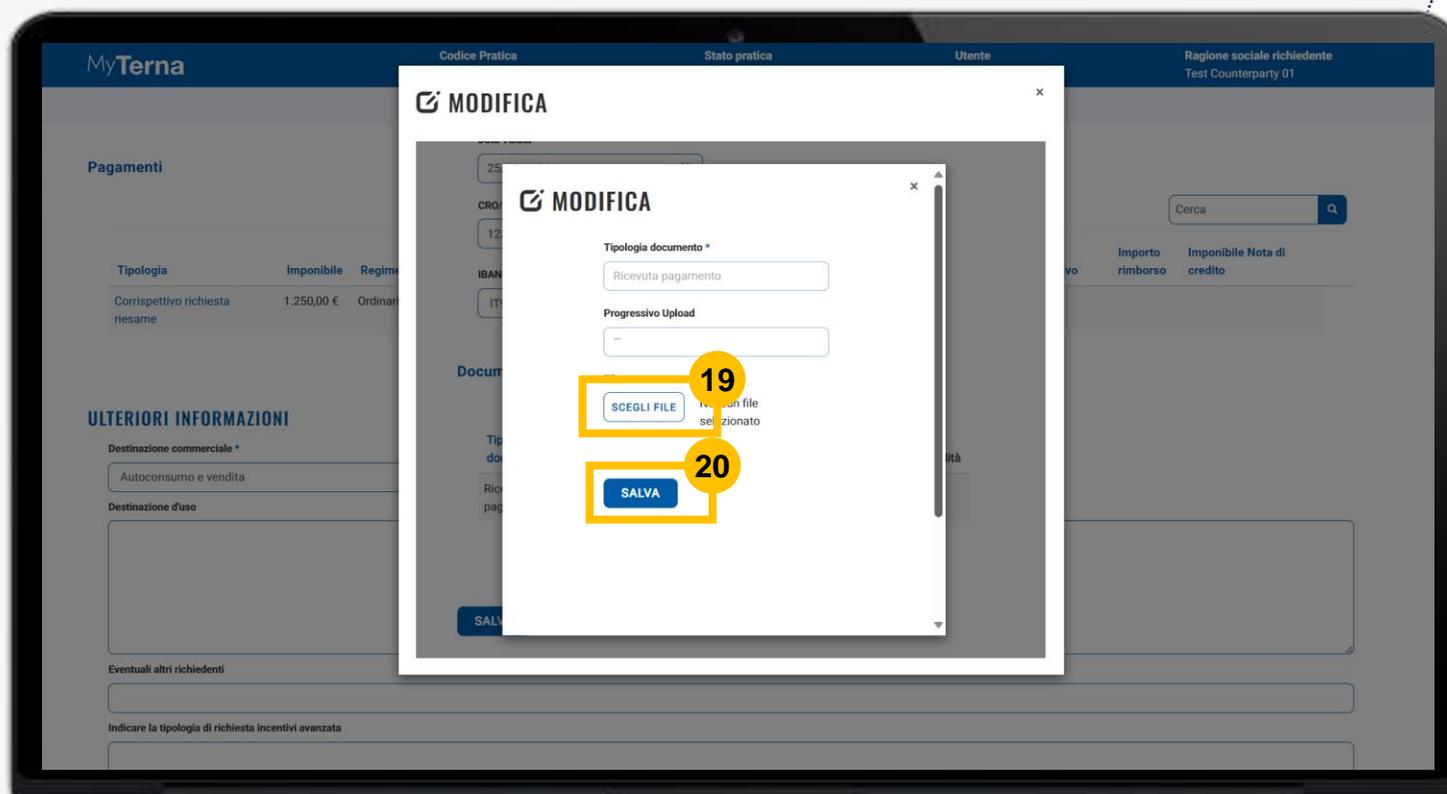

Il sistema impedisce il salvataggio nel caso di non inserimento di uno o più campi obbligatori

Richiesta riesame (19/22)

Conferma riesame – Caricamento pagamento

21. Cliccare sul pulsante «**Salva**» per procedere al salvataggio

The screenshot shows the 'MODIFICA' modal window in the MyTerna application. The modal contains the following fields and sections:

- Date: 25/09/2023
- CRO/SEPA *: 12345678
- IBAN *: IT90P0569603211000005500X72
- Documenti table:

Tipologia documento	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato	Note Terna	Funzionalità
Ricevuta pagamento	25/09/2023 12:19	1	No		⌵

A yellow box highlights the 'SALVA' button, with the number '21' in a yellow circle next to it.

È possibile modificare i dati del pagamento finché lo stesso non risulti validato dal Team Terna (colonna «Validato» settata a «Sì»)

Richiesta riesame (20/22)

Conferma riesame

22. Cliccare sul pulsante «**Conferma richiesta e Invia a Terna**» e cliccare sul pulsante «**OK**»

The screenshot shows the 'MyTerna' web application interface. At the top, there is a navigation bar with the 'MyTerna' logo and several tabs: 'Codice Pratica' (202306118), 'Stato pratica' (Da avviare), 'Utente' (Test Referent 01), and 'Ragione sociale richiedente' (Test Counterparty 01). Below this, there are sub-tabs: 'Generale', 'Date', 'Documenti e Pagamenti', and 'Ulteriori informazioni'. The main content area contains several input fields: 'Eventuali altri richiedenti', 'Indicare la tipologia di richiesta incentivi avanzata', and a checkbox for 'Autorizzazione fornitura dati *'. At the bottom of the form, there are three buttons: 'SALVA', 'CONFERMA RICHIESTA E INVIA A TERNA', and 'ANNULLA RIESAME'. The 'CONFERMA RICHIESTA E INVIA A TERNA' button is highlighted with a yellow box and the number '22'. Below the buttons, there is a small note: 'Solo dopo aver premuto il tasto "Conferma richiesta e Invia a Terna" i dati/documenti/comunicazioni saranno inoltrate a Terna.' The footer of the page includes the Terna logo and various links such as 'CALENDARIO SOCIETARIO', 'DICHIARAZIONE DEI COOKIE', 'ACQUISTI', 'TITOLATI RTN', 'ARCHIVIO GENERALE', 'NOTE LEGALI', 'QUALIFICAZIONE FORNITORI', and 'CANTIERI APERTI'.

Una volta cliccato sul pulsante «Conferma richiesta e Invia a Terna», la Pratica di origine riesame passa in Stato «Sospesa per riesame», mentre la Pratica nata dal riesame passa in Stato «Da validare». Dallo Stato «Da validare» fino allo Stato «STMG in pubblicazione» escluso, è possibile [rinunciare al riesame](#) in corso.

La Pratica di origine riesame in Stato «Sospesa per riesame» non può essere modificata, a meno che non si [annuli il riesame](#) in corso.

Quando la Pratica nata dal Riesame passa in Stato «STMG accettato», la Pratica di origine riesame va in Stato «Decaduta per riesame».

Il Team Terna valida la richiesta di riesame

Il Team Terna verifica la correttezza e la completezza dei documenti e pagamento condivisi dall'Operatore Elettrico e richiede, se necessario, il perfezionamento degli stessi. In caso di richiesta di perfezionamento *, seguire gli step illustrati per la richiesta di connessione (fare riferimento al Manuale NPMT_MU_01_Richiesta di connessione).

Diversamente, se documenti e pagamenti risultano corretti e completi, il Team Terna valida la richiesta di riesame.

- * In caso di richiesta perfezionamento del pagamento *Corrispettivo richiesta riesame*, all'interno della sezione «Documenti e Pagamenti», nella sottosezione «Pagamenti», si visualizza il pagamento *Integrazione corrispettivo richiesta riesame*
- In caso di rimborso del pagamento *Corrispettivo richiesta riesame*, all'interno della sezione «Documenti e Pagamenti», nella sottosezione «Pagamenti», in corrispondenza del pagamento *Corrispettivo richiesta riesame*, si visualizzano i dati relativi al rimborso nella colonna «Importo rimborso»



Workaround

Quando la Pratica nata dal riesame si trova in Stato «STMG fornito», non è previsto dal sistema il calcolo automatico dell'*Anticipo 30% corrispettivo di connessione*, pertanto l'Operatore Elettrico deve procedere in autonomia al relativo calcolo e pagamento.

L'Operatore Elettrico deve compilare i campi obbligatori e allegare la *Ricevuta pagamento*. Tuttavia, non è necessario compilare il campo facoltativo «Importo dovuto», in quanto deve essere valorizzato dal Team Terna nello Stato «STMG in accettazione».

L'Operatore Elettrico, in fase di scelta della soluzione di collegamento e di accettazione del preventivo, all'interno della nuova area Connessioni del portale MyTerna nella schermata relativa alla Pratica, nella sezione «Preventivo di connessione» sottosezione «Soluzioni proposte», in corrispondenza dei campi «Pagamento all'accettazione (Ipotesi 1)» e «Pagamento all'accettazione (Ipotesi 2)», visualizza il seguente disclaimer:

Valore imponibile della soluzione finale. Prima di procedere al pagamento del 30% del corrispettivo di pagamento si prega di tener conto dei pagamenti effettuati in precedenza. Per eventuali dubbi vi invitiamo ad aprire un ticket di supporto.

Richiesta riesame (22/22)

Il processo di richiesta «Riesame 36 KV» è analogo a quello illustrato precedentemente per la richiesta [«Riesame»](#) ed è applicabile alle «Classificazioni Impianto»:


- 3-Fonti Rinnovabili (FER)
- 10-Sistema di accumulo
- 11-Produzione + accumulo + unità consumo
- 13-Produzione + Accumulo
- 14-Prod prevalente e consumo.

È possibile richiedere un «Riesame 36 KV» per le Pratiche in Stato da «STMG fornito» in poi.

2. RIESAME DEL RIESAME

Riesame del riesame (1/3)

1. All'interno della Homepage, selezionare la voce «**Richieste**»

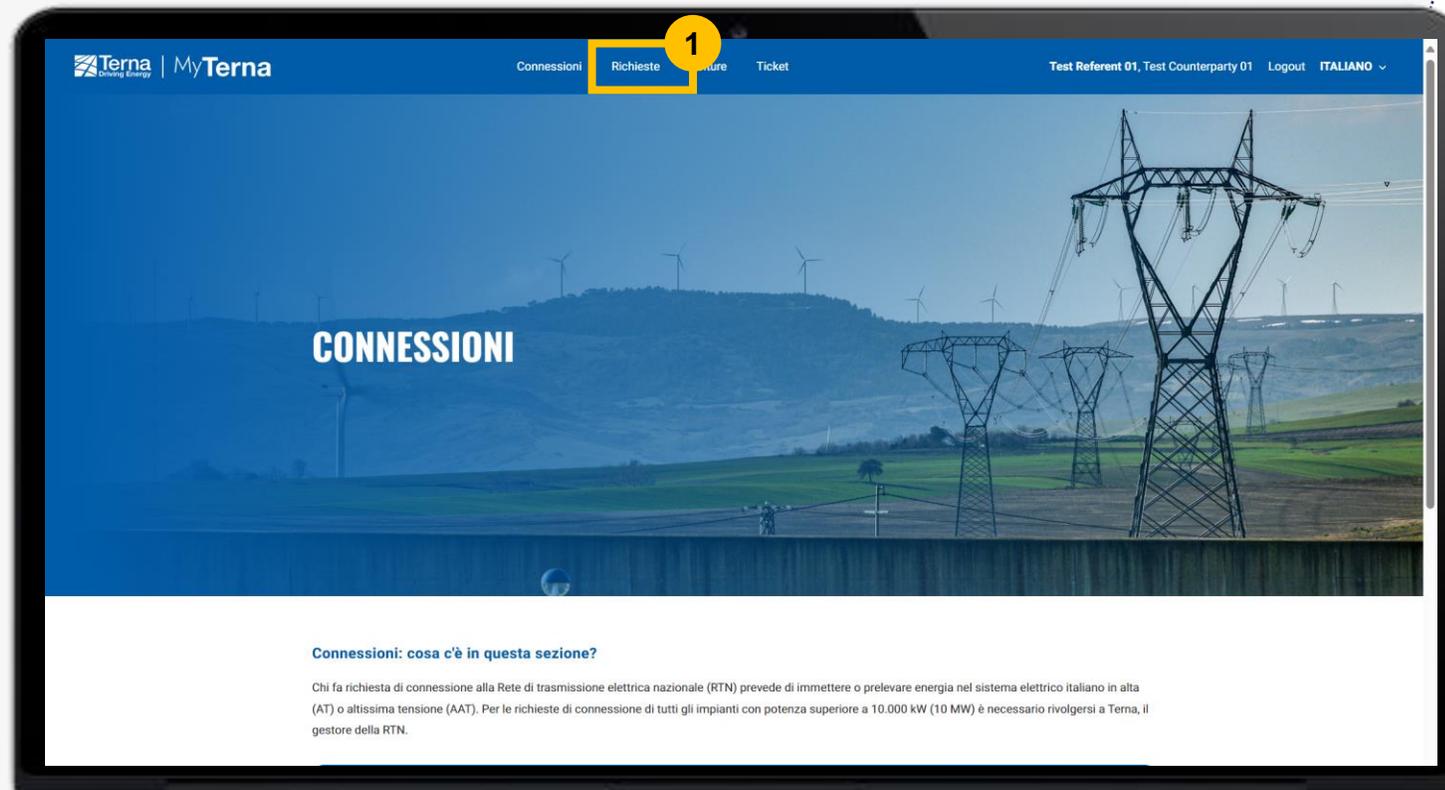

Riesame del riesame (2/3)

2. Selezionare la Pratica di interesse già riesaminata cliccando sul «**Codice pratica**» relativo

Si rimanda al manuale presente al seguente [link](#), per ulteriori informazioni relative alla compilazione del form.

Terna verifica la completezza della richiesta di connessione, richiedendo eventuali integrazioni informative e/o documentali. A valle di tali verifiche/integrazioni entro 90 giorni, Terna metterà a disposizione sul Portale il preventivo, comprensivo della STMG - Soluzione Tecnica Minima Generale.

Altre informazioni +

NUOVA RICHIESTA **NUOVA RICHIESTA 36 KV** MODIFICA SU IMPIANTO GIÀ IN ESERCIZIO

GESTISCI LE TUE PRATICHE DI CONNESSIONE

Tutte 🔍

Codice Pratica	Data ultima modifica	Data decorrenza richiesta di connessione	Stato pratica	Tipologia richiesta	Classificazione impianto	Tipologia impianto	SottoTipologia impianto	Potenza impianto richiesta (kW)	Comune primario	Regione primaria	Provincia primaria	Nome impianto	Referente
202306118	09/2023 14:52	25/09/2023	STMG fornito	Riesame richiesta di connessione	Unità consumo e produzione	Unità di consumo + biomasse		2.000,00	Firenze	Toscana	Firenze		Test Referent 01

Terna Driving Energy

Link utili
CALENDARIO SOCIETARIO
DICHIARAZIONE DEI COOKIE
ARCHIVIO GENERALE
NOTE LEGALI

Portali
ACQUISTI
TITOLATI RTN
QUALIFICAZIONE FORNITORI
CANTIERI APERTI

È possibile richiedere un riesame del riesame per le Pratiche nate da un riesame che si trovano in Stato da «STMG fornito» in poi

Riesame del riesame (3/3)

3. Cliccare sul pulsante «**Richiesta riesame**» e cliccare sul pulsante «**OK**»

Ultima azione effettuata: Conferma richiesta e invia a Terna

ACCETTA PREVENTIVO E INVIA A TERNA **RICHIEDITA RIESAME** RINUNCIA ALLA RICHIEDITA RINUNCIA AL PREVENTIVO

Informazioni anagrafiche

Informazioni principali

Codice Pratica	Stato pratica	Tipologia richiesta
202306118	STMG fornito	Riesame richiesta di connessione
Data decorrenza richiesta di connessione	Data richiesta connessione	
25/09/2023	25/09/2023	

Data corrispondente alla data di richiesta di connessione o in caso di richiesta di perfezionamento all'ultima integrazione inviata a Terna.

Dati Richiesta

Classificazione impianto *	Tipologia impianto *
Unità consumo e produzione	Unità di consumo + biomasse
Tipologia di Soggetto richiedente *	Regime IVA Richiedente *

Il flusso procede analogamente a quanto descritto precedentemente per la [Richiesta riesame](#)

In caso di click sul pulsante «Rinuncia al preventivo», la Pratica va in Stato «Riesame rinunciato»


3. ANNULLAMENTO RIESAME

Annullamento riesame (1/4)

Prima di procedere alla conferma della Richiesta riesame e relativo invio a Terna, è possibile annullare il Riesame.

1. All'interno della Homepage, selezionare la voce «**Richieste**»

È possibile annullare il riesame solo per le Pratiche in Stato «Da avviare»

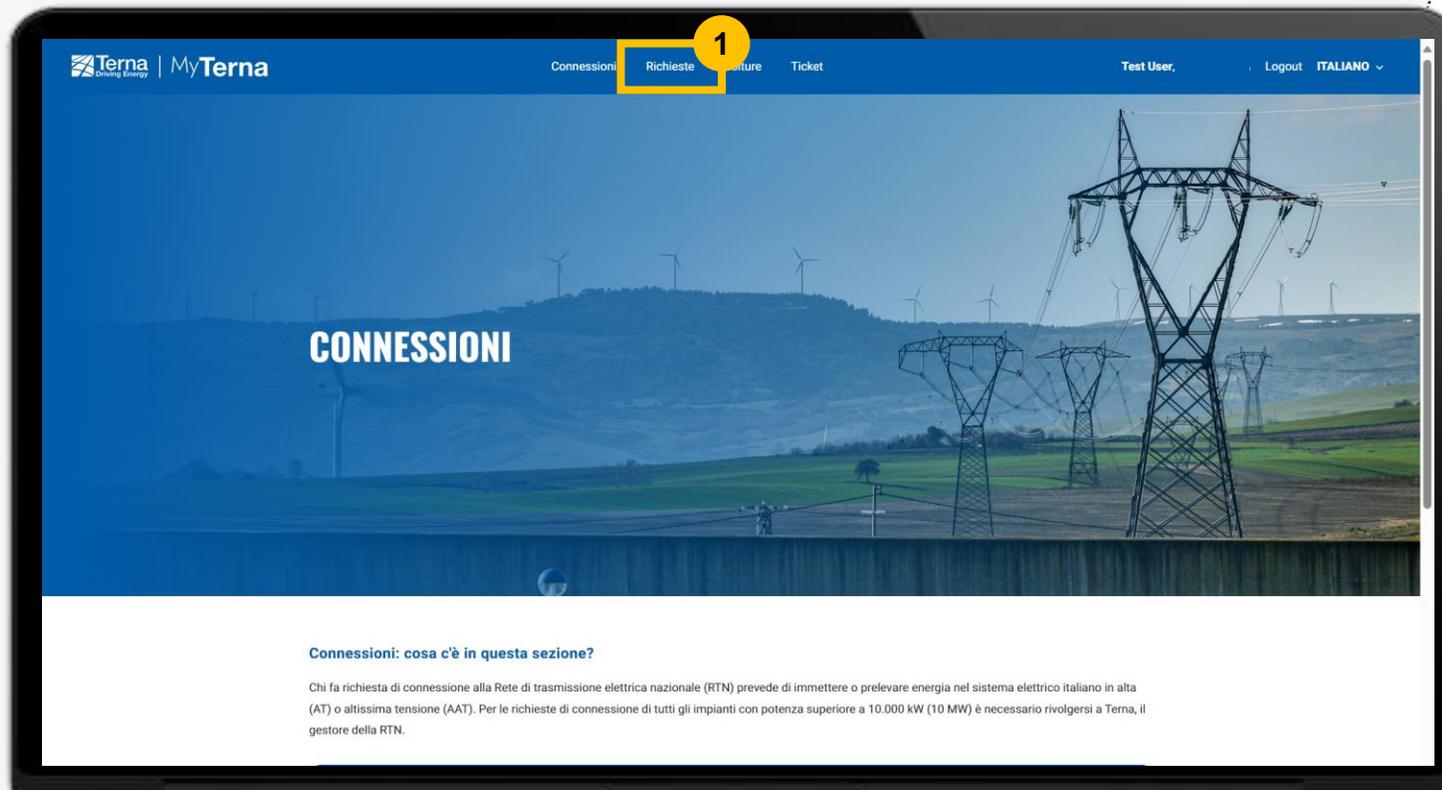

Annullamento riesame (2/4)

2. Selezionare la Pratica di interesse nata dal riesame in Stato «Da avviare», cliccando sul «**Codice pratica**» relativo

Altre informazioni +

NUOVA RICHIESTA RICHIESTA DI COORDINAMENTO MODIFICA SU IMPIANTO GIÀ IN ESERCIZIO

GESTISCI LE TUE PRATICHE DI CONNESSIONE

Tutte 202306107

Codice Pratica ↓	Data ultima modifica	Data decorrenza richiesta di connessione	Stato pratica	Tipologia richiesta	Classificazione impianto	Tipologia impianto	SottoTipologia impianto	Potenza impianto richiesta (kW)	Comune primario	Regione primaria	Provincia primaria	Nome impianto	Referente
202306107	25/09/2023 14:57	15/09/2023	STMG accettato	Nuova richiesta di connessione	Reti con obbligo di connessioni di terzi	Cabina primaria di raccolta		1.000,00	Cagliari	Sardegna	Cagliari	xx	Test User
202306107	09/09/2023 14:57		Da avviare	Riesame richiesta di connessione	Reti con obbligo di connessioni di terzi	Cabina primaria di raccolta		1.000,00	Cagliari	Sardegna	Cagliari	xx	Test User

Terna Driving Energy

Link utili: CALENDARIO SOCIETARIO, DICHIARAZIONE DEI COOKIE, ARCHIVIO GENERALE, NOTE LEGALI

Portali: ACQUISTI, TITOLATI RTN, QUALIFICAZIONE FORNITORI, CANTIERI APERTI

Annullamento riesame (3/4)

3. Cliccare sul pulsante «**Annulla riesame**» e cliccare sul pulsante «**OK**»

The screenshot displays the 'RICHIESTA DI CONNESSIONE' (Connection Request) page on the MyTerna portal. The page is divided into several sections:

- GENERALI**: Contains two buttons: 'CONFERMA RICHIESTA E INVIA A TERNA' (highlighted in blue) and 'ANNULLA RIESAME' (highlighted in yellow with a yellow circle containing the number 3).
- Informazioni anagrafiche**: A section for adding or editing personal information, indicated by a plus sign in a circle.
- Informazioni principali**: A grid of input fields for:
 - Codice Pratica: 202306107
 - Data creazione: 25/09/2023 14:57
 - Stato pratica: Da avviare
 - Data richiesta connessione: -
 - Tipologia richiesta: Riesame richiesta di connessione
- Dati Richiesta**: A grid of dropdown menus for:
 - Classificazione impianto *: Reti con obbligo di connessioni di terzi
 - Tipologia di impianto *: Cabina primaria di raccolta
 - Tipologia di Soggetto richiedente *: Richiedente
 - Regime IVA Richiedente: Ordinario

Annullamento riesame (4/4)

4. A valle della richiesta di annullamento riesame effettuata, popolare obbligatoriamente il campo «**Note**» e cliccare sul pulsante «**OK**»

La Pratica nata dal riesame passa così in Stato «Riesame annullato».


Una volta cliccato sul pulsante «Annulla riesame», la Pratica di origine riesame viene riattivata e torna così nello Stato d'origine antecedente alla richiesta di riesame

The screenshot displays the 'RICHIEDITA DI CONNESSIONE' (Request for Connection) form in the MyTerna portal. The form is divided into several sections: 'GENERALE', 'Informazioni anagrafiche', 'Informazioni principali', and 'Dati Richiesta'. A modal dialog box is open, titled 'myterna-conn-uat.powerappsportals.com says', with the prompt 'Inserisci una nota:' (Enter a note:). The dialog has an 'OK' button and a 'Cancel' button. A yellow box highlights the 'OK' button in the dialog, with a yellow circle containing the number '4' next to it. Another yellow circle with the number '4' is positioned above the dialog box. The background form shows fields for 'Codice Pratica' (202306107), 'Data creazione' (25/09/2023 14:57), 'Stato pratica' (Da avviare), 'Data richiesta connessione' (—), 'Tipologia richiesta' (Riesame richiesta di connessione), 'Classificazione impianto *' (Reti con obbligo di connessioni di terzi), 'Tipologia impianto *' (Cabina primaria di raccolta), 'Tipologia di Soggetto richiedente *' (Richiedente), and 'Regime IVA Richiedente' (Ordinario).

4. RINUNCIA AL RIESAME

Rinuncia al riesame (1/5)

1. All'interno della Homepage, selezionare la voce «**Richieste**»

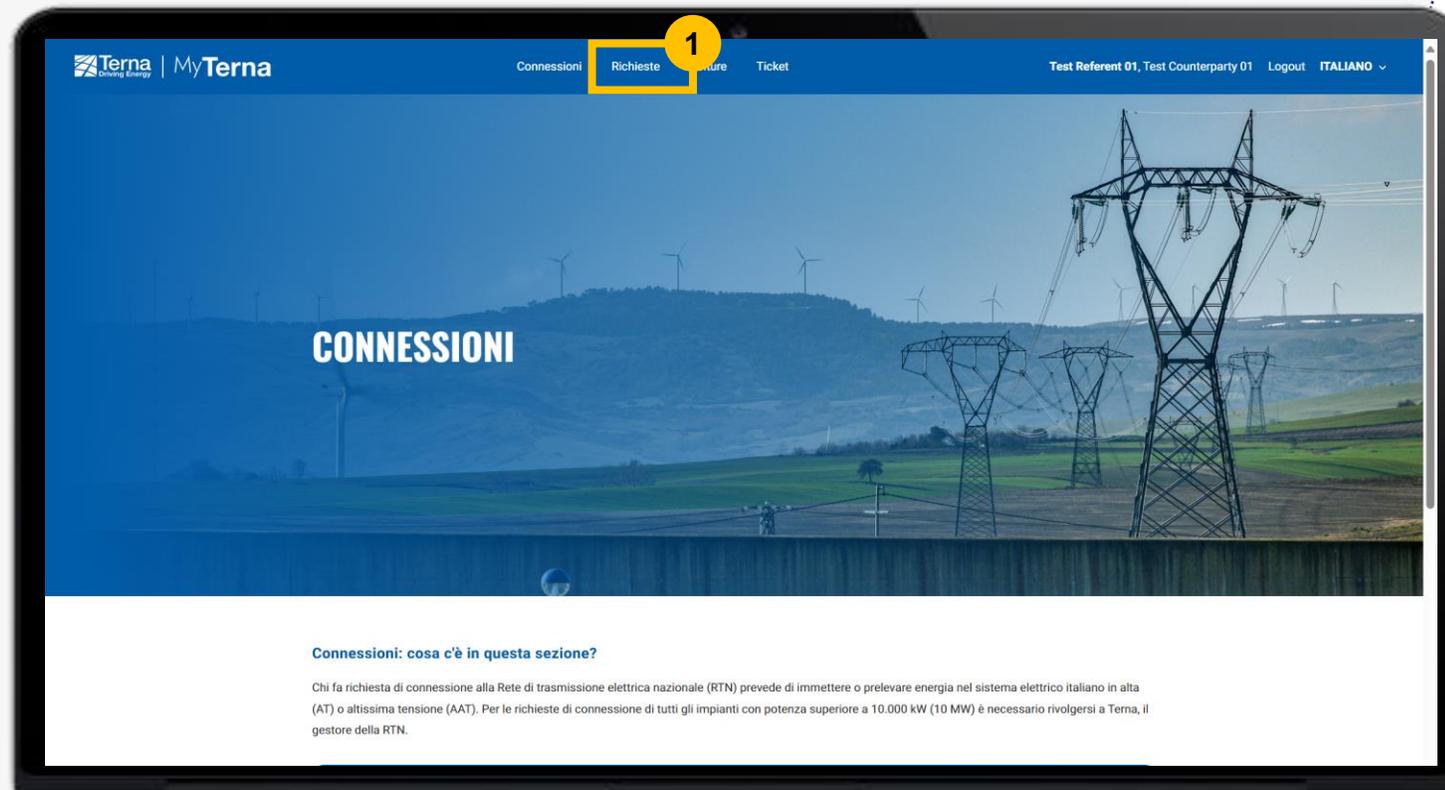

È possibile rinunciare al riesame solo per le Pratiche che si trovano in Stato «Da validare» fino a «STMG in pubblicazione» escluso

Rinuncia al riesame (2/5)

2. Selezionare la Pratica di interesse nata dal riesame, cliccando sul «**Codice pratica**» relativo

Si rimanda al manuale presente al seguente [link](#), per ulteriori informazioni relative alla compilazione del form.

Terna verifica la completezza della richiesta di connessione, richiedendo eventuali integrazioni informative e/o documentali. A valle di tali verifiche/integrazioni entro 90 giorni, Terna metterà a disposizione sul Portale il preventivo, comprensivo della STMG - Soluzione Tecnica Minima Generale.

Altre informazioni +

NUOVA RICHIESTA **NUOVA RICHIESTA 36 KV** MODIFICA SU IMPIANTO GIÀ IN ESERCIZIO

GESTISCI LE TUE PRATICHE DI CONNESSIONE

Tutte 🔍

Codice Pratica	Data ultima modifica	Data decorrenza richiesta di connessione	Stato pratica	Tipologia richiesta	Classificazione impianto	Tipologia impianto	SottoTipologia impianto	Potenza impianto richiesta (kW)	Comune primario	Regione primaria	Provincia primaria	Nome impianto	Referente
202306095	09/2023 15:31		Da validare	Riesame richiesta di connessione	Fonti Rinnovabili (FER)	Celle a combustibile	Celle a combus.-ciclo combin.	1.000,00	Cosenza	Calabria	Cosenza		Test Referent 01

Terna Driving Energy

Link utili
CALENDARIO SOCIETARIO | DICHIARAZIONE DEI COOKIE
ARCHIVIO GENERALE | NOTE LEGALI

Portali
ACQUISTI | TITOLATI RTN
QUALIFICAZIONE FORNITORI | CANTIERI APERTI

Rinuncia al riesame (3/5)

3. Cliccare sul pulsante «**Rinuncia al riesame**» e cliccare sul pulsante «**OK**»

The screenshot displays the 'RICHIESTA DI CONNESSIONE' (Connection Request) page on the Terna MyTerna portal. The page is titled 'RICHIESTA DI CONNESSIONE' and 'GENERALE'. A navigation bar at the top includes 'Connessioni', 'Richieste', 'Vulture', and 'Ticket'. The user is logged in as 'Test Referent 01, Test Counterparty 01' and the language is set to 'ITALIANO'. The main content area shows a breadcrumb trail 'Connessioni / Richieste / Richiesta di Connessione'. Below the title, there is a message: 'Ultima azione effettuata: Conferma richiesta e invia a Terna'. A row of buttons is visible: 'REVISIONE', 'REVISIONE 36 KV', 'RINUNCIA ALLA RICHIESTA', and 'RINUNCIA AL RIESAME'. The 'RINUNCIA AL RIESAME' button is highlighted with a yellow box and a red circle containing the number '3'. Below the buttons is a section for 'Informazioni anagrafiche' with a plus sign icon. The 'Informazioni principali' section contains several input fields: 'Codice Pratica' (202306095), 'Stato pratica' (Da validare), 'Tipologia richiesta' (Riesame richiesta di connessione), 'Data decorrenza richiesta di connessione' (—), and 'Data richiesta connessione' (25/09/2023). The 'Dati Richiesta' section includes 'Classificazione impianto *' (Fonti Rinnovabili (FER)), 'Tipologia impianto *' (Celle a combustibile), 'SottoTipologia impianto *' (Celle a combus.-ciclo combin.), 'Tipologia di Soggetto richiedente *' (Richiedente), and 'Regime IVA Produttore *' (Ordinario).

Rinuncia al riesame (4/5)

4. A valle della richiesta di rinuncia al riesame effettuata, popolare obbligatoriamente il campo «**Note**» e cliccare sul pulsante «**OK**»

La Pratica nata dal riesame passa così in Stato «Riesame rinunciato».

Una volta cliccato sul pulsante «Rinuncia al riesame», la Pratica di origine riesame (in Stato «Sospesa per riesame») viene riattivata e torna così nello Stato d'origine antecedente alla richiesta di riesame. Qualora la Pratica di origine riesame sia in Stato «Decaduta per riesame», rimane in Stato «Decaduta per riesame»

The screenshot displays the 'RICHIESTA DI CONNESSIONE' (Connection Request) interface. A modal dialog box is overlaid on top, titled 'myterna-conn-uat.powerappsportals.com says', with the prompt 'Inserisci una nota:' (Enter a note:). The dialog contains a text input field and two buttons: 'OK' and 'ANNULLA'. A yellow box highlights the 'OK' button, with a yellow circle containing the number '4' next to it. The background form shows the 'RINUNCIA AL RIESAME' button selected among other options like 'REVISIONE' and 'RINUNCIA ALLA RICHIESTA'. The form includes sections for 'Informazioni anagrafiche', 'Informazioni principali' (with fields for Codice Pratica, Stato pratica, Tipologia richiesta, etc.), and 'Dati Richiesta' (with fields for Classificazione impianto, Tipologia di impianto, etc.).

Rinuncia al riesame (5/5)


Nello stato «STMG fornito», essendo successivo allo Stato «STMG in pubblicazione», non si visualizza il pulsante «Rinuncia al riesame» bensì si visualizza il pulsante «Rinuncia al preventivo», il quale segue logiche differenti:

- Se la Pratica in oggetto non si origina da un riesame, una volta cliccato sul pulsante, passa nello Stato «Rinuncia a proseguire»;
- Se la Pratica in oggetto si origina da un riesame, una volta cliccato sul pulsante, passa nello Stato «Riesame rinunciato» e la Pratica sottesa in Stato «Sospesa per riesame» si riattiva e torna così nello Stato d'origine antecedente alla richiesta di riesame.

5. REVISIONE DEL RIESAME

Revisione del riesame (1/15)

1. All'interno della Homepage, selezionare la voce «**Richieste**»

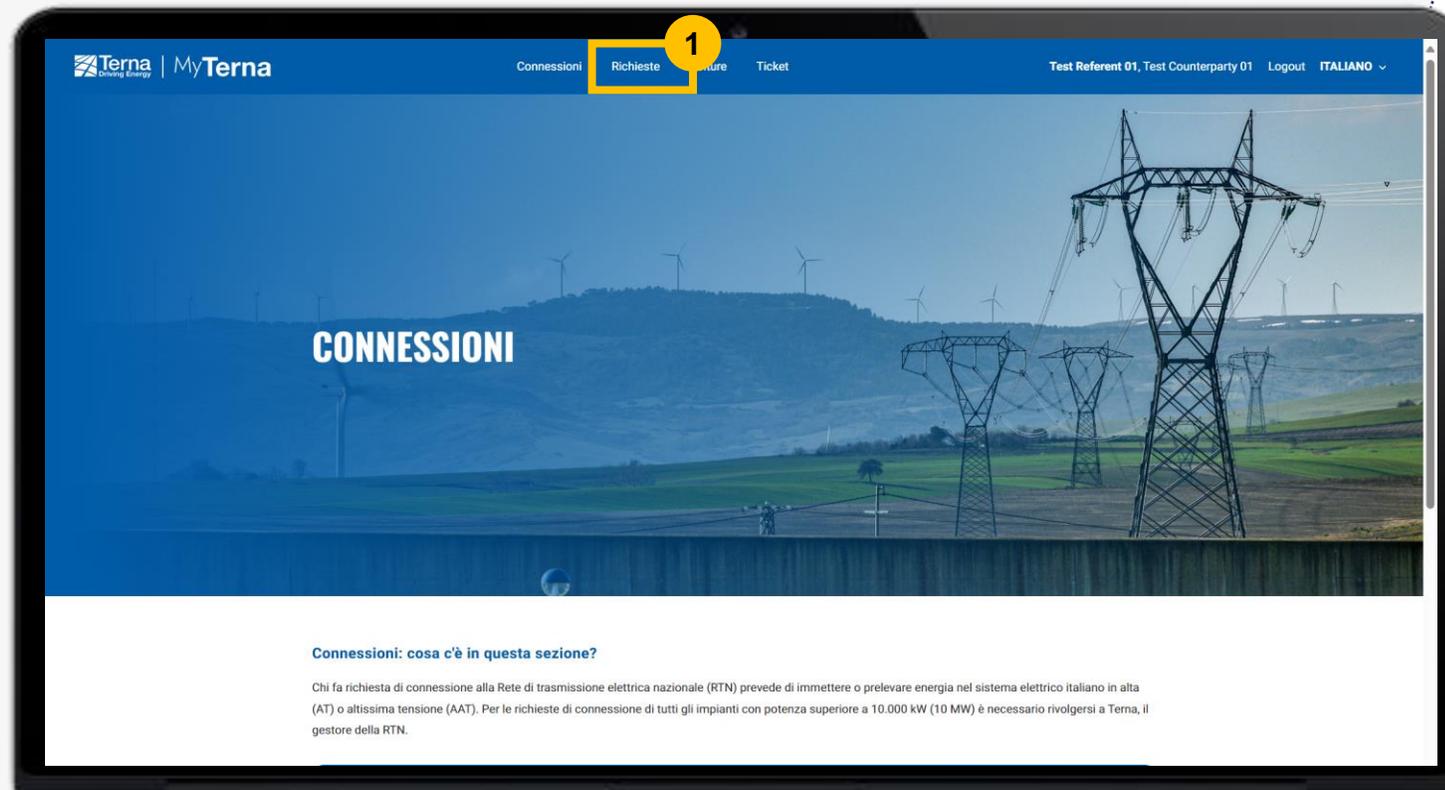

Revisione del riesame (2/15)

2. Selezionare la Pratica nata dal riesame cliccando sul «**Codice pratica**» relativo

Si rimanda al manuale presente al seguente [link](#), per ulteriori informazioni relative alla compilazione del form.

Terna verifica la completezza della richiesta di connessione, richiedendo eventuali integrazioni informative e/o documentali. A valle di tali verifiche/integrazioni entro 90 giorni, Terna metterà a disposizione sul Portale il preventivo, comprensivo della STMG - Soluzione Tecnica Minima Generale.

Altre informazioni +

NUOVA RICHIESTA **NUOVA RICHIESTA 36 KV** MODIFICA SU IMPIANTO GIÀ IN ESERCIZIO

GESTISCI LE TUE PRATICHE DI CONNESSIONE

Tutte 202306110 🔍

Codice Pratica	Data ultima modifica	Data decorrenza richiesta di connessione	Stato pratica	Tipologia richiesta	Classificazione impianto	Tipologia impianto	SottoTipologia impianto	Potenza impianto richiesta (kW)	Comune primario	Regione primaria	Provincia primaria	Nome impianto	Referente
202306110	09/2023 15:24		Da validare	Riesame richiesta di connessione	Fonti Rinnovabili (FER)	Eolico	Eolico Off-shore	1.000,00	Roma	Lazio	Roma		Test Referent 01

Terna Driving Energy

Link utili
CALENDARIO SOCIETARIO
DICHIARAZIONE DEI COOKIE
ARCHIVIO GENERALE
NOTE LEGALI

Portali
ACQUISTI
TITOLATI RTN
QUALIFICAZIONE FORNITORI
CANTIERI APERTI

È possibile richiedere una revisione del riesame per le Pratiche nate dal riesame in Stato da «Da validare» a «STMG fornito» escluso. Nello Stato «STMG in pubblicazione» la «Revisione» non è disponibile

Revisione del riesame (3/15)

3. Cliccare sul pulsante «**Revisione**» per richiedere la revisione della Pratica riesaminata e cliccare sul pulsante «**OK**»

The screenshot displays the 'RICHIEDI CONNESSIONE' page in the MyTerna system. The top navigation bar includes 'Connessioni', 'Richieste', 'Vulture', and 'Ticket'. The user is logged in as 'Test Referent 01, Test Counterparty 01' and the language is set to 'ITALIANO'. The page title is 'RICHIEDI CONNESSIONE' and the sub-section is 'GENERALE'. A yellow box highlights the 'REVISIONE' button, with a yellow circle containing the number '3' next to it. Below the buttons is a section for 'Informazioni anagrafiche' with a plus icon. The 'Informazioni principali' section contains fields for 'Codice Pratica' (202306110), 'Stato pratica' (Da validare), 'Tipologia richiesta' (Riesame richiesta di connessione), 'Data decorrenza richiesta di connessione' (—), and 'Data richiesta connessione' (25/09/2023). The 'Dati Richiesta' section contains fields for 'Classificazione impianto *' (Fonti Rinnovabili (FER)), 'Tipologia di impianto *' (Eolico), 'SottoTipologia impianto *' (Eolico Off-shore), 'Tipologia di Soggetto richiedente *' (Richiedente), and 'Regime IVA *' (Ordinario). A 'Partita IVA Produttore *' field is also present at the bottom.

Revisione del riesame (4/15)

4. All'interno della sottosezione «**Dati Revisione**» modificare, se necessario, i campi editabili
5. Inserire obbligatoriamente le «**Note motivazione revisione**» all'interno del rispettivo campo

Conessioni / Richieste / Richiesta di Connessione

RICHIESTA DI CONNESSIONE

GENERALE

Informazioni anagrafiche

Dati Revisione

Pratica di origine revisione
202306110

Note motivazione revisione *

Tipologia richiesta *
Revisione richiesta di connessione

Classificazione impianto *
Fonti Rinnovabili (FER)

Tipologia di Soggetto richiedente *
Richiedente

Partita IVA Produttore *
123456

Codice POD disponibile *

Tipologia impianto *
Eolico

Regime IVA Produttore *
Ordinario

SottoTipologia impianto *
Eolico Off-shore

Codice POD in possesso

La compilazione dei campi contrassegnati con l'asterisco è obbligatoria per poter procedere

Revisione del riesame (5/15)

6. All'interno delle sottosezioni «**Impianto**» e «**Dati Potenza**» e delle sezioni «**Date**», «**Ulteriori Informazioni**» e «**Autorizzazione dati**» modificare, se necessario, i campi editabili

MyTerna Utente: Test Referent 01 Ragione sociale richiedente: Test Counterparty 01

6

Impianto

Nome impianto:

Descrizione impianto:

Dati Potenza

Tipologia relazione *: Immissione

Potenza impianto richiesta (kW) *: 1000

Potenza servizi ausiliari (kW):

Potenza in immissione richiesta (kW) *: 1000

Potenza nominale impianto di produzione (kW) *: 2000

DATE

Data presunta di avvio lavori impianto utente *: 25/09/2023

Data presunta di fine lavori impianto utente *: 08/10/2023

Data presunta entrata in esercizio *: 15/11/2023

ULTERIORI INFORMAZIONI

Destinazione commerciale *: Autoconsumo e vendita

L'impianto è costituito da più sezioni con data di avvio in esercizio differita *: No

Destinazione d'uso:

La compilazione dei campi segue le medesime regole utilizzate per la richiesta di connessione (consultare il Manuale NPMT_MU_01_Richiesta di connessione) e i campi sono prepopolati di default con i dati della Pratica di origine revisione

Revisione del riesame (6/15)

7. Cliccare sul pulsante «Salva»

Una volta cliccato sul pulsante «Salva», è necessario [confermare e inviare a Terna la richiesta di revisione](#) entro le 24:00 del giorno stesso, diversamente la revisione viene annullata dal sistema e la Pratica nata dalla revisione passa in Stato «Revisione annullata», mentre la Pratica di origine revisione viene riattivata e torna nello Stato in cui si trovava prima della richiesta di revisione.

The screenshot shows the 'MyTerna' web interface. At the top, there is a blue header with the 'MyTerna' logo on the left and user information on the right: 'Utente Test Referent 01' and 'Ragione sociale richiedente Test Counterparty 01'. Below the header, there are several empty text input fields. The first is labeled 'Eventuali altri richiedenti'. The second is labeled 'Indicare la tipologia di richiesta incentivi avanzata'. Below these fields, there is a section titled 'AUTORIZZAZIONE DATI' with a checked checkbox 'Autorizzazione fornitura dati *'. Underneath, a small text reads: 'Il Richiedente autorizza a fornire i dati di cui alla presente richiesta ad altri richiedenti e/o altri gestori di rete ai fini dell'attivazione del coordinamento tra gestori e ai fini dell'eventuale condivisione dell'impianto di rete per la connessione'. At the bottom of this section, there is a blue button labeled 'SALVA' which is highlighted with a yellow circle containing the number '7'. Below the button, there is a small note: 'salvataggio, il sistema consentirà di inserire le informazioni relative alla localizzazione dell'impianto'. At the very bottom of the page, there is a blue footer with the Terna logo and several links: 'Link utili' (CALENDARIO SOCIETARIO, ARCHIVIO GENERALE), 'DICHIARAZIONE DEI COOKIE', 'NOTE LEGALI', 'Portali' (ACQUISTI, QUALIFICAZIONE FORNITORI), and 'TITOLATI RTN' (CANTIERI APERTI).

Revisione del riesame (7/15)

Conferma revisione

8. Una volta cliccato sul pulsante «Salva», si visualizza una schermata riepilogativa con i campi appena compilati

RICHIEDITA DI CONNESSIONE

GENERALE

CONFERMA RICHIESTA E INVIA A TERNA ANNULLA REVISIONE

Informazioni anagrafiche

Informazioni principali

Codice Pratica: 202306110
Data creazione: 25/09/2023 15:46
Stato pratica: Da avviare
Data richiesta connessione: —
Tipologia richiesta: Revisione di un Riesame richiesta di connessione

Dati Richiesta

Classificazione impianto *: Fonti Rinnovabili (FER)
Tipologia di impianto *: Eolico
SottoTipologia impianto *: Eolico Off-shore
Tipologia di Soggetto richiedente *: Richiedente
Regime IVA Produttore *: Ordinario
Partita IVA Produttore *

Revisione del riesame (8/15)

Conferma revisione

9. All'interno delle sottosezioni «Localizzazione dell'impianto», «Regione primaria» e «Aree interessate» modificare, se necessario, i campi editabili

MyTerna

Codice Pratica
202306110

Stato pratica
Da avviare

Utente
Test Referent 01

Ragione sociale richiedente
Test Counterparty 01

Generale Date Documenti e Pagamenti Ulteriori informazioni

Localizzazione dell'impianto

Latitudine *
41,90845

Longitudine *
12,50821

Latitudine e Longitudine devono essere inserite utilizzando il formato WGS84

Regione primaria

Regione principale *
Lazio

Provincia primaria *
Roma

Comune primario *
Roma

Località primaria

Map Satellite

Rome

Per visualizzare le linee e le aree critiche si invita a far riferimento al seguente link.

Aree interessate


Revisione del riesame (9/15)

Conferma revisione – Caricamento documenti

10. All'interno della sezione «**Documenti e Pagamenti**», nella sottosezione «**Documenti**», è visibile l'elenco dei documenti da caricare per confermare la richiesta di revisione.

Il sistema consente di visualizzare e caricare solo i documenti obbligatori o facoltativi relazionati alla «**Classificazione Impianto**» selezionata.

Il caricamento dei documenti con colonna «**Obbligatorio**» settata a «**Sì**» è obbligatorio per procedere

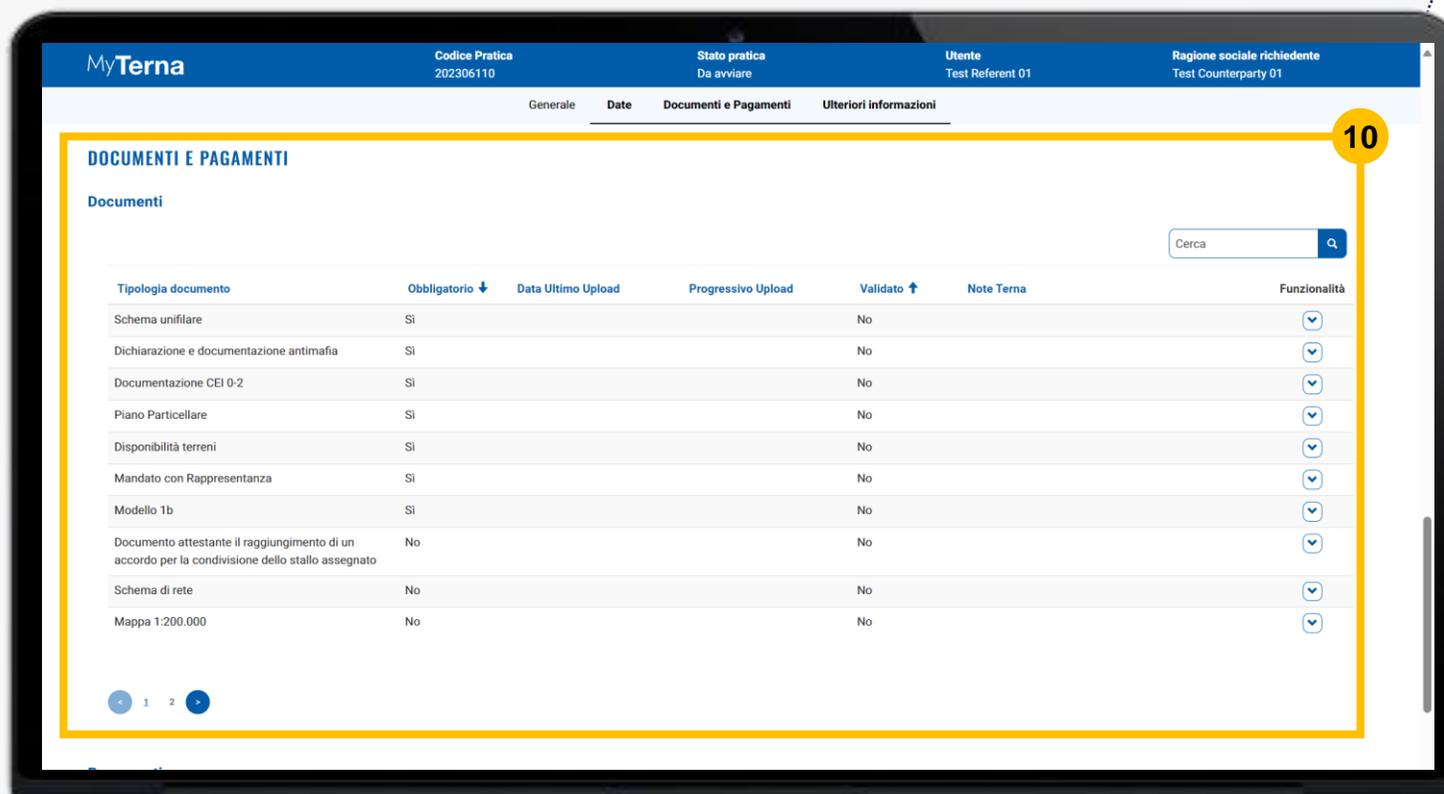

Tipologia documento	Obbligatorio ↓	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato ↑	Note Terna	Funzionalità
Schema unifilare	Sì			No		⌵
Dichiarazione e documentazione antimafia	Sì			No		⌵
Documentazione CEI 0-2	Sì			No		⌵
Piano Particellare	Sì			No		⌵
Disponibilità terreni	Sì			No		⌵
Mandato con Rappresentanza	Sì			No		⌵
Modello 1b	Sì			No		⌵
Documento attestante il raggiungimento di un accordo per la condivisione dello stallo assegnato	No			No		⌵
Schema di rete	No			No		⌵
Mappa 1:200.000	No			No		⌵

Revisione del riesame (10/15)

Conferma revisione – Caricamento documenti

11. In corrispondenza del documento *Modello 1b*, cliccare sul pulsante «**Download modulo precompilato**» all'interno del menù delle azioni rapide per scaricare il template precompilato

MyTerna

Codice Pratica: 202306110

Stato pratica: Da avviare

Utente: Test Referent 01

Ragione sociale richiedente: Test Counterparty 01

Documenti e Pagamenti

DOCUMENTI E PAGAMENTI

Documenti

Tipologia documento	Obbligatorio ↓	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato ↑	Note Terna	Funzionalità
Schema unifilare	SI			No		⌵
Dichiarazione e documentazione antimafia	SI			No		⌵
Documentazione CEI 0-2	SI			No		⌵
Piano Particolare	SI			No		⌵
Disponibilità terreni	SI			No		⌵
Mandato con Rappresentanza	SI			No		⌵
Modello 1b	SI			No		⌵
Documento attestante il raggiungimento di un accordo per la condivisione dello stallo assegnato	No			No		⌵
Schema di rete	No			No		⌵
Mappa 1:200.000	No			No		⌵

Download modulo precompilato

Upload

11

In caso di «Revisione» Pratica a valle di una «Nuova Richiesta» o di una «Nuova Richiesta 36 KV» è richiesto il caricamento del documento *Modello 1b*.

In caso di «Revisione» Pratica a valle di una «Modifica su impianto già in esercizio» è richiesto invece il caricamento del documento *Modello 1c*.

Revisione del riesame (11/15)

Conferma revisione – Caricamento documenti

12. Una volta compilato il *Modello 1b*, cliccare sul pulsante «**Upload**» all'interno del menù delle azioni rapide per caricarlo

The screenshot shows the MyTerna interface with the following details:

- Header: MyTerna, Codice Pratica 202306110, Stato pratica Da avviare, Utente Test Referent 01, Ragione sociale richiedente Test Counterparty 01.
- Navigation: Generale, Date, **Documenti e Pagamenti**, Ulteriori informazioni.
- Section: DOCUMENTI E PAGAMENTI
- Sub-section: Documenti
- Search: Cerca
- Table:

Tipologia documento	Obbligatorio ↓	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato ↑	Note Terna	Funzionalità
Schema unifilare	SI			No		⌵
Dichiarazione e documentazione antimafia	SI			No		⌵
Documentazione CEI 0-2	SI			No		⌵
Piano Particellare	SI			No		⌵
Disponibilità terreni	SI			No		⌵
Mandato con Rappresentanza	SI			No		⌵
Modello 1b	SI			No		⌵
Documento attestante il raggiungimento di un accordo per la condivisione dello stallo assegnato	No			No		⌵
Schema di rete	No			No		⌵
Mappa 1:200.000	No			No		⌵

Buttons in the 'Note Terna' column for 'Modello 1b': Download modulo precompilato, **Upload** (highlighted with a yellow box and a red circle with '12').


La colonna «Note Terna» in corrispondenza di ciascun documento non è editabile poiché il suo utilizzo è destinato agli Utenti Terna in fase di validazione dei documenti

Revisione del riesame (12/15)

Conferma revisione – Caricamento documenti

- Una volta cliccato sul pulsante «Upload», si apre una finestra all'interno della quale poter caricare il documento richiesto cliccando sul pulsante «**Scegli file**»
- Una volta caricato, cliccare sul pulsante «**Salva**»

Tali passaggi sono da ripetere per il caricamento di ciascun documento richiesto

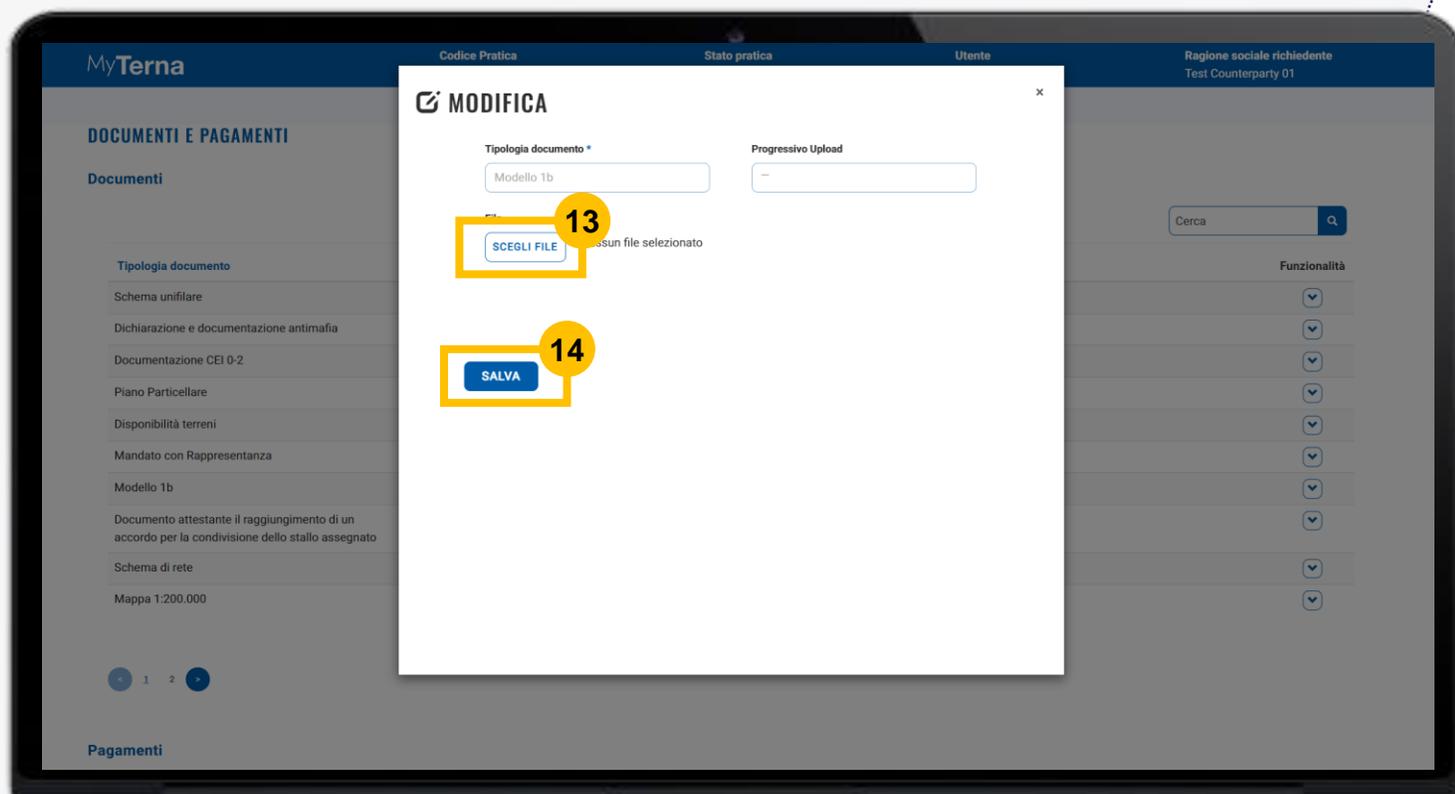

Revisione del riesame (13/15)

Conferma revisione – Visualizzazione pagamento

15. Nella sottosezione «**Pagamenti**», è riportato il *Corrispettivo richiesta riesame* relativo alla Pratica di origine revisione

The screenshot displays the 'MyTerna' interface. At the top, there is a navigation bar with the following information: 'Codice Pratica: 202306110', 'Stato pratica: Da avviare', 'Utente: Test Referent 01', and 'Ragione sociale richiedente: Test Counterparty 01'. Below this, there are tabs for 'Generale', 'Date', 'Documenti e Pagamenti', and 'Ulteriori informazioni'. The 'Pagamenti' section is active, showing a search bar and a table with the following data:

Tipologia	Imponibile	Regime IVA	Importo dovuto	Integrazione Dovuta	Importo pagato	Validato	Note Terna	Pagamento Integrativo	Importo rimborso	Imponibile Nota di credito
Corrispettivo richiesta riesame	1.250,00 €	Ordinario	1.525,00 €		1.525,00 €	No		No		

Below the table, the 'ULTERIORI INFORMAZIONI' section contains several fields: 'Destinazione commerciale *' (Autoc consumo e vendita), 'Impianto è costituito da più sezioni con data di avvio in esercizio differita *' (No), 'Destinazione d'uso' (empty text box), 'Eventuali altri richiedenti' (empty text box), and 'Indicare la tipologia di richiesta incentivi avanzata' (empty text box).

Revisione del riesame (14/15)

16. Cliccare sul pulsante «**Conferma richiesta e Invia a Terna**» e cliccare sul pulsante «**OK**»

The screenshot shows the 'MyTerna' web interface. At the top, there is a navigation bar with the following information: 'Codice Pratica: 202306110', 'Stato pratica: Da avviare', 'Utente: Test Referent 01', and 'Ragione sociale richiedente: Test Counterparty 01'. Below this, there are tabs for 'Generale', 'Date', 'Documenti e Pagamenti', and 'Ulteriori informazioni'. The 'Ulteriori informazioni' tab is active. The main content area contains several input fields: 'Eventuali altri richiedenti', 'Indicare la tipologia di richiesta incentivi avanzata', and a large text area. Below these fields, there is a checkbox labeled 'Autorizzazione fornitura dati *' with the text 'Il Richiedente autorizza a fornire i dati di cui alla presente richiesta ad altri richiedenti e/o altri gestori di rete ai fini dell'attivazione del coordinamento tra gestori e ai fini dell'eventuale condivisione dell'impianto di rete per la connessione'. At the bottom of the form, there are three buttons: 'SALVA', 'CONFERMA RICHIESTA E INVIA A TERNA', and 'ANNULLA REVISIONE'. The 'CONFERMA RICHIESTA E INVIA A TERNA' button is highlighted with a yellow box and a yellow circle containing the number 16. Below the buttons, there is a small note: 'Solo dopo aver premuto il tasto "Conferma richiesta e Invia a Terna" i dati/documenti/comunicazioni saranno inoltrate a Terna.' The footer of the page contains the Terna logo and several links: 'Link utili' (CALENDARIO SOCIETARIO, DICHIARAZIONE DEI COOKIE, ARCHIVIO GENERALE, NOTE LEGALI) and 'Portali' (ACQUISTI, TITOLATI RTN, QUALIFICAZIONE FORNITORI, CANTIERI APERTI).

La Pratica di origine revisione passa così in Stato «Sospesa per revisione», mentre la Pratica nata dalla revisione passa in Stato «Da validare». Una volta che la Pratica nata dalla revisione passa in Stato «STMG in pubblicazione», la Pratica di origine revisione passa in Stato «Decaduta per revisione»

Contesto dello Use Case

Il Team Terna valida la richiesta di revisione

Il Team Terna verifica la correttezza e la completezza dei documenti condivisi dall'Operatore Elettrico e richiede, se necessario, il perfezionamento degli stessi.

In caso di richiesta di perfezionamento, seguire gli step illustrati per la richiesta di connessione (fare riferimento al Manuale NPMT_MU_01_Richiesta di connessione).

Diversamente, se documenti e pagamenti risultano corretti e completi, il Team Terna valida la richiesta di revisione.

In caso di annullamento della revisione, rinuncia alla revisione e revisione della revisione, consultare il Manuale relativo alla revisione (NPMT_MU_01_Richiesta di connessione).



Revisione del riesame (15/15)

Il processo di richiesta «Revisione 36 KV» è analogo a quello illustrato precedentemente per la richiesta [«Revisione»](#) ed è applicabile alle «Classificazioni Impianto»:

- 3-Fonti Rinnovabili (FER)
- 10-Sistema di accumulo
- 11-Produzione + accumulo + unità consumo
- 13-Produzione + Accumulo
- 14-Prod prevalente e consumo.

È possibile richiedere una «Revisione 36 KV» per le Pratiche in Stato da «Da validare» fino ad «STMG fornito» escluso. Nello Stato «STMG in pubblicazione» non è possibile richiedere una «Revisione 36 KV».

La «Richiesta di coordinamento» (per tutte le «Classificazioni Impianto») non prevede la «Revisione 36 KV» ma solo la «Revisione».

La «Modifica su Impianto già in esercizio» prevede, invece, sia la «Revisione 36 KV» che la «Revisione».

