

# Nuova area Connessioni del portale MyTerna

## Richiesta Tavolo Tecnico

Manuale Utente  
NPMT\_MU\_04



## Guida alla nuova area Connessioni del portale MyTerna

---

Gentile Utente,

di seguito trovi una breve guida pensata per aiutarti nell'utilizzo quotidiano della nuova area Connessioni del portale MyTerna.

In pochi semplici passi vengono illustrati gli step da seguire per richiedere il **Tavolo Tecnico**.

Inoltre, è a tua disposizione un Manuale Utente relativo alla descrizione della Homepage e delle principali funzionalità della nuova area Connessioni del portale MyTerna (NPMT\_MU\_00\_Overview della nuova area Connessioni del portale MyTerna).

## Indice – Richiesta Tavolo Tecnico

**1**

[Richiesta Tavolo Tecnico](#)

pagina 4

**2**


[Logiche Tavolo Tecnico](#)

pagina 15

# 1. RICHIESTA TAVOLO TECNICO

## Richiesta Tavolo Tecnico (1/8)

1. All'interno della Homepage, selezionare la voce «**Richieste**»

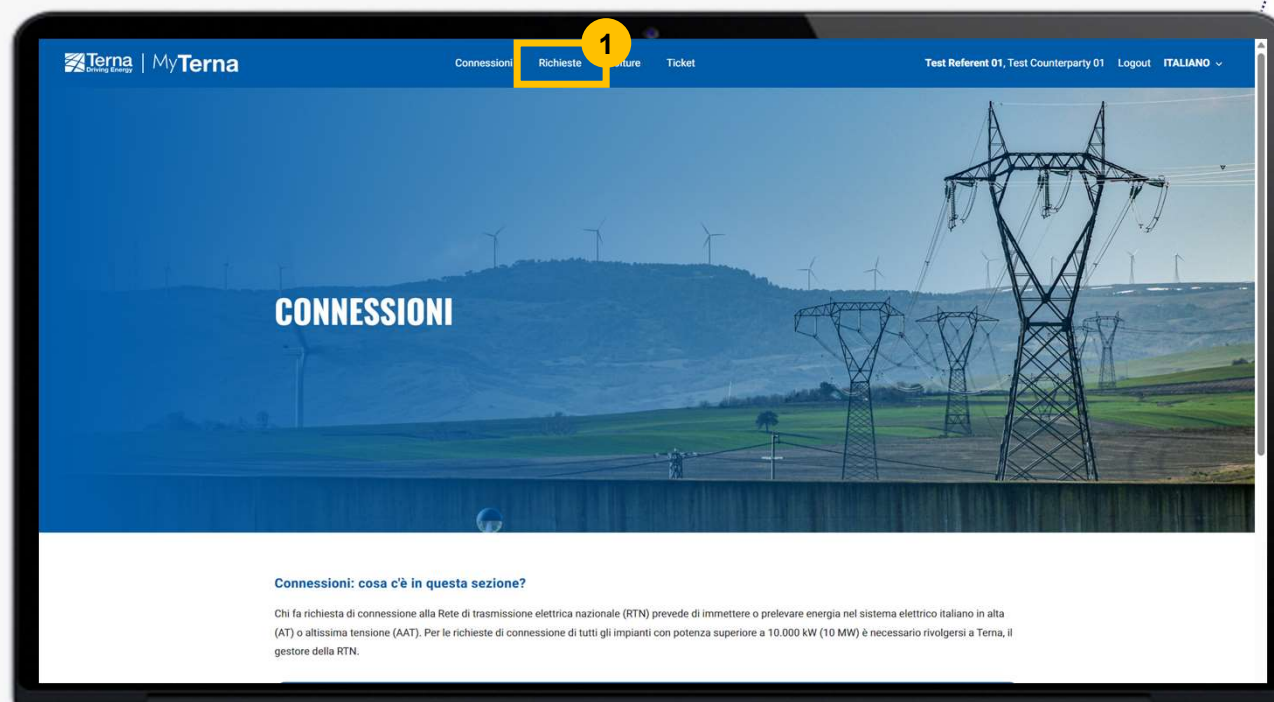

Se Terna, in fase di «Elaborazione preventivo», ha reputato necessaria la progettazione delle Opere RTN, l'Operatore Elettrico può richiedere o meno il progetto a Terna. In caso di non richiesta PTO a Terna, il flusso procede con la Richiesta Tavolo Tecnico da parte dell'Operatore Elettrico, come illustrato successivamente

## Richiesta Tavolo Tecnico (2/8)

2. Selezionare la Pratica di interesse in Stato «STMG accettato» cliccando sul «Codice pratica» relativo

Si rimanda al manuale presente al seguente link, per ulteriori informazioni relative alla compilazione del form.

Terna verifica la completezza della richiesta di connessione, richiedendo eventuali integrazioni informative e/o documentali. A valle di tali verifiche/integrazioni entro 90 giorni, Terna metterà a disposizione sul Portale il preventivo, comprensivo della STMG - Soluzione Tecnica Minima Generale.

Altre informazioni

NUOVA RICHIESTA NUOVA RICHIESTA 36 KV MODIFICA SU IMPIANTO GIÀ IN ESERCIZIO

### GESTISCI LE TUE PRATICHE DI CONNESSIONE

Tutte 202306094

Codice Pratica	Data ultima modifica	Data decorrenza richiesta di connessione	Stato pratica	Tipologia richiesta	Classificazione impianto	Tipologia impianto	SottoTipologia impianto	Potenza impianto richiesta (kW)	Comune primario	Regione primaria	Provincia primaria	Nome impianto	Referente
202306094	13/09/2023 12:24	13/09/2023	STMG accettato	Nuova richiesta di connessione	Fonti Rinnovabili (FER)	Eolico	Eolico On-shore	2.000,00	L'Aquila	Abruzzo	L'Aquila		Test Referent 01

Terna Driving Energy

Link utili

CALENDARIO SOCIETARIO  
ARCHIVIO GENERALE

DICHIARAZIONE DEI CODICI  
NOTE LEGALI

Portali

ACQUISTI  
QUALIFICAZIONE FORNITORI

TITOLARI RTN  
CANTIERI APERTI

## Richiesta Tavolo Tecnico (3/8)

### Non richiesta Tavolo Tecnico

3. Cliccare sul pulsante «**Non richiedere Tavolo Tecnico**» per non richiedere a Terna il Tavolo Tecnico

- Nel caso in cui il Team Terna approvi la non richiesta Tavolo Tecnico, il flusso procede con gli «Impegni per la progettazione»; nel caso di «Cabine Primarie di Raccolta», invece, procede con lo «Scenario 2 – Predisposizione progetto, richiesta documentazione progettuale disponibile per le Opere RTN, assegnazione stallo e richiesta benessere» \*
- Nel caso in cui rifiuti, il flusso torna alla [«Richiesta Tavolo Tecnico»](#) appena illustrata in cui però l'Operatore Elettrico potrà solo richiedere il Tavolo Tecnico, senza alcuna possibilità di non richiederlo.

The screenshot shows the Terna MyTerna web portal. The top navigation bar includes 'Connessioni', 'Richieste', 'Vulture', and 'Ticket'. The main header is 'RICHIESTA DI CONNESSIONE' with a 'GENERALE' sub-header. Below this, there are four buttons: 'RICHIEDI TAVOLO TECNICO E INVIA A TERNA', 'NON RICHIEDERE TAVOLO TECNICO' (highlighted with a yellow box and a red circle with the number 3), 'RICHIESTA RIESAME', and 'RICHIESTA RIESAME A 36 KV'. Below the buttons is a section for 'Informazioni anagrafiche' with a plus icon. The 'Informazioni principali' section contains three columns of input fields: 'Codice Pratica' (202306094), 'Data decorrenza richiesta di connessione' (13/09/2023), 'Stato pratica' (STMG accettato), 'Data richiesta connessione' (13/09/2023), and 'Tipologia richiesta' (Nuova richiesta di connessione). The 'Dati Richiesta' section contains three columns of input fields: 'Classificazione impianto \*' (Fonti Rinnovabili (FER)), 'Tipologia di impianto \*' (Eolico), 'SottoTipologia impianto \*' (Eolico On-shore), 'Tipologia di Soggetto richiedente \*', and 'Regime IVA Produttore \*'.

## Richiesta Tavolo Tecnico (4/8)

### Richiesta Tavolo Tecnico

4. In alternativa, nel caso in cui si voglia richiedere a Terna il Tavolo Tecnico, cliccare sul pulsante «**Richiedi Tavolo Tecnico e Invia a Terna**» e procedere con il caricamento del documento *Richiesta tavolo tecnico*

The screenshot displays the 'RICHIESTA DI CONNESSIONE' (Connection Request) page on the Terna MyTerna portal. The page is divided into several sections:

- Header:** Terna | MyTerna, with navigation links for Connessioni, Richieste, Vulture, and Ticket. User information includes 'Test Referent 01, Test Counterparty 01', 'Logout', and 'ITALIANO'.
- Breadcrumbs:** Connessioni / Richieste / Richiesta di Connessione.
- Section: RICHIESTA DI CONNESSIONE**
  - GENERALE**
    - A warning message: 'Ultima azione effettuata: Non richiedere DTO a Terna.'
    - A row of buttons: **RICHIEDI TAVOLO TECNICO E INVIA A TERNA** (highlighted with a yellow box and a red circle with the number 4), **NON RICHIEDERE TAVOLO TECNICO**, **RICHIESTA RIESAME**, **RICHIESTA RIESAME A 36 KV**, and **RINUNCIA ALLA RICHIESTA**.
  - Informazioni anagrafiche** (expandable section with a '+' icon).
  - Informazioni principali**
    - Codice Pratica:** 202306094
    - Data decorrenza richiesta di connessione:** 13/09/2023
    - Stato pratica:** STMG accettato
    - Data richiesta connessione:** 13/09/2023
    - Tipologia richiesta:** Nuova richiesta di connessione
  - Dati Richiesta**
    - Classificazione impianto \*:** Fonti Rinnovabili (FER)
    - Tipologia di Soggetto richiedente \***
    - Tipologia impianto \*:** Eolico
    - Regime IVA Produttore \***
    - SottoTipologia impianto \*:** Eolico On-shore



## Richiesta Tavolo Tecnico (5/8)

### Richiesta Tavolo Tecnico – Caricamento documento

All'interno della sezione «**Documenti e Pagamenti**», sottosezione «**Documenti**», caricare obbligatoriamente il documento *Richiesta tavolo tecnico* con flag **Validato** settato a «**No**».

5. Cliccare sul pulsante «**Download modulo precompilato**» all'interno del menù delle azioni rapide per scaricare il template del documento

La colonna «**Note Terna**» in corrispondenza di ciascun documento non è editabile poiché il suo utilizzo è destinato agli Utenti Terna in fase di validazione dei documenti

MyTerna

Codice Pratica: 202306094 | Stato pratica: STMG accettato | Utente: Test Referent 01 | Ragione sociale richiedente: Test Counterparty 01

Generale | **Date** | **Documenti e Pagamenti** | Preventivo di connessione | Adempimenti Post Accettazione | Ulteriori informazioni

**DATE**

Data presunta di avvio lavori impianto utente \*: 16/09/2023 | Data presunta di fine lavori \*: 29/09/2023 | Data presunta entrata in esercizio \*: 27/10/2023

**DOCUMENTI E PAGAMENTI**

Documenti

Tipologia documento	Obbligatorio	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato	Note Terna	Funzionalità
Richiesta tavolo tecnico	Sì	13/09/2023 15:04	1	No		Download modulo precompilato
Schema unifilare	Sì	13/09/2023 16:52	1	Sì		Upload
Modello 1a	Sì	13/09/2023 16:52	1	Sì		
Dichiarazione e documentazione antimafia	Sì	13/09/2023 16:52	1	Sì		
Documentazione CEI 0-2	Sì	13/09/2023 16:52	1	Sì		
Piano Particolare	Sì	13/09/2023 16:52	1	Sì		
Disponibilità terreni	Sì	13/09/2023 16:53	1	Sì		
Mandato con Rappresentanza	Sì	13/09/2023 16:53	1	Sì		
Preventivo di connessione (STMG)	Sì	15/09/2023 12:19	1	Sì		
Modello 3a	Sì	15/09/2023 12:21	1	Sì		

## Richiesta Tavolo Tecnico (6/8)

### Richiesta Tavolo Tecnico – Caricamento documento

6. Una volta compilato il documento *Richiesta tavolo tecnico*, cliccare sul pulsante **«Upload»** all'interno del menù delle azioni rapide per caricarlo

The screenshot shows the MyTerna web application interface. At the top, there's a header with the MyTerna logo and navigation tabs: Generale, Date, Documenti e Pagamenti (selected), Preventivo di connessione, Adempimenti Post Accettazione, and Ulteriori informazioni. Below the header, there are three date input fields: 'Data presunta di avvio lavori impianto utente \*' (16/09/2023), 'Data presunta di fine lavori \*' (29/09/2023), and 'Data presunta entrata in esercizio \*' (27/10/2023). The main section is titled 'DOCUMENTI E PAGAMENTI' and contains a table of documents. The 'Richiesta tavolo tecnico' document is highlighted. In the 'Funzionalità' column for this document, the 'Upload' button is circled in yellow, and a red circle with the number '6' is placed next to it. Other documents listed include Schema unifilare, Modello 1a, Dichiarazione e documentazione antimafia, Documentazione CEI 0-2, Piano Particolare, Disponibilità terreni, Mandato con Rappresentanza, Preventivo di connessione (STMG), and Modello 3a.

Tipologia documento	Obbligatorio	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato	Note Terna	Funzionalità
Richiesta tavolo tecnico	Sì			No		Download modulo precompilato Upload
Schema unifilare	Sì	13/09/2023 15:04	1	Sì		
Modello 1a	Sì	13/09/2023 16:52	1	Sì		
Dichiarazione e documentazione antimafia	Sì	13/09/2023 16:52	1	Sì		
Documentazione CEI 0-2	Sì	13/09/2023 16:52	1	Sì		
Piano Particolare	Sì	13/09/2023 16:52	1	Sì		
Disponibilità terreni	Sì	13/09/2023 16:53	1	Sì		
Mandato con Rappresentanza	Sì	13/09/2023 16:53	1	Sì		
Preventivo di connessione (STMG)	Sì	15/09/2023 12:19	1	Sì		
Modello 3a	Sì	15/09/2023 12:21	1	Sì		

È possibile ricaricare un determinato documento finché lo stesso non risulti validato dal Team Terna (colonna «Validato» settata a «Sì»)

## Richiesta Tavolo Tecnico (7/8)

### Richiesta Tavolo Tecnico – Caricamento documento

7. Una volta cliccato sul pulsante «Upload», si apre una finestra all'interno della quale poter caricare il documento richiesto cliccando sul pulsante **«Scegli file»**
8. Una volta caricato, cliccare sul pulsante **«Salva»**

The screenshot shows the 'MyTerna' web application interface. A modal window titled 'MODIFICA' is open, allowing for document upload. The window contains the following elements:

- Tipologia documento \***: A dropdown menu with 'Richiesta tavolo tecnico' selected.
- Progressivo Upload**: A text input field.
- SCEGLI FILE**: A button highlighted with a yellow box and a yellow circle containing the number 7.
- SALVA**: A button highlighted with a yellow box and a yellow circle containing the number 8.

The background interface shows a sidebar with 'DOCUMENTI E PAGAMENTI' and a list of document types including 'Richiesta tavolo tecnico', 'Schema unifilare', 'Modello 1a', 'Dichiarazione e documentazione antimafia', 'Documentazione CEI 0-2', 'Piano Particolare', 'Disponibilità terreni', 'Mandato con Rappresentanza', 'Preventivo di connessione (STMG)', and 'Modello 3a'.

## Richiesta Tavolo Tecnico (8/8)

### Richiesta Tavolo Tecnico

9. Cliccare sul pulsante **«Conferma richiesta Tavolo Tecnico e Invia a Terna»** e cliccare sul pulsante **«OK»**.

Nel caso in cui Terna rifiuti la richiesta di Tavolo Tecnico, il flusso procede con gli «Impegni per la progettazione»; nel caso di «Cabine Primarie di Raccolta», invece, procede con lo «Scenario 2 – Predisposizione progetto, richiesta documentazione progettuale disponibile per le Opere RTN, assegnazione stallo e richiesta benessere». Consultare il Manuale NPMT\_MU\_05\_Predisposizione del progetto

## Contesto dello Use Case

---

### **Il Team Terna approva/ rifiuta la richiesta (o non richiesta) Tavolo Tecnico**

Il Team Terna identifica il Tavolo Tecnico e procede con l'approvazione o il rifiuto della richiesta (o non richiesta) del Tavolo Tecnico.

## Visualizzazione Tavolo Tecnico

**TAVOLO TECNICO**

Nome	Stato tavolo tecnico	Capofila	Ragione sociale capofila	Funzionalità
Tavolo tecnico 15	In corso	202306094	Test Counterparty 01	Visualizza Documenti Tavolo Tecnico

**Documenti**

Tipologia documento	Obbligatorio	Data Ultimo Upload	Progressivo Upload	Validato	Note Terna	Funzionalità
Richiesta tavolo tecnico	Si	15/09/2023 15:46	2	No		

**ADEMPIMENTI POST ACCETTAZIONE**

**Scadenze**

Tipologia	Data di Scadenza	Giorni Rimanenti	Timer
Comunicazione avvio procedimento autorizzativo	01/03/2024	168	Attivo
Valenza STMG	27/09/2024	378	Attivo
Comunicazione di avvio/mancato avvio lavori	08/03/2025	540	Attivo

1. Cliccare sul tab «**Tavolo Tecnico**» per visualizzare il Tavolo Tecnico, con relativi Stato e Capofila, nel quale è associata la Pratica
2. All'interno della griglia, in corrispondenza del menù delle azioni rapide nella colonna «**Funzionalità**», cliccare sul pulsante «**Visualizza Documenti Tavolo Tecnico**» per visualizzare i documenti caricati da Terna in fase di convocazione Tavolo Tecnico

La Pratica può essere associata a più Tavoli Tecnici, ma può essere Capofila solo di uno

## 2. LOGICHE TAVOLO TECNICO

## Logiche Tavolo Tecnico (1/9)

- Nel caso in cui l'Operatore Elettrico venga inserito in un Tavolo Tecnico «Da avviare» o «In corso» in uno Stato precedente a «STMG accettato», il flusso non subisce alcuna variazione, tutte le azioni della Pratica rimangono abilitate e i contatori non vengono sospesi.
- Nel caso in cui l'Operatore Elettrico venga inserito in un Tavolo Tecnico «Da avviare» in uno Stato da «STMG accettato» in poi, la Pratica passa nello Stato «Tavolo tecnico da avviare» e viene associata al Tavolo Tecnico. È possibile visualizzare tale associazione nella sezione «Tavolo tecnico» e le uniche azioni consentite sulla Pratica sono «Richiesta tavolo tecnico», «Riesame», «Rinuncia» e Adempimenti post Accettazione. I contatori vengono sospesi e riattivati all'eventuale prima data utile di convocazione successiva alla data di accettazione preventivo.
- Nel caso in cui l'Operatore Elettrico venga inserito in un Tavolo Tecnico «In corso» in uno Stato da «STMG accettato» in poi, la Pratica passa nello Stato «Tavolo tecnico in corso» e viene associata al Tavolo Tecnico. È possibile visualizzare tale associazione nella sezione «Tavolo tecnico» e le uniche azioni consentite sulla Pratica sono «Richiesta tavolo tecnico», «Riesame», «Rinuncia» e Adempimenti post Accettazione. I contatori Art. 21 e Art. 33 vengono sospesi dalla «Data di avvio Tavolo Tecnico» o dalla «Data di accettazione STMG» se successiva alla «Data di avvio Tavolo Tecnico». Gli altri contatori, invece, non vengono sospesi.
- Una Pratica non può essere inserita in un Tavolo Tecnico se è una «Classificazione Impianto» «5-Unità di consumo» o «9-Reti con obbligo di connessioni di terzi» in caso di «Cabina Primaria di Carico» oppure se è in Stato «Decaduta» o «Rinuncia a proseguire». \*\*\*\*\*



## Logiche Tavolo Tecnico (2/9)

- Una Pratica in Stato «Sospesa per decadenza» o «Sospesa per riesame» può essere inserita in un Tavolo Tecnico ma non è previsto il cambio Stato della Pratica. Nel momento in cui viene riattivata:
  - Nel caso in cui l'Operatore Elettrico venga inserito in un Tavolo Tecnico «Da avviare» in uno Stato da «STMG accettato» in poi, la Pratica passa nello Stato «Tavolo tecnico da avviare» e viene associata al Tavolo Tecnico. È possibile visualizzare tale associazione nella sezione «Tavolo tecnico» e le uniche azioni consentite sulla Pratica sono «Richiesta tavolo tecnico», «Riesame», «Rinuncia» e Adempimenti post Accettazione. I contatori degli art. 21 e art. 33 saranno sospesi. Tali contatori vengono sospesi e riattivati all'eventuale prima data utile di convocazione successiva alla data di accettazione preventivo.
  - Nel caso in cui l'Operatore Elettrico venga inserito in un Tavolo Tecnico «In corso» in uno Stato da «STMG accettato» in poi, la Pratica passa nello Stato «Tavolo tecnico in corso» e viene associata al Tavolo Tecnico. È possibile visualizzare tale associazione nella sezione «Tavolo tecnico» e le uniche azioni consentite sulla Pratica sono «Richiesta tavolo tecnico», «Riesame», «Rinuncia» e Adempimenti post Accettazione. I contatori Art. 21 e Art. 33 vengono sospesi dalla «Data di avvio Tavolo Tecnico» o dalla «Data di accettazione STMG» se successiva alla «Data di avvio Tavolo Tecnico».
- Una Pratica in Stato «Sospesa per revisione» non può essere inserita in un Tavolo Tecnico.
- Nel caso in cui la Pratica venga disassociata da un Tavolo Tecnico «Da avviare» o «In corso» in uno Stato da «STMG accettato» in poi, torna allo Stato precedente e vengono ripristinate tutte le azioni previste al momento dell'associazione al Tavolo Tecnico. Nel caso di Tavolo Tecnico «In corso», possono essere disassociate solo le Pratiche non Capofila.

## Logiche Tavolo Tecnico (3/9)

---

- Nel caso in cui la Pratica venga disassociata da un Tavolo Tecnico «Sospeso» in uno Stato da «STMG accettato» in poi:
  - Se Pratica Capofila, rimane nel flusso dello «Scenario 3 – Predisposizione progetto con richiesta apertura Tavolo Tecnico per le Opere RTN e richiesta benessere» (consultare il Manuale NPMT\_MU\_05\_Predisposizione del progetto) al momento in cui si trovava prima della dissociazione;
  - Se Pratica non Capofila, torna allo Stato precedente e vengono ripristinate tutte le azioni previste al momento dell'associazione al Tavolo Tecnico.

### ***Focus Avvio Tavolo Tecnico (Stato «Tavolo Tecnico in Corso»):***

- Nel caso in cui l'Operatore Elettrico sia stato identificato come Capofila del Tavolo Tecnico in uno Stato da «STMG accettato» in poi, nel momento in cui viene avviato il Tavolo Tecnico, la Pratica torna allo Stato «STMG accettato» e procede con gli «Impegni per la progettazione» (consultare il Manuale NPMT\_MU\_05\_Predisposizione del progetto, capitolo «Predisposizione progetto con richiesta apertura Tavolo Tecnico per le Opere RTN e richiesta benessere»)
- Per le Pratiche non Capofila associate al Tavolo Tecnico in uno Stato precedente a «STMG accettato», il flusso non subisce alcuna variazione e tutte le azioni della Pratica rimangono abilitate.
- Per le Pratiche non Capofila associate al Tavolo Tecnico in uno Stato da «STMG accettato» in poi:
  - La Pratica passa nello Stato «Tavolo tecnico in corso». È possibile visualizzare l'associazione al Tavolo Tecnico nella sezione «Tavolo tecnico» e le uniche azioni consentite sulla Pratica sono «Richiesta tavolo tecnico», «Riesame», «Rinuncia» e Adempimenti post Accettazione. I contatori Art. 21 e Art. 33 vengono sospesi dalla «Data di avvio Tavolo Tecnico» o dalla «Data di accettazione STMG» se successiva alla «Data di avvio Tavolo Tecnico».
- Le Pratiche in Stato «Decaduta» e «Rinunciata» escono automaticamente dal Tavolo Tecnico.
- In un Tavolo Tecnico «In corso» non è possibile modificare le Pratiche Capofila.

## Logiche Tavolo Tecnico (5/9)

---

### ***Focus Sospensione Tavolo Tecnico (Stato «In sospeso»):***

- Sia la Pratica Capofila che le Pratiche non Capofila associate al Tavolo Tecnico in uno Stato da «STMG accettato» in poi, passano nello Stato «Tavolo tecnico sospeso». Le uniche azioni consentite sulle Pratiche sono «Richiesta tavolo tecnico», «Riesame», «Rinuncia» e Adempimenti post Accettazione. I contatori Art. 21 e Art. 33 vengono riattivati dalla «Data di fine sessione».
- Le Pratiche in Stato «Decaduta» e «Rinunciata» escono automaticamente dal Tavolo Tecnico.

### ***Focus Riattivazione Tavolo Tecnico (Stato «In corso»):***

- Per la Pratica Capofila:
  - Se è una nuova Capofila, la Pratica passa in Stato «STMG accettato» e prosegue con gli «Impegni per la progettazione»;
  - Se è la stessa Capofila della precedente sessione, viene ripristinato lo Stato precedente e il flusso prosegue da dove si era sospeso nello «Scenario 3 – Predisposizione progetto con richiesta apertura Tavolo Tecnico per le Opere RTN e richiesta benessere» (consultare il Manuale NPMT\_MU\_05\_Predisposizione del progetto).
- Le Pratiche non Capofila associate al Tavolo Tecnico in uno Stato da «STMG accettato» in poi, passano in Stato «Tavolo tecnico in corso». I contatori Art. 21 e Art. 33 vengono sospesi dalla «Data di avvio sessione» e le uniche azioni consentite sulle Pratiche sono «Richiesta tavolo tecnico», «Riesame», «Rinuncia» e Adempimenti post Accettazione.

### ***Focus Chiusura manuale Tavolo Tecnico (Stato «In corso»):***

- La Pratica Capofila rimane nel flusso dello «Scenario 3 – Predisposizione progetto con richiesta apertura Tavolo Tecnico per le Opere RTN e richiesta benessere» (consultare il Manuale NPMT\_MU\_05\_Predisposizione del progetto) nel punto in cui si trovava al momento della chiusura manuale del Tavolo Tecnico;
- Le Pratiche non Capofila associate al Tavolo Tecnico, se non era già stata espressa la volontà di non richiedere il progetto a Terna o se non è stata fatta alcuna scelta di progetto a cura Terna, seguono il flusso degli «Impegni per la progettazione» (consultare il Manuale NPMT\_MU\_05\_Predisposizione del progetto);
- Le Pratiche non Capofila in Stato «Decaduta» e «Rinunciata» escono automaticamente dal Tavolo Tecnico.

### ***Focus Rilascio Benessere alla Capofila:***

- Le Pratiche non Capofila associate al Tavolo Tecnico in uno Stato precedente a «STMG accettato» non escono dal Tavolo Tecnico;
- Le Pratiche non Capofila associate al Tavolo Tecnico in uno Stato da «STMG accettato» in poi, tornano nello Stato «STMG accettato» e proseguono con gli «Impegni per la progettazione» (consultare il Manuale NPMT\_MU\_05\_Predisposizione del progetto). I contatori Art. 21 e Art. 33 vengono riattivati dalla «Data di fine Tavolo Tecnico»;
- Le Pratiche non Capofila in Stato «Decaduta» e «Rinunciata» escono automaticamente dal Tavolo Tecnico.

### ***Focus su Sospensione per decadenza o Sospensione per riesame di una Pratica:***


- Nel caso di Tavolo Tecnico «In corso» e «Sospeso», la Pratica Capofila in Stato da «STMG accettato» in poi, non esce dal Tavolo Tecnico
- Nel caso di Tavolo Tecnico «Da avviare», «In corso» e «Sospeso», le Pratiche non Capofila in Stato precedente o successivo a «STMG accettato», non escono dal Tavolo Tecnico
- Nel caso di Tavolo Tecnico «Sospeso», la Pratica non Capofila che è presente anche in un altro Tavolo Tecnico come Capofila, non va in Stato «Tavolo Tecnico Sospeso», bensì procede con il flusso relativo allo Stato dello «Scenario 3 – Predisposizione progetto con richiesta apertura Tavolo Tecnico per le Opere RTN e richiesta benessere» (consultare il Manuale NPMT\_MU\_05\_Predisposizione del progetto) in cui si trova, poiché prevalgono le logiche della Pratica Capofila

### ***Focus su Rinuncia o Decadimento di una Pratica:***

- Nel caso di Tavolo Tecnico «In corso» e «Sospeso», la Pratica Capofila in qualsiasi Stato, non esce dal Tavolo Tecnico
- Le Pratiche non Capofila in qualsiasi Stato escono automaticamente dal Tavolo Tecnico

## Logiche Tavolo Tecnico (8/9)

1. All'interno della Homepage, selezionare la voce «**Richieste**»

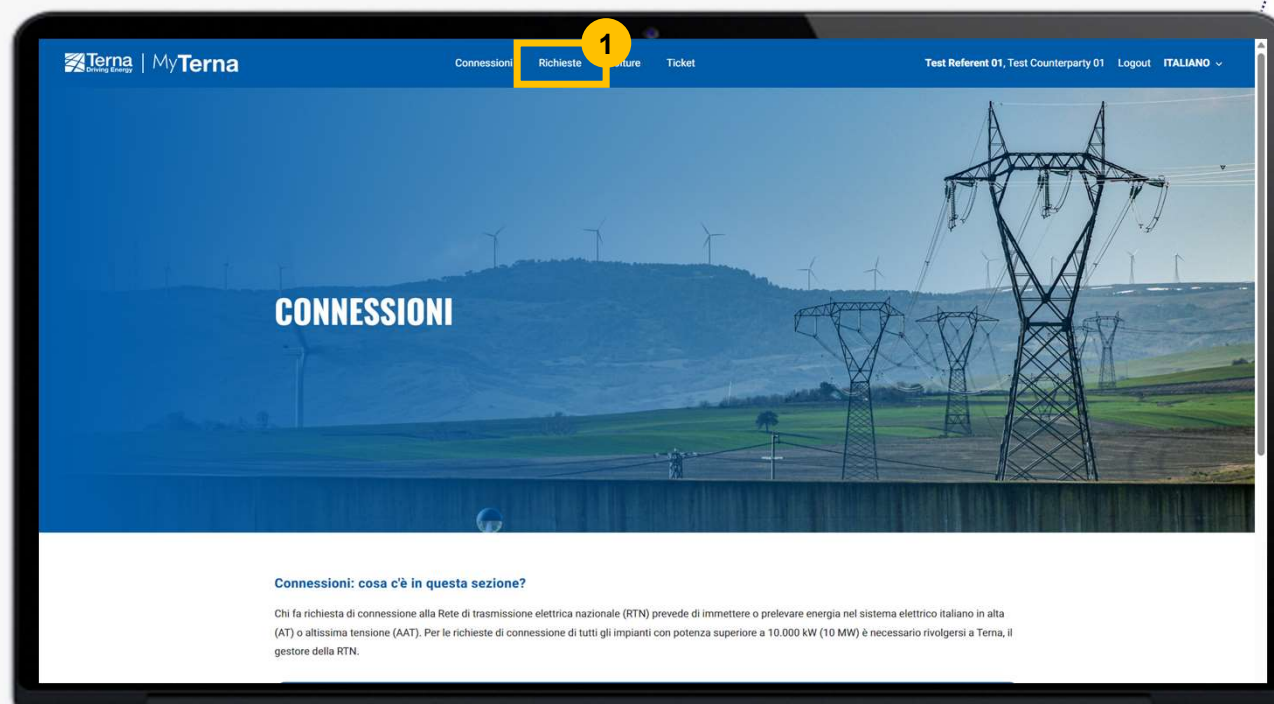

## Logiche Tavolo Tecnico (9/9)

### Visualizzazione contatori

2. All'interno della sezione «**Adempimenti Post Accettazione**», sottosezione «**Scadenze**», è visibile lo Stato dei contatori nella colonna «**Timer**» della griglia

MyTerna

Codice Pratica: 202306109

Stato pratica: Tavolo tecnico in corso

Utente: Test Referent 01

Ragione sociale richiedente: Test Counterparty 01

Generale Date Documenti e Pagamenti Preventivo di connessione Tavolo Tecnico Adempimenti Post Accettazione Ulteriori informazioni

**ADEMPIMENTI POST ACCETTAZIONE**

**Scadenze**

Tipologia	Data di Scadenza ↑	Giorni Rimanenti	Timer
Comunicazione avvio procedimento autorizzativo	01/03/2024	168	Sospeso
Valenza STMG	27/09/2024	378	Sospeso
Comunicazione di avvio/mancato avvio lavori	08/03/2025	540	Attivo

☐ Avvio Screening V.I.A. Iter Autorizzativi

Cerca  **COMUNICA PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO**

Nome Tipologia Comunicazione Stato comunicazione Data creazione ↓ Data invio comunicazione a Terna Funzionalità

Nessun record da visualizzare.

SAL Impianto

Cerca  **COMUNICA STATO AVANZAMENTO LAVORI (SAL)**

Una volta che la Pratica non Capofila viene inserita all'interno di un Tavolo Tecnico avviato, i «Timer» della «Comunicazione avvio procedimento autorizzativo» (Art. 21) e della «Valenza STMG» (Art. 33) vanno in «Sospeso»



